

Pompes à chaleur air/eau Compress 5800iAW ORM

	Label pour W55	Label pour W35	Label ECS
CS5800iAW 4 ORM-S			

Caractéristiques

- Unité intérieure avec ballon d'eau chaude intégré et pompe à chaleur air/eau monobloc
- Raccordement entre les unités par des conduites de chauffage
- Réfrigérant R290 (propane)
- Avec pompe de circulation modulante à haute efficacité énergétique
- Adaptation de la puissance selon les besoins thermiques par modulation du compresseur
- Température de départ max. de 75 °C, sans utilisation du chauffage d'appoint électrique
- Refroidissement actif de série
- Coefficient de performance élevé
- Installation rapide et simple
- Pourvue d'un module K30 RF pour la connexion à Internet
- Avec programme de séchage de dalle, refroidissement actif et désinfection thermique ECS
- Utilisation simple grâce au tableau de commande du HMI800 via un écran clairement lisible
- Ballon d'eau chaude sanitaire intégré de 170 litres
- Petit ballon tampon intégré de 16 litres
- La pompe à chaleur peut commander un circuit de chauffage directement raccordé avec la pompe de chauffage intégrée (la perte de charge du système doit être inférieure à la hauteur de refoulement résiduelle disponible de la pompe de l'appareil)
- Compatible SmartGrid



Garantie d'usine

Garantie d'usine de 2 ans sur tous les composants de la pompe à chaleur et l'unité extérieure, déplacement et main d'œuvre compris.

Cette garantie commence dès l'état des lieux provisoire, dans la mesure où celui-ci se passe dans les 3 mois après l'installation de la pompe à chaleur.

Le fabricant dispose d'un service après-vente national qui effectue les interventions sous garantie. Le fabricant peut également effectuer des réparations et l'entretien après la période de garantie. La disponibilité des pièces de rechange est garantie pendant au moins 10 ans après l'arrêt de la fabrication du produit.

Données techniques

Unité intérieure		CS5800iAW 12 M	
Données électrique			
Alimentation électrique		V/Hz	230V, 1N AC 50 Hz 400V, 3N AC 50 Hz
Fusible recommandé		A	50 (1N) 16 (3N)
Chauffage d'appoint électrique		kW	3 (1N) 3/6/9 (3N)
Indice de protection			IPX1D
Système de chauffage			
Type de raccord (départ de chauffage)	diamètre extérieur	mm	28
Type de raccord (retour de chauffage)	diamètre extérieur	mm	28
Type de raccord (eau froide et chaude)	diamètre extérieur	mm	18
Contenance du ballon d'eau chaude		l	170,7
Pertes thermiques du boiler		W	60
Pression de service max. admissible dans le circuit d'eau chaude sanitaire		bar	10
Température de départ max.	pompe à chaleur	°C	75
	chauffage d'appoint électrique	°C	75
Pression de service max.		kPa/bar	300/3,0
Pression de service min.		kPa/bar	70/0,7
Type de pompe			Grundfos UPM4L K
Débit nominal (chauffage par le sol)		l/s	0,21
Pression externe max. disponible avec débit nominal (chauffage par le sol)		kPa	72
Débit minimal (lors du dégivrage)		l/s	0,19
Algemeen			
Dimensions (L x P x H)		mm	600 x 600 x 1787
Poids		kg	156



Unité extérieure		AW 4 OR-S	
Fonctionnement air/eau			
Puissance thermique nominale (charge partielle)	avec A7/W35 ¹⁾	kW	2,84
COP	avec A7/W35 ¹⁾		4,85
Puissance max.	avec A-7/W35 ¹⁾	kW	3,92
COP	avec A-7/W35 ¹⁾		2,89
Plage de modulation avec A2/W35		kW	1,8 - 4,3
Données électriques			
Alimentation électrique		V/Hz	230V, 1N AC 50 Hz
Fusible recommandé ²⁾		A	16
Intensité électrique max.		A	7,5
Données sur le circuit frigorifique			
Type de réfrigérant			R290
Quantité de réfrigérant		kg	0,95
Données relatives à l'air			
Débit d'air nominal		m ³ /h	1160
Informations acoustiques			
Puissance acoustique max. pendant la journée		dB(A)	51,2
Puissance acoustique max. le soir + la nuit	Silent mode 4	dB(A)	40,5
Ajout de tonalité pendant la journée		dB	0
Ajout de tonalité le soir + la nuit		dB	0
Généralités			
Dimensions (L x P x H)		mm	1100 x 540 x 800
Poids		kg	143
Longueur max. du tuyau (simple)		m	30
Altitude d'installation max. au-dessus du niveau de la mer		m	2000

1) Performances conformément à la norme EN 14511

2 Pas de valeur ni de modèle spécial nécessaire pour le fusible. Le courant d'appel est faible et ne dépasse pas le courant de fonctionnement.


Structure de l'appareil

Unité intérieure

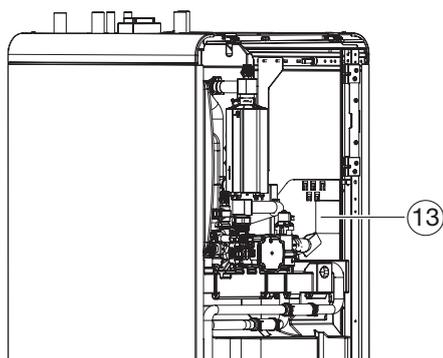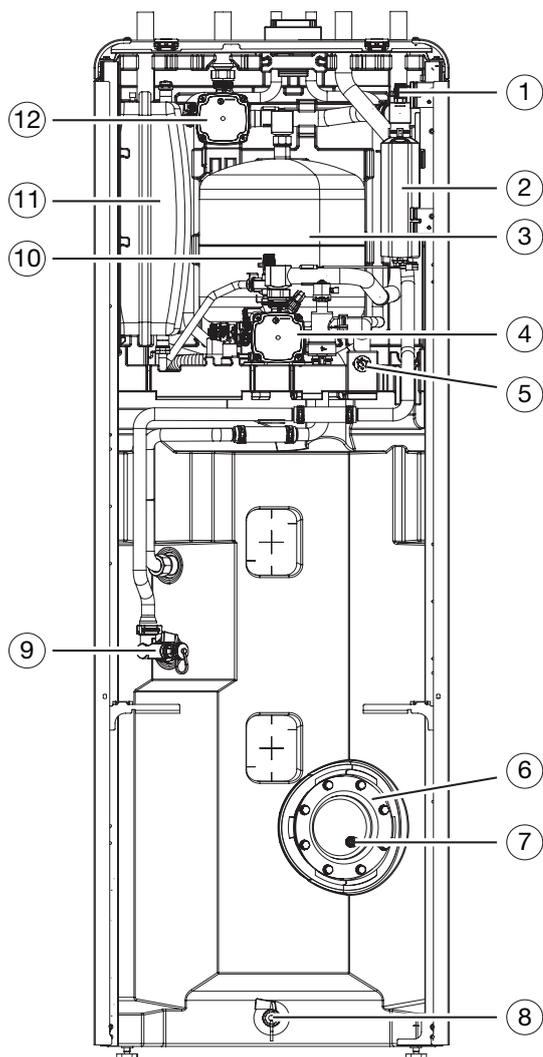

- [1] Soupape de purge manuelle
- [2] Chauffage d'appoint électrique
- [3] Ballon tampon
- [4] Pompe de circuit de chauffage PC0
- [5] Manomètre
- [6] Trappe d'inspection
- [7] Anode
- [8] Robinet de vidange du boiler
- [9] Robinet de vidange de l'eau de chauffage (CC)
- [10] Soupape de purge manuelle
- [11] Vase d'expansion
- [12] Pompe primaire PC1 du système de chauffage
- [13] Plaque signalétique

- [1] Départ chauffage
- [2] Raccordement sortie eau chaude
- [2] Raccordement entrée eau froide
- [4] Sortie vers l'unité extérieure
- [5] Entrée de l'unité extérieure
- [6] Ecoulement de la soupape de sécurité
- [7] Départ vers l'unité extérieure
- [8] Retour boiler

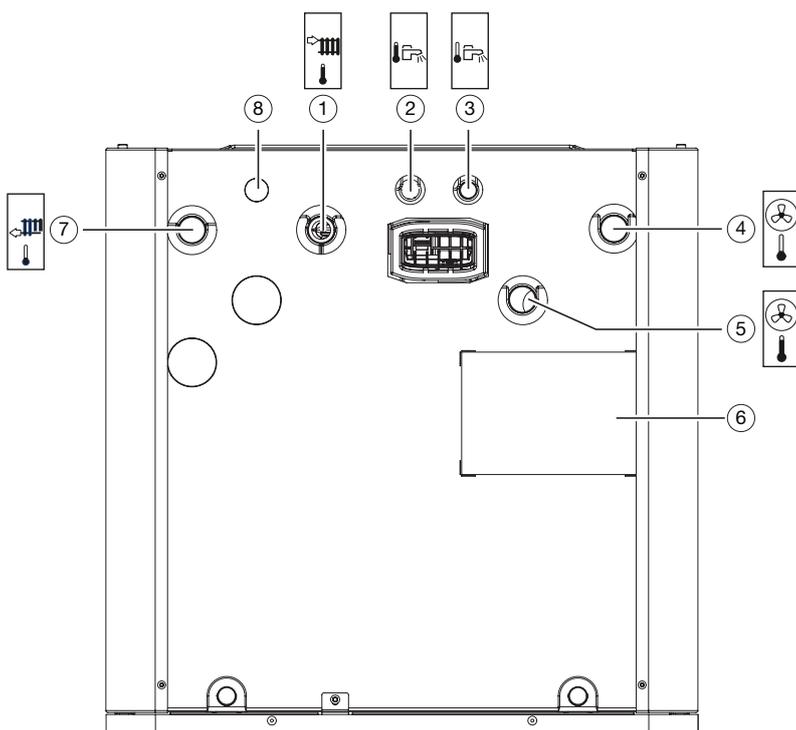

Espace de sécurité relatif au réfrigérant R290 (propane)




Espace de sécurité

Le produit contient le réfrigérant R290 (propane) ayant une densité supérieure à l'air. En cas de fuite, le réfrigérant descendra et s'accumulera près du sol.


Il est donc impératif d'éviter qu'il ne s'accumule dans les renforcements, les écoulements, les joints, les creux ou d'autres endroits bas dans le bâtiment. Aucune ouverture dans le bâtiment (comme des puits de lumière, trappes, robinets, tuyaux, entrées de cave, fenêtres ou portes) n'est autorisée au sein de l'espace de sécurité défini autour du produit. L'espace de sécurité ne doit pas chevaucher les zones générales.

Aucune source d'allumage telle que des interrupteurs magnétiques, des lampes ou des interrupteurs électriques, n'est autorisée dans l'espace de sécurité.


Espace de sécurité, pose au sol près d'un mur

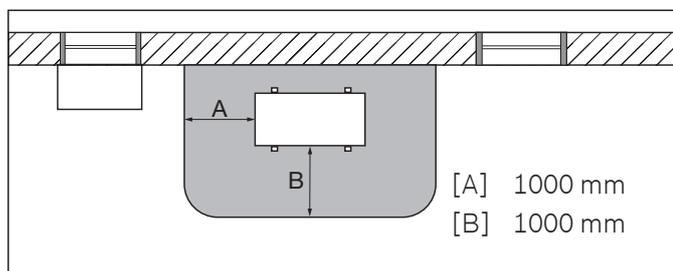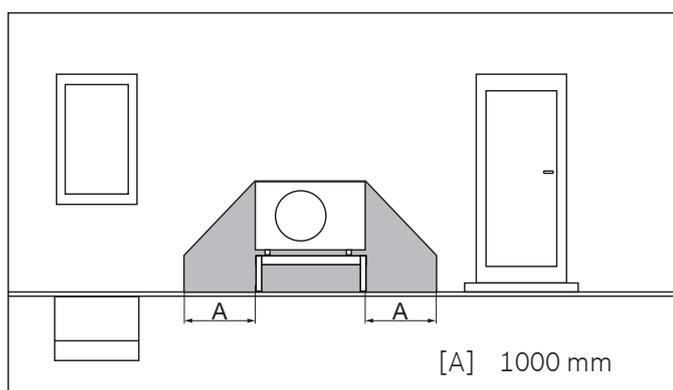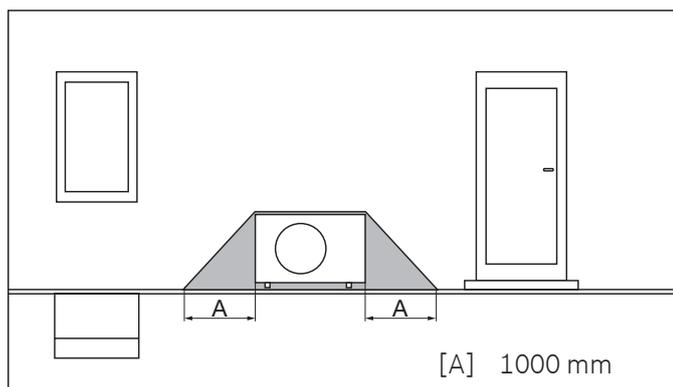


Espace de sécurité, pose au sol, en îlot

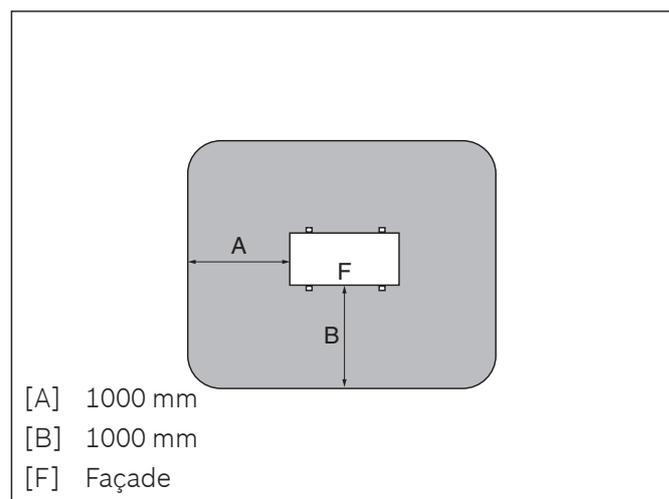


Espace de sécurité, pose au sol, dans un coin

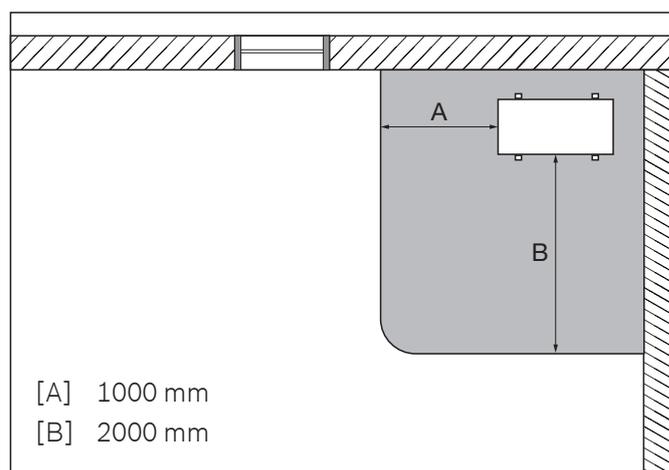


Espace de sécurité, pose murale

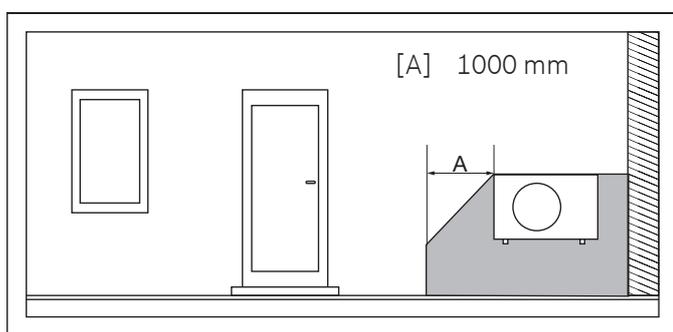

Espace recommandé entre la pompe à chaleur et les objets solides voisins

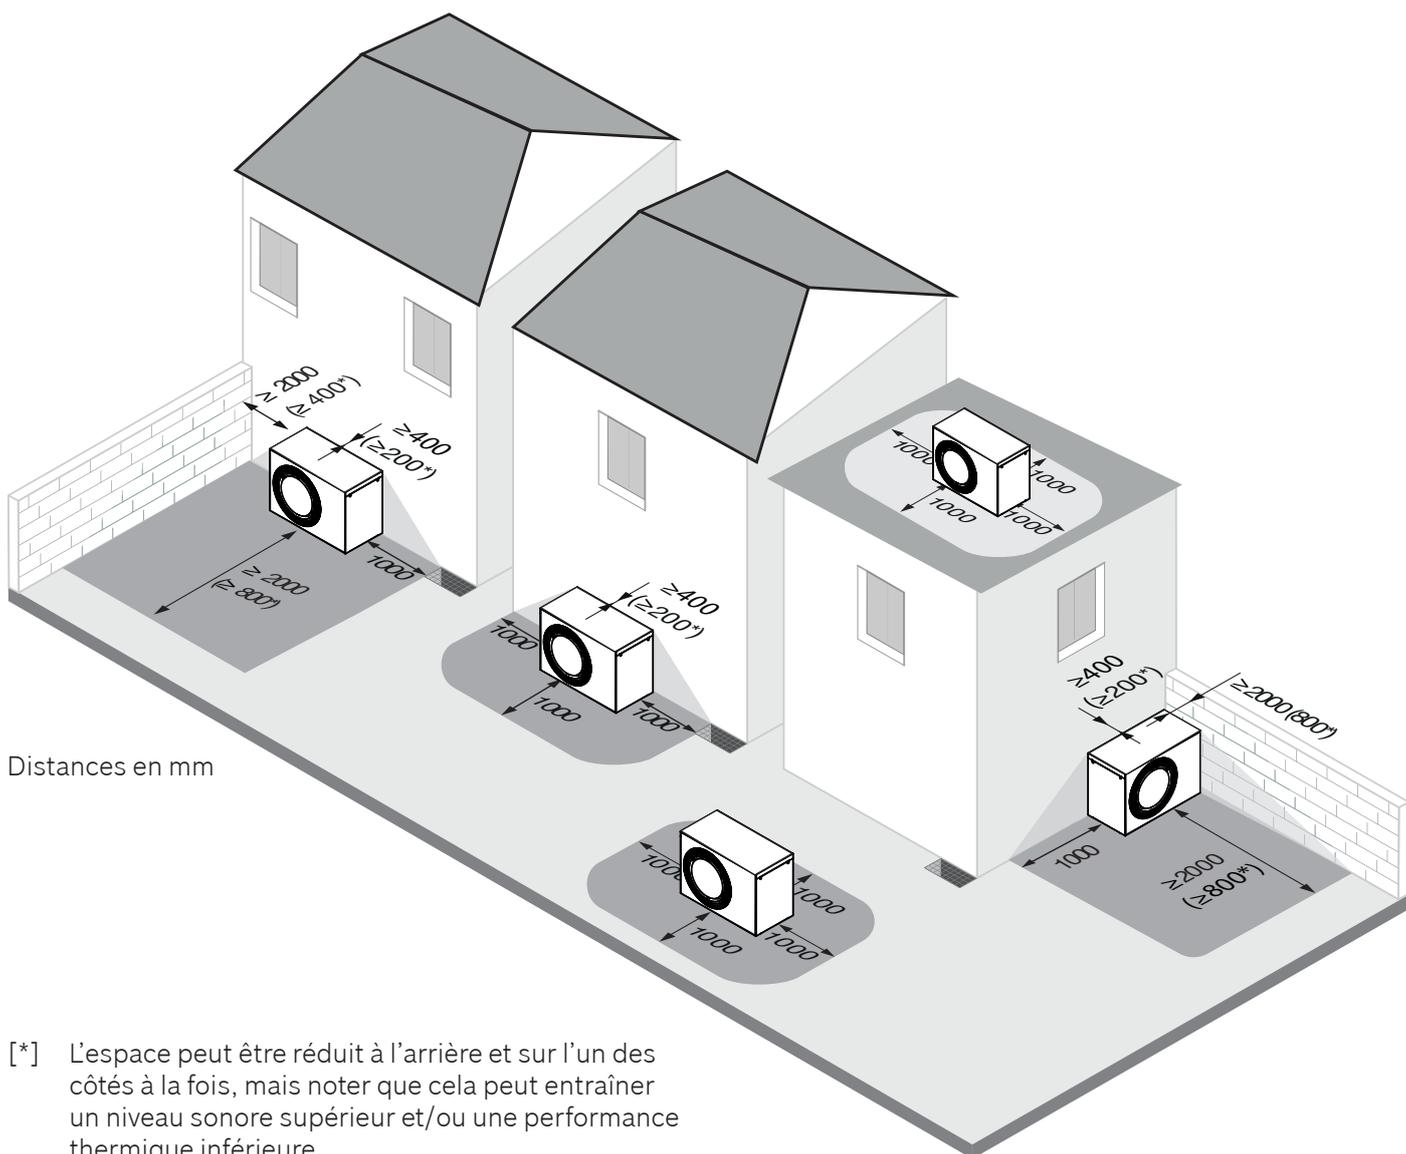

Conduite de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure

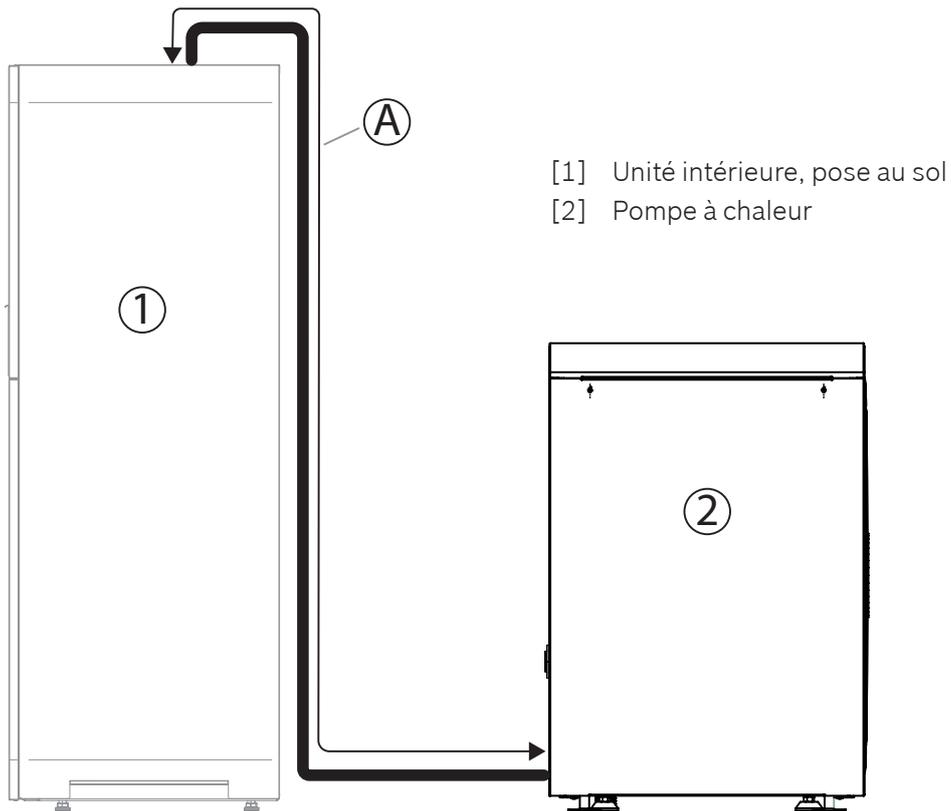

Circuit unité intérieure - pompe à chaleur ΔT (K) ¹⁾	Débit nominal (l/min)	ΔP (mbar) ²⁾	Longueur maximale autorisée A (m) ³⁾			
			PEX20 Ø intérieur 15 mm	PEX25 Ø intérieur 18 mm	PEX32 Ø intérieur 26 mm	PEX40 Ø intérieur 33 mm
4	15 ⁴⁾	420	9	24	30	-

1) ΔT min. à la puissance nominale et à la longueur max. de la conduite. Un ΔT inférieur peut être atteint avec une demande thermique inférieure ou des longueurs de conduite plus courtes.

2) Pour les conduites entre la pompe à chaleur et l'unité intérieure.

3) Longueur simple de la conduite.

4) Un débit de 15 l/min doit être garanti côté primaire.

Caractéristique de performance

Pompe de circulation primaire PC0


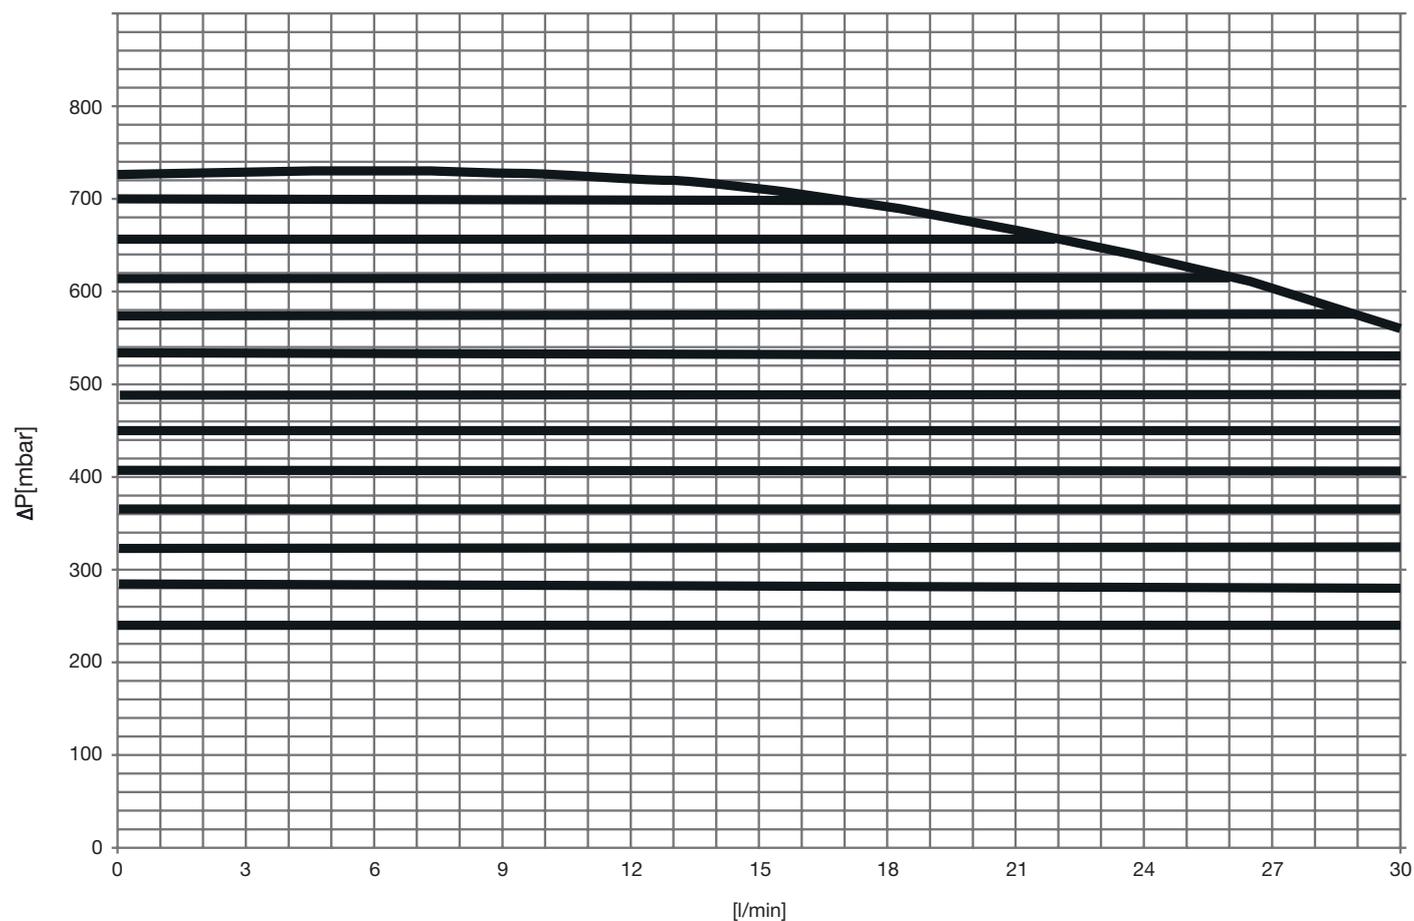


Schéma hydraulique

1 circuit de chauffage direct

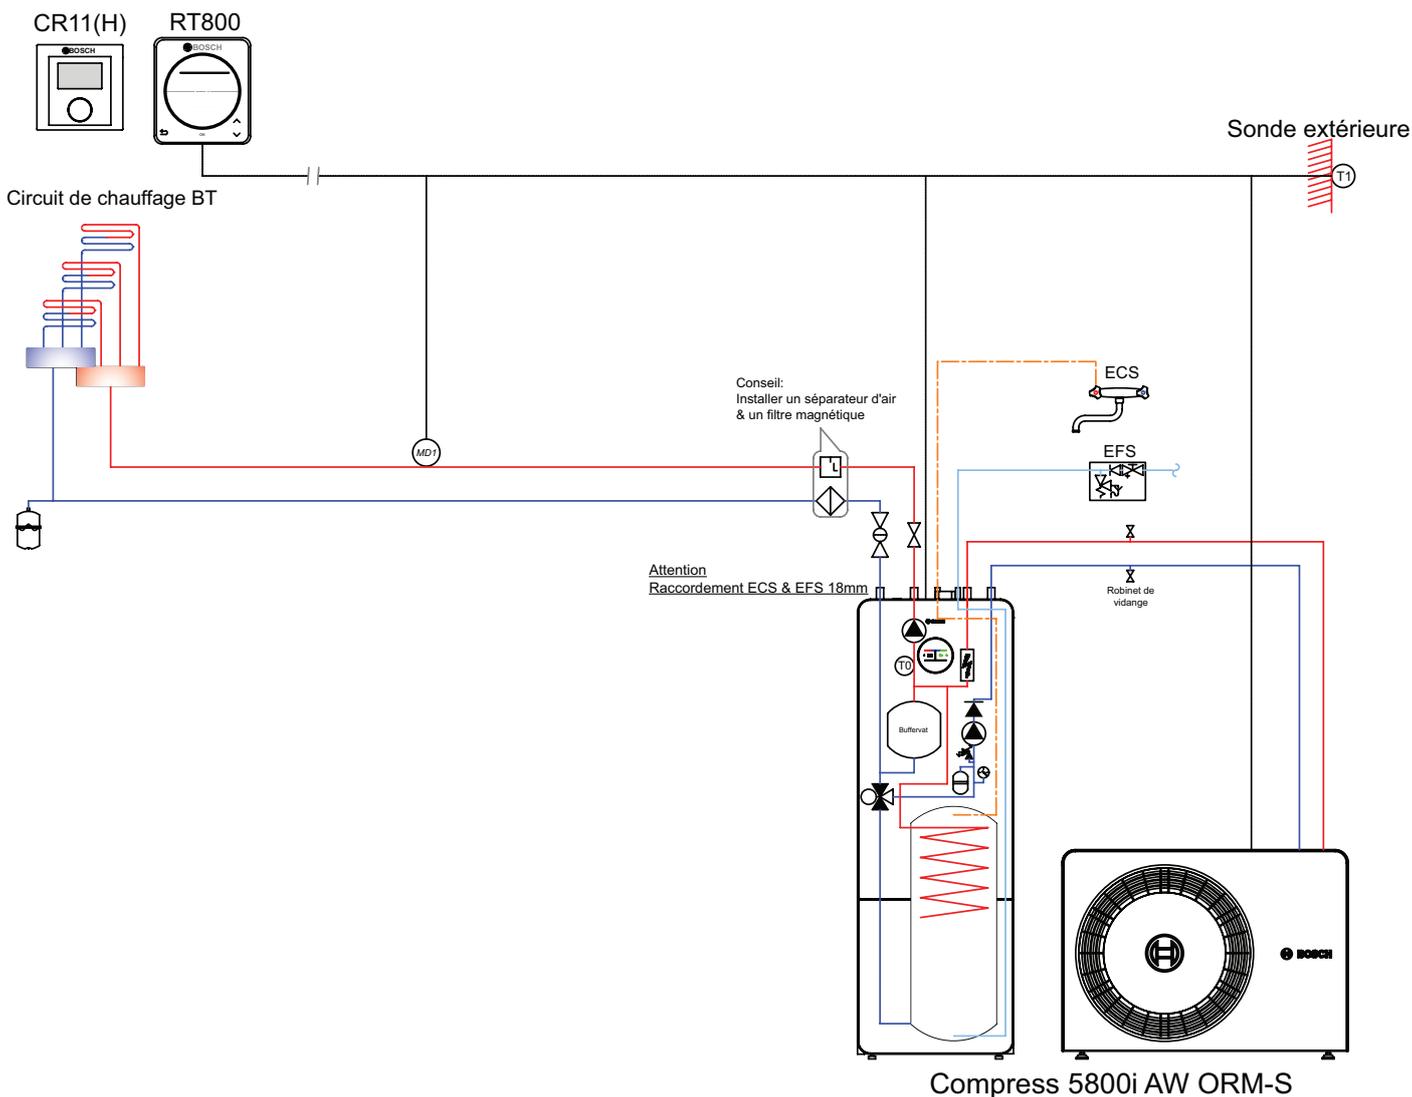

Description

La pompe à chaleur est modulante et sa régulation s'effectue toujours en fonction de la température extérieure. Pour garantir son bon fonctionnement, il est essentiel que l'installation de chauffage soit purgée et correctement réglée côté hydraulique.

Points d'attention

Si le refroidissement s'applique :


Isoler le circuit primaire de sorte qu'il soit étanche à la condensation

Bosch CR11(H) ou RT800 obligatoires



Sonde point de rosée MD1 recommandée

Schéma électrique

1 circuit de chauffage direct


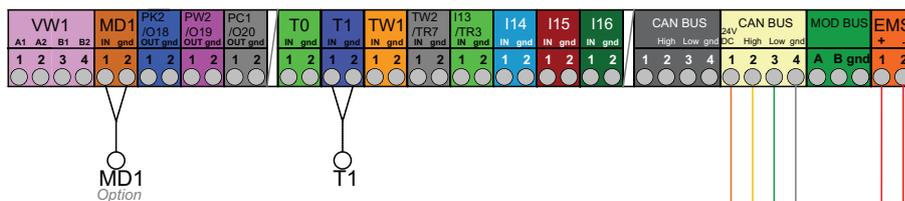


Attention:
Placer les cavaliers électroniques correctement




Raccordement coffret électrique

Attention:
Placer les cavaliers électroniques correctement


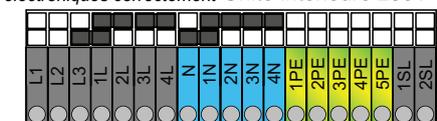


Raccordement coffret électrique

La résistance électrique est limitée à 3 kW



Bosch Compress 5800i
Unité extérieure 230V~1N




câble CANbus

— Interface BUS

Hydraulisch schema

1 circuit de chauffage direct avec régulations externes

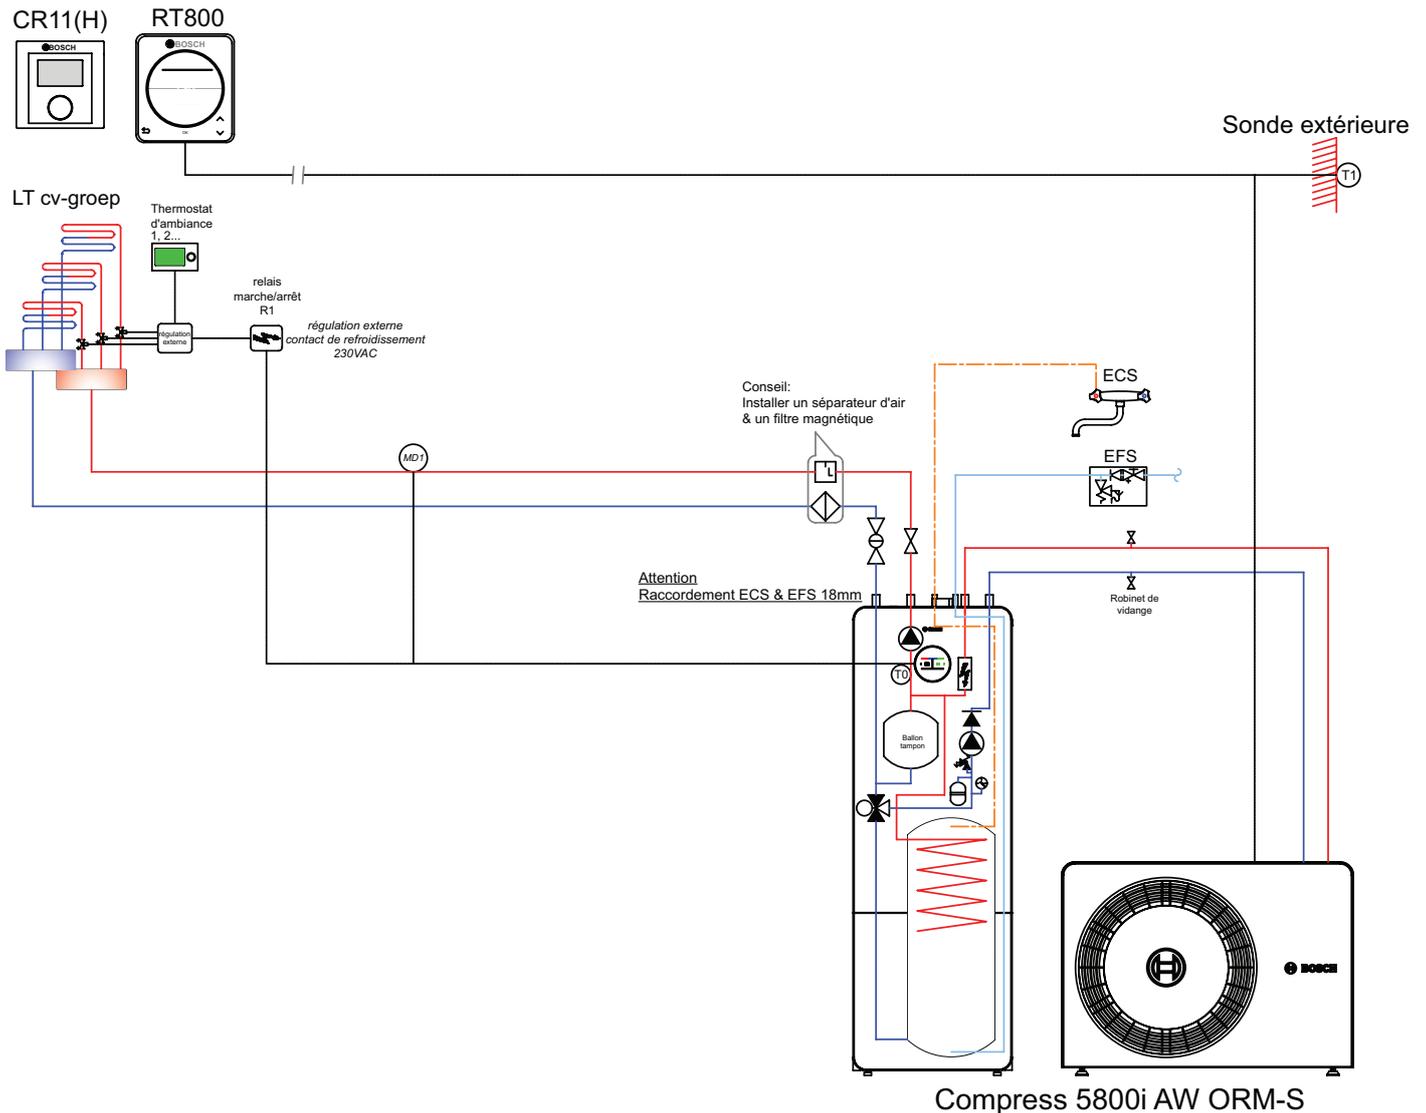

Description

La pompe à chaleur est modulante et sa régulation s'effectue toujours en fonction de la température extérieure. Pour garantir son bon fonctionnement, il est essentiel que l'installation de chauffage soit purgée et correctement réglée côté hydraulique.

Points d'attention

Si le refroidissement s'applique :


Isoler le circuit primaire de sorte qu'il soit étanche à la condensation

Bosch CR11(H) ou RT800 obligatoires

Sonde point de rosée MD1 recommandée

Schéma électrique

1 circuit de chauffage direct avec régulations externes

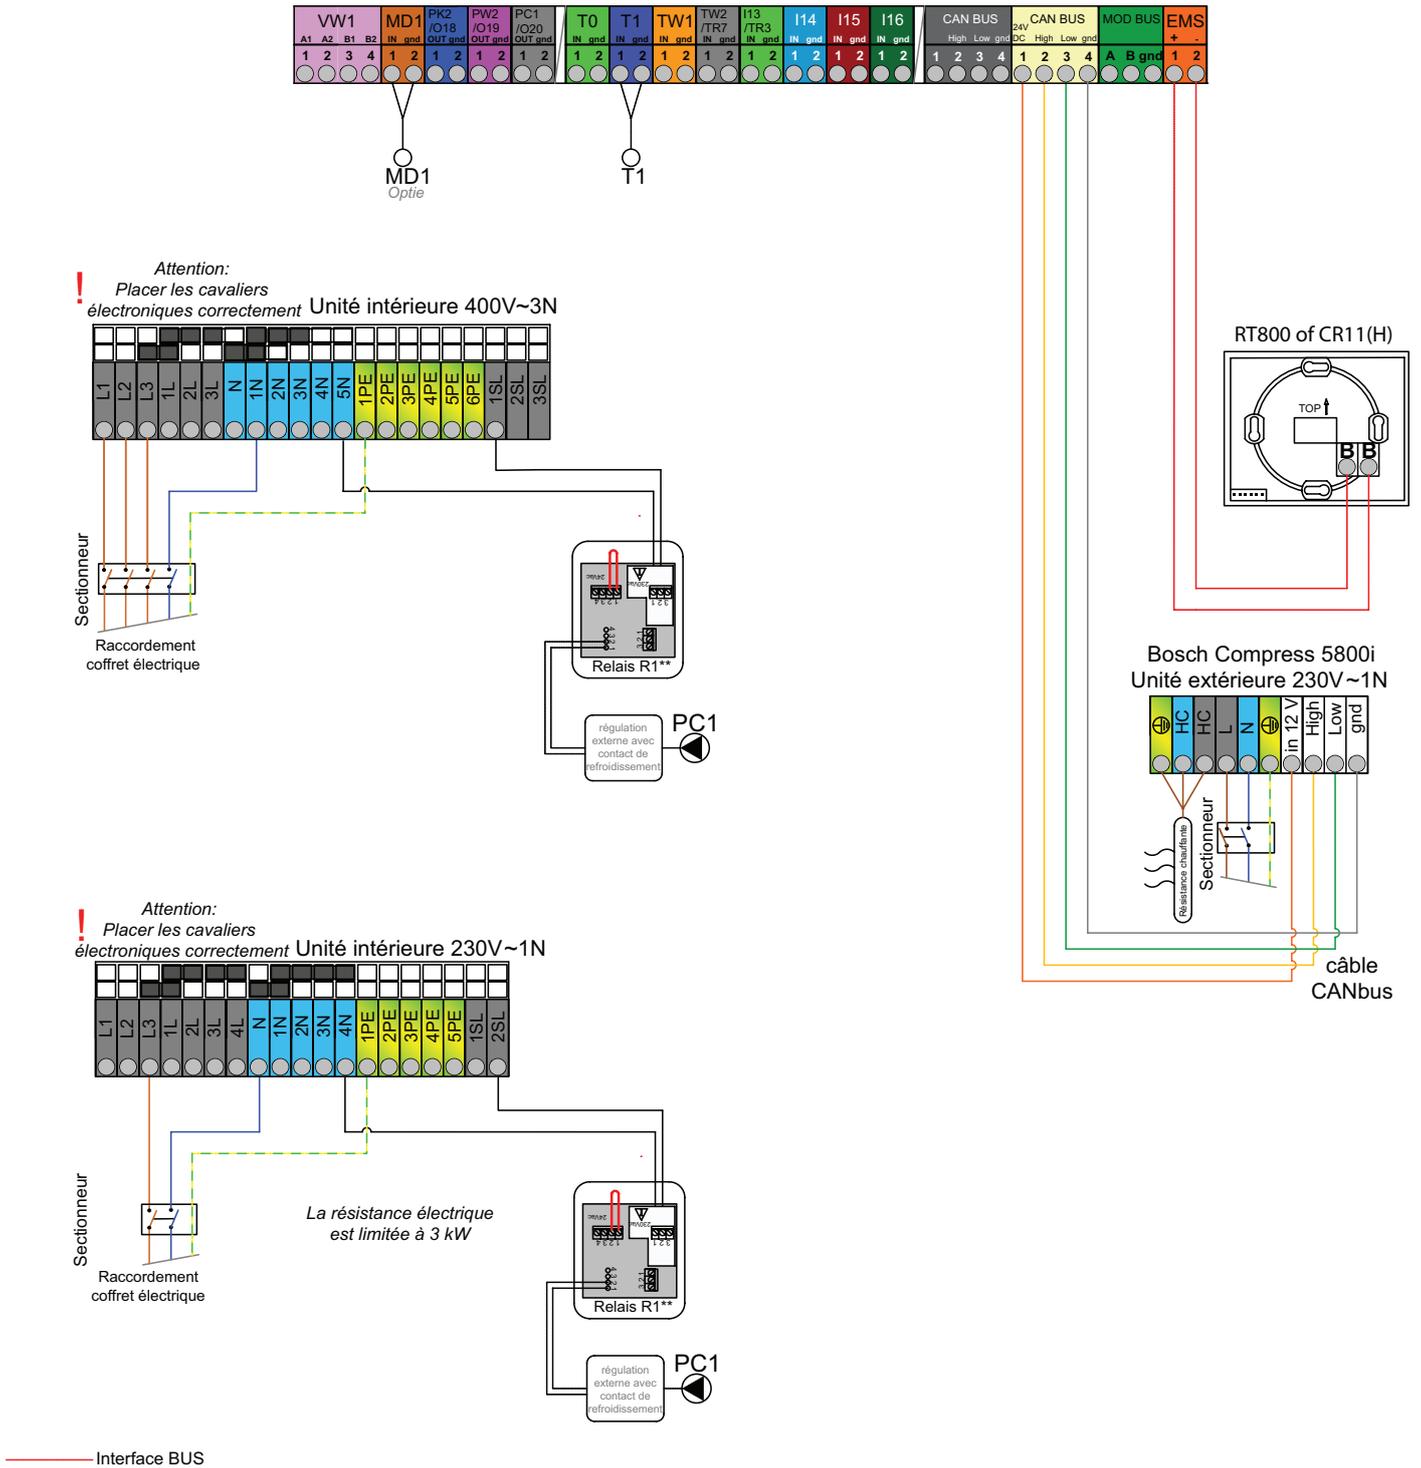

Exemple de système

CS5800iAW 4 ORM-S – 1 circuit direct

Numéro d'article	Quantité requise	Type d'article	Description	Remarques
7738602651	1	Equipement de base	CS5800iAW 4 ORM-S	
7716161065	1	Equipement de base	Kit montage sol	
8750743753	1	Variante de l'équipement de base ¹⁾	Support mural 4-7kW	
7748000026	1	Equipement de base	HBW-30	
7738313404	1	Equipement de base	INO Ruban adhésive UV	
7738112963	1	Equipement de base	CR11	
7738112972	1	Variante de l'équipement de base ¹⁾	CR11 H	

1) Variante de l'équipement de base susmentionné, veuillez choisir

Sous réserve de modifications.

Pour toute question relative aux prix nets et aux conditions de paiement et de livraison, veuillez contacter votre équipe régionale.

Veillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant commercial.

Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.