

Lucht-water warmtepompen Compress 6000

	Label bij W55	Label bij W35	Label SWW
Compress 6000 11t AWMS			

Kenmerken

- Monobloc lucht-water warmtepomp voor buitenopstelling met hydraulische binneneenheid en een geïntegreerde tapwaterboiler van 184 l met warmtewisselaar voor zonne-energie
- Koelmiddel R410A
- Ehpa kwaliteitszegel
- Als mono-energetische oplossing met geïntegreerde elektrische bijverwarmer van 9 kW
- Met geïntegreerde energiebesparende CV-pomp
- Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door vermogensmodulatie
- Actieve koeling is optioneel beschikbaar
- Hoog vermogensgetal: seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (lage temperatuurtoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden $\geq 181\%$)
- Warmtepomp inclusief binneneenheid in 1 pakket
- Snelle en eenvoudige installatie
- Inclusief vloerdrogingsprogramma, mogelijkheid voor actieve koeling en anti-legionellawerking
- Tot 62°C vertrektemperatuur mogelijk met de warmtepomp zonder gebruik van de elektrische weerstand
- Eenvoudige bediening via display in klaartekst
- Standaard 1 ongemengde verwarmingskring regelbaar en maximum 4 gemengde kringen via bijkomende modules MM 100
- Met elektrische weerstand, manometer, ontluchter, kogelkraan met filter, veiligheidsventiel
- Tapwaterbedrijf mogelijk via een intern omschakelventiel
- Inclusief geïntegreerde internet interface (te gebruiken via Bosch EasyRemote app)



Bijzonderheden

De 4 hoofdcomponenten van de warmtepomp (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel) zitten in 1 toestel. Daardoor is de benodigde hoeveelheid koelmiddel beperkt.

De leidingen die de buiteneenheid verbinden met de binneneenheid bevatten water i.p.v. koelmiddel. Er is dus geen koeltechniker nodig om deze verbinding te realiseren.

Fabrieksgarantie

FabriekswaARBorg van 2 jaar op alle componenten van de warmtepomp en de buiteneenheid, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van de warmtepomp.

De fabrikant beschikt over een nationale dienst na verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en onderhoud uitvoeren na de waarborgperiode. De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Technische gegevens

Binneneenheid			AWMS 13-17
Elektrische gegevens			
Stroomvoorziening	V	400 ¹⁾ /230 ²⁾	
Aanbevolen zekering	A	20 ¹⁾ /50 ²⁾	
Elektrische bijverwarming	kW	2/4/6/9	
Kabeldiameter	mm ²	2,5 ¹⁾ /8 ²⁾	
Beschermingsklasse		IP X1	
Verwarmingsysteem			
Aansluittype (cv-aanvoer)	duim	1"-buitendraad	
Aansluittype (cv-retour)	duim	1"-binnendraad	
Aansluittype warmtepompaanvoer en -retour	duim	1"-buitendraad	
Maximum vertrektemperatuur	Warmtepomp	°C	62
	Elektrische bijverwarming	°C	85
Maximale bedrijfsdruk	bar	3,0	
Minimale bedrijfsdruk	bar	0,5	
Expansievat	l	14	
Pomptype		Wilco Stratos Para 25/1-11 PWM	
Algemeen			
Volume van de tapwaterboiler	l	184	
Oppervlakte zonnepaneel	m ²	0,8	
Maximale bedrijfsdruk in het warmwatercircuit	bar	10	
Materiaal		Roestvrij staal 1.4521	
Afmetingen (B x D x H)	mm	600x660x1800	
Gewicht	kg	130	

1) 3N AC 50 Hz

2) 1N AC 50 Hz

3) Zekeringkarakteristiek gL/C

Buiteneenheid			AW-13t
Bedrijf lucht/water			
Nominiaal verwarmingsvermogen	bij A7/W35 verwarming en 40 % modulatie	kW	3,6
	bij A2/W35 verwarming en 60 % modulatie	kW	6
	bij A-7/W35 verwarming en 100 % modulatie	kW	9,2
Verwarmingsvermogenbereik		kW	5,5 - 11
Elektrische gegevens			
Elektrische spanning/ frequentie			400 V 3N AC, 50 Hz
Aanbevolen zekering ¹⁾		A	20
Kabeldiameter		mm ²	2,5
Beschermingsklasse			IP X4
Luchtgegevens			
Maximum luchtstroom		m ³ /h	7300
Ventilatormotor (DC-inverter)		W	280
Gegevens koudecircuit			
Koudemiddel type			R410A
Hoeveelheid koelmiddel		kg	3,3
Maximale leidinglengte (enkel)		m	15 ²⁾
Algemeen			
Aansluittype warmtepompaanvoer en -retour		duim	1"
Afmetingen (B x D x H)		mm	1122 x 1695 x 545
Gewicht		kg	181


1) Zekeringklasse gL of C

2) Grotere lengtes op aanvraag

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie			
Efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C			A++
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C			A+++
Spectrum energie-efficiëntieklasse			A+++ -> G
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C	η_{wh}	%	128
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C	η_{wh}	%	181
TJ = + 2°C (lagetemperatuurtoepassing gemiddelde klimaatomstandigheden)	COPD		4,06
Energie-efficiëntie voor sanitair warmwaterbereiding	η_{wh}		82
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			A
Spectrum energie-efficiëntieklasse			A+++ -> G
Niet-zonne boilervolume	Vbu	l	167
Opslagvolume	V	l	183,8
Capaciteitsprofiel			L
Warmhoudverlies	S	W	53,10
Mengwater bij 40°C	V40	l	284
Instelling van de temperatuurregelaar			Economy
Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus			
Uit-stand	Poff	kW	0,023
Thermostaat-uit-stand	Pto	kW	0,000
In stand-by-stand	Psb	kW	0,023
Carterverwarmingsstand	Pck	kW	0,012
Andere items			
Geluidvermogeniveau, buiten	L _{WA}	dB	49
Stille modus (nachtverlaging)		dB(A)	-3
Jaarlijks energieverbruik (lagetemperatuurtoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q _{HE}	kWh	4534


Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen			
Koeltechnische beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen		bevat gefluoreerde broeikasgassen	
Type van het gefluoreerde broeikasgas			R410A
Gewicht van het gefluoreerde broeikasgas		kg	3,3
CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas		T	6,890
GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas			2088
Kenmerken van het koelmiddelcircuit			hermetisch gesloten koelcircuit

Binnentoestel

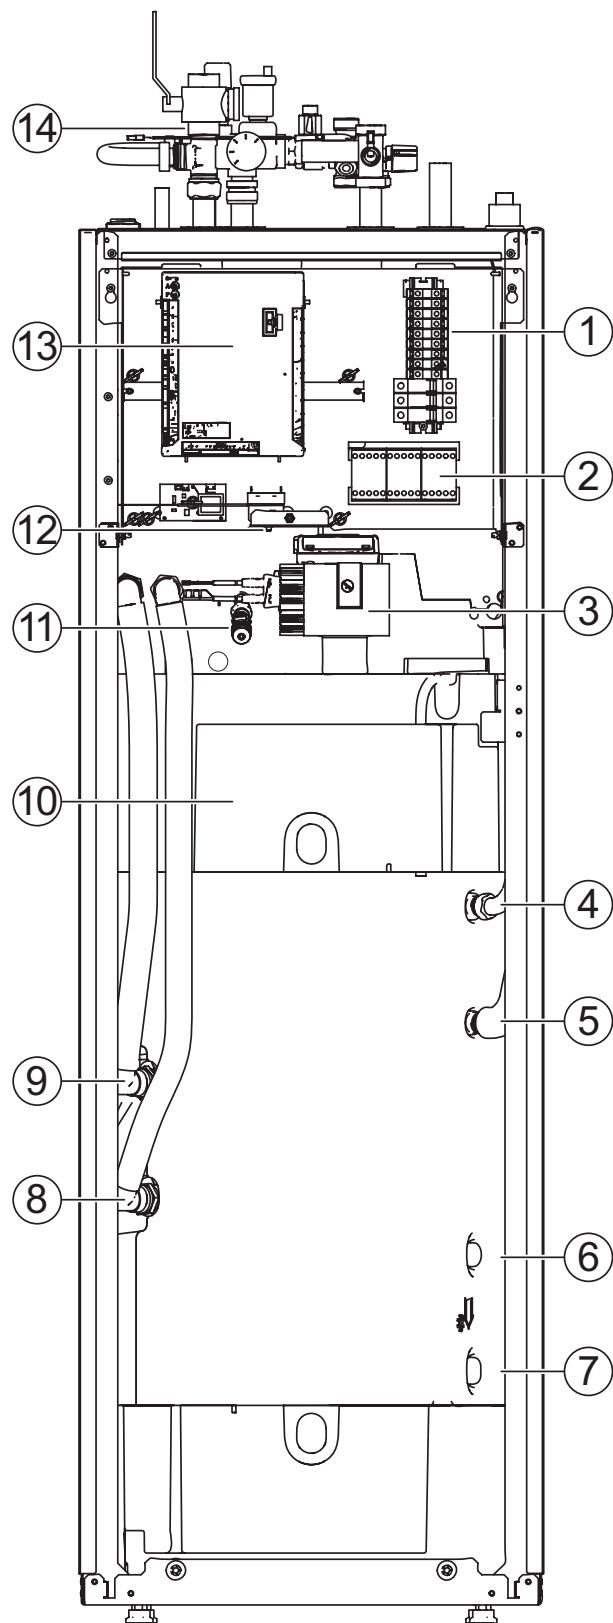

- [1] Aansluitklemmen
- [2] Relais K1, K2, K3
- [3] Hoogrendementspomp
- [4] Warmwateruitgang
- [5] Koudwateringang
- [6] Solaraansluiting vertrek
- [7] Solaraansluiting retour
- [8] Retour warmtewisselaar
- [9] Vertrek warmtewisselaar
- [10] Geïntegreerde boiler met isolatie
- [11] Vul- en aftapkraan
- [12] Reset oververhittingsbeveiliging
- [13] Schakelkast
- [14] Veiligheidsgroep met bypass

Buitentoestel

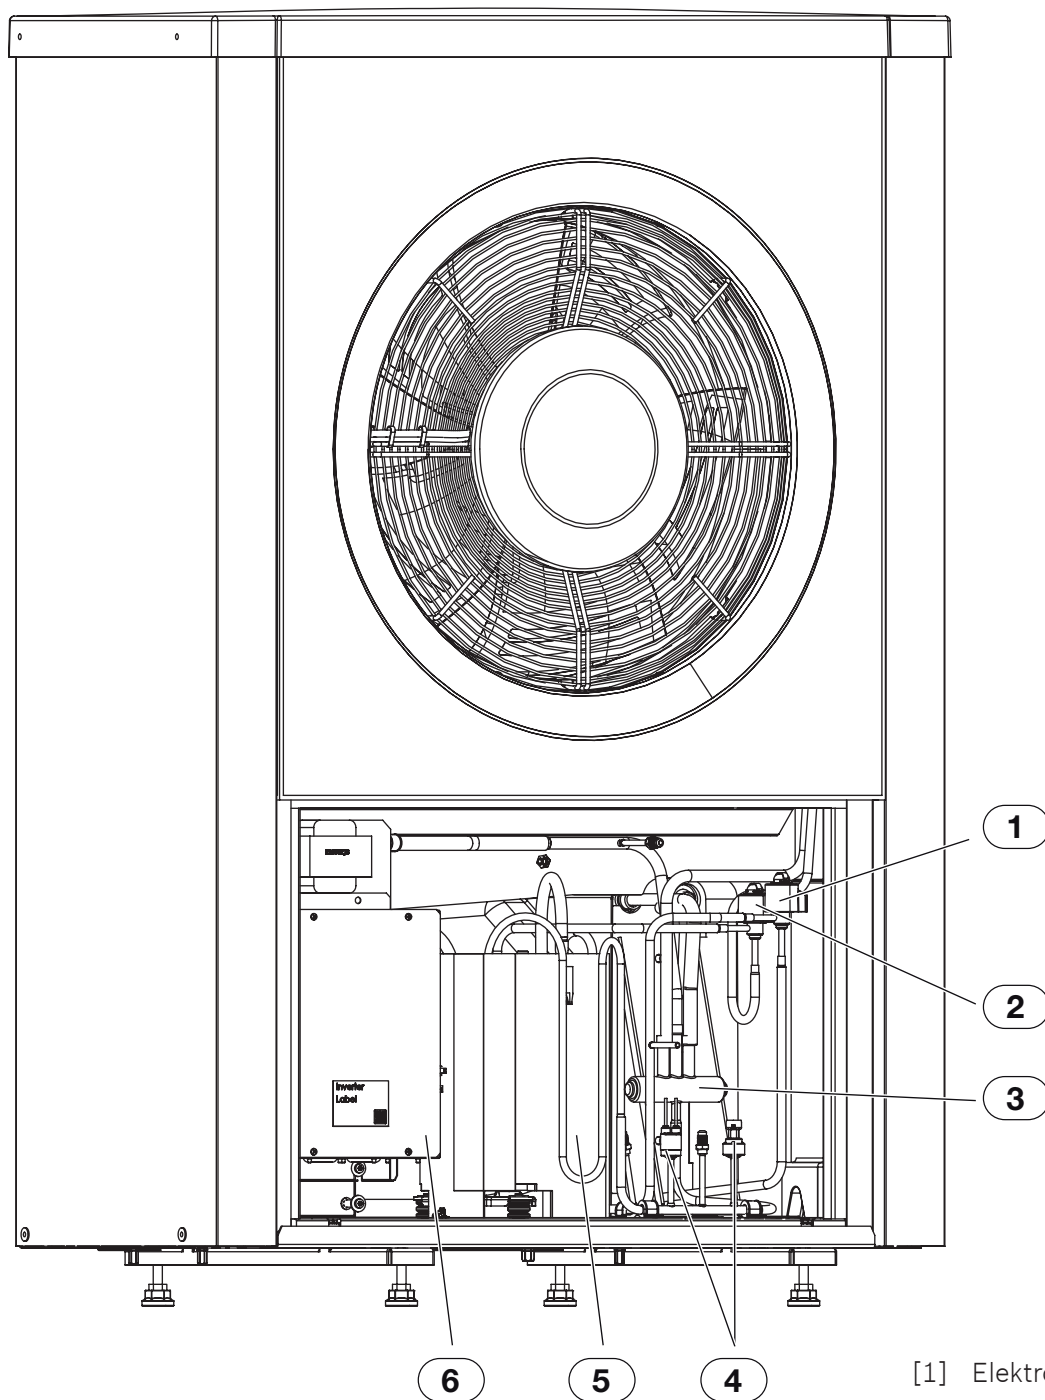


- [1] Elektronisch expansieventiel VR0
- [2] Elektronisch expansieventiel VR1
- [3] 4-wegklep
- [4] Drukbewaking/druksensor
- [5] Compressor
- [6] Omvormer

Minimumafstanden voor de montageplaats

Montage



Vermijd een opstelling omgeven door muren

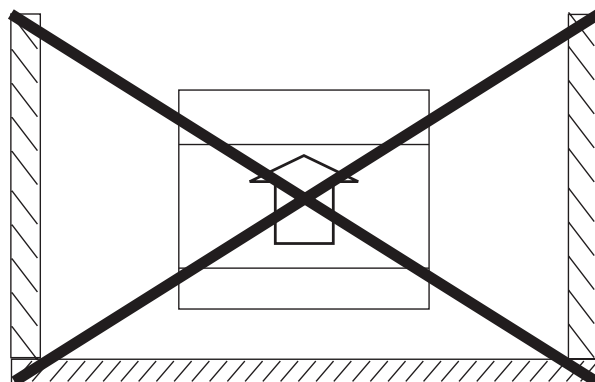


- [A] 4 stuks M10 X 120 mm (niet meegeleverd)
[B] Draagkrachtige, vlakke ondergrond, bijvoorbeeld
betonnen fundering

Voorwaarden voor de montageplaats


- De buitenzijde niet aan de noordzijde van het gebouw installeren. Dit kan leiden tot een lager rendement.
- De montageplaats moet zodanig gekozen worden dat het maximale geluidsniveau geen negatieve gevolgen kan hebben voor rustigere ruimtes en burens.

Minimumafstanden

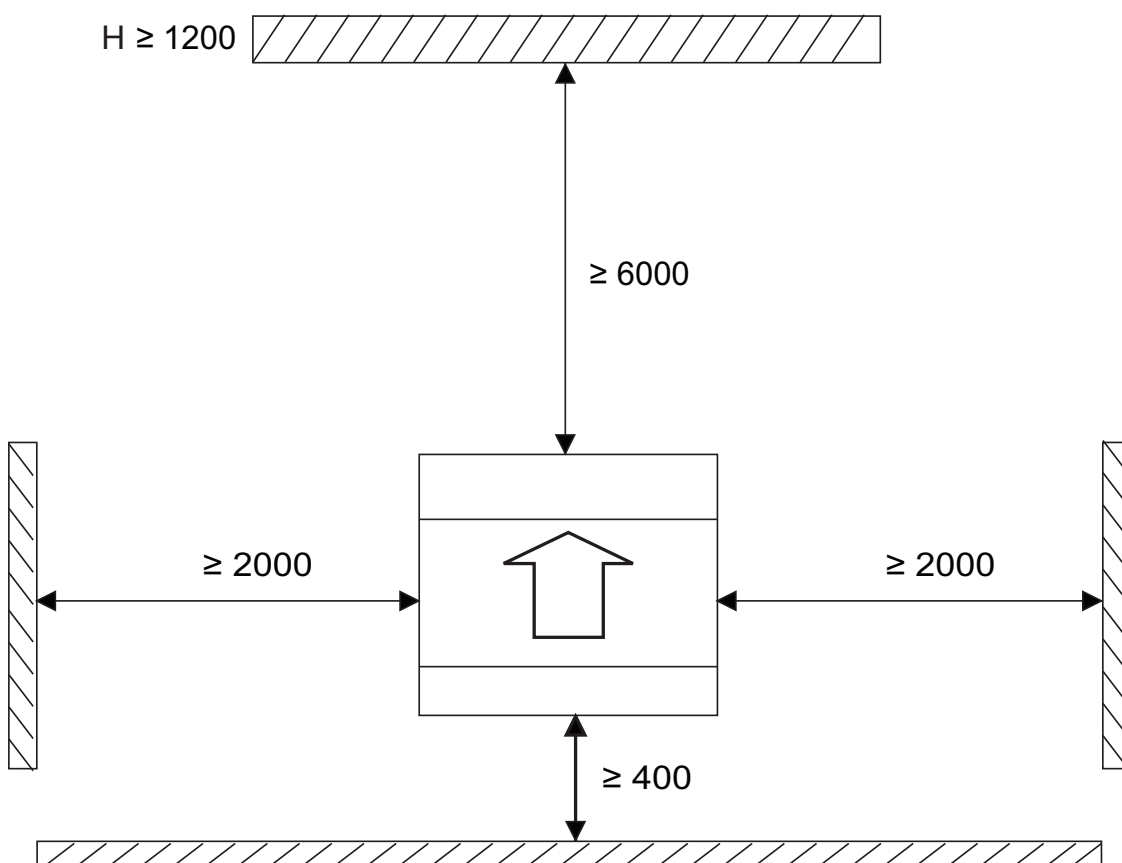


Maximaal toegelaten afstand tussen binnen- en buitenunit

Installatie zonder buffervat

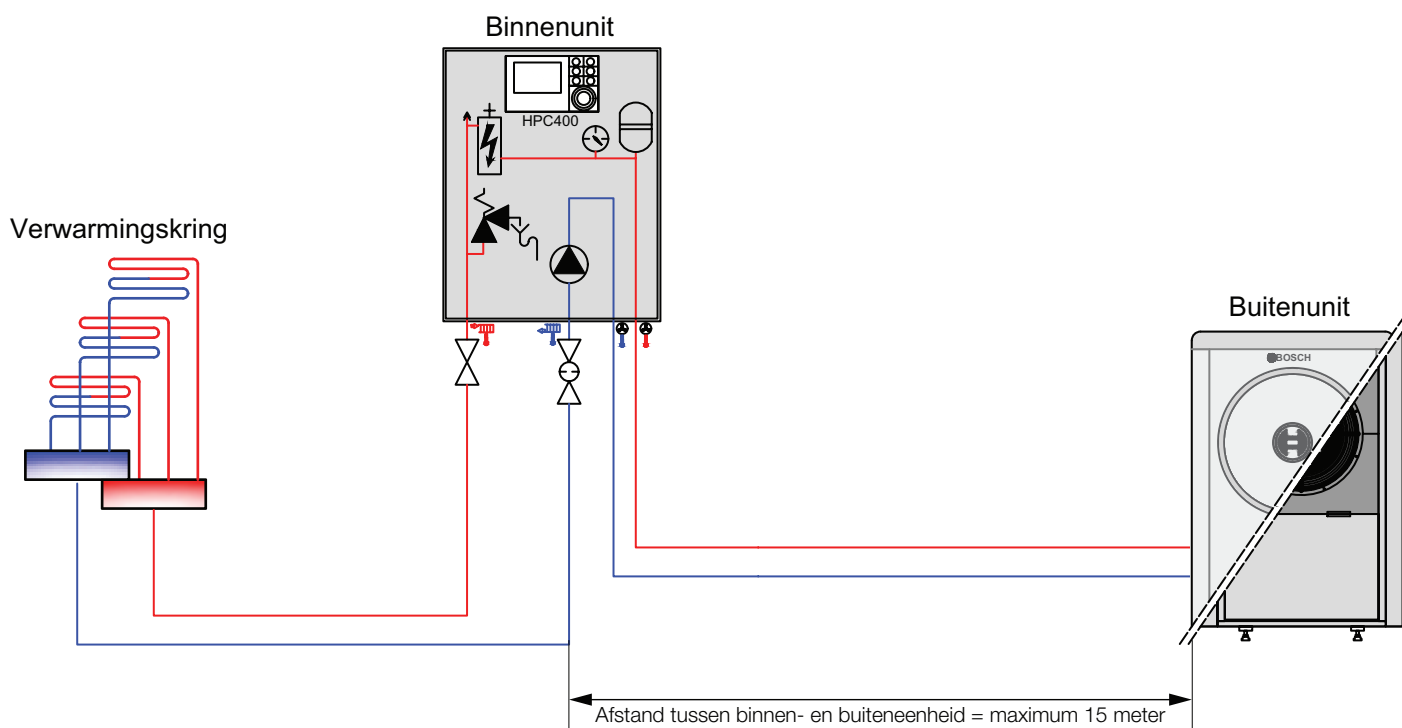


Installatie met buffervat

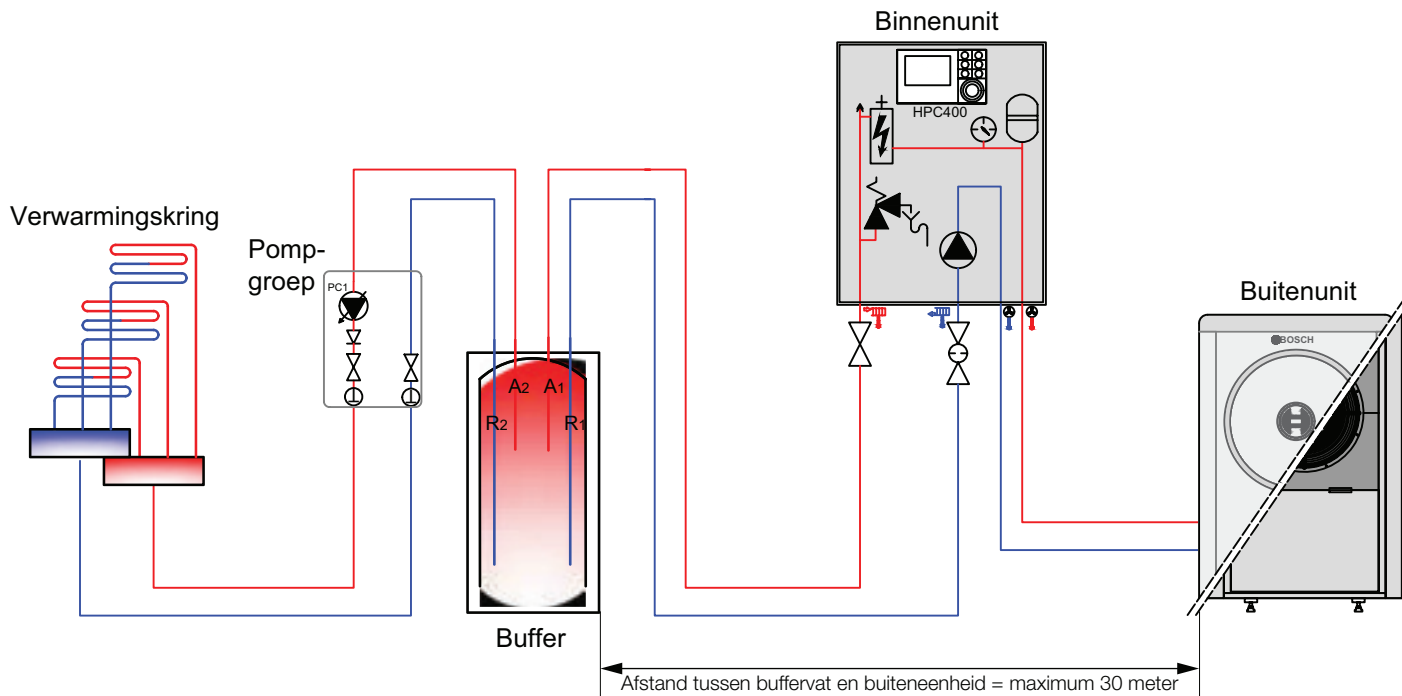

Connectiviteit


Compress 6000 Split met aansluiting op het bussysteem EMS 2 voor regelaar en module, voor eenvoudige en complexe systeemconfiguraties

- Communicatie EMS-bus —
- Communicatie CAN-bus —

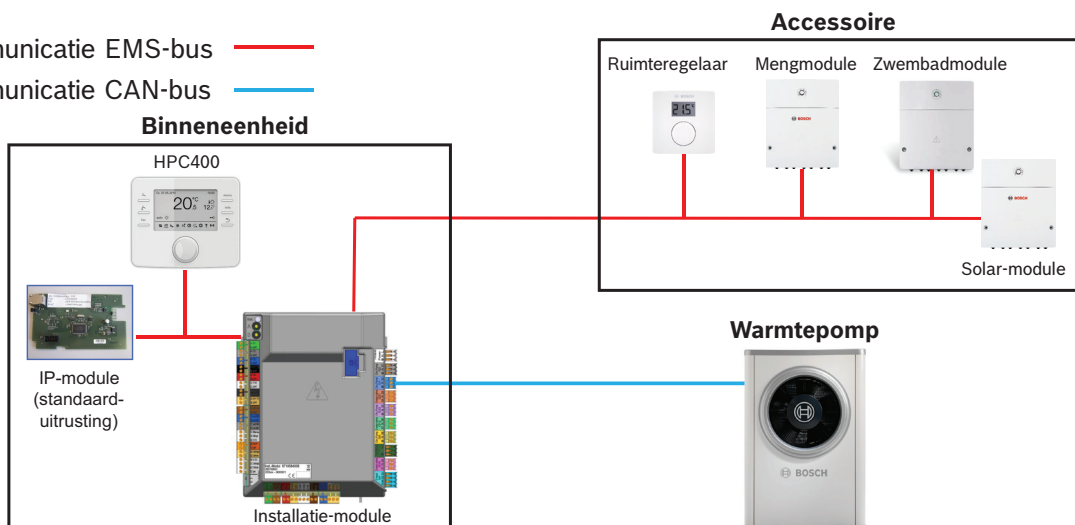


- | | |
|---|--|
| [1] Bedieningseenheid Logamatic HPC400 | [4] Mengventielmodule MM 100 |
| [2] Afstandsbediening CR 10/ CR 10 H (De bedieningseenheid CR 10 kan in combinatie met een warmtepomp Compress 6000 uitsluitend als afstandsbediening ingezet worden) | [5] Zonnemodule voor warmwaterbereiding MS 100 |
| [3] De IP module behoort tot de standaarduitrusting van het binnentoestel | [6] Zonnemodule voor verwarmingsondersteuning MS 200 |
| | [7] Zwembadmodule MP 100 |

Elektrisch schema

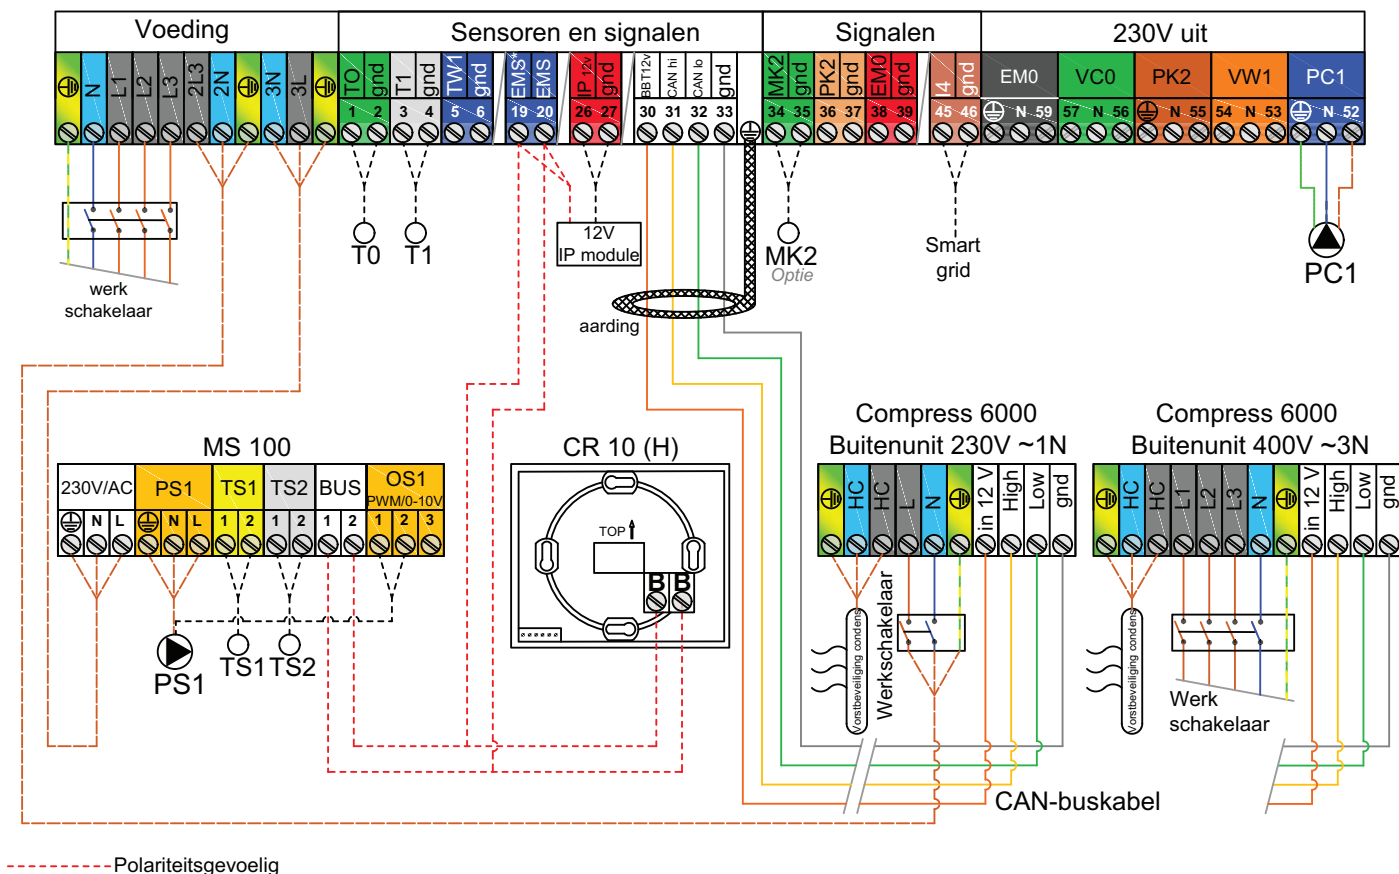

Hydraulisch schema

1 ongemengde verwarmingskring met buffer + externe boiler

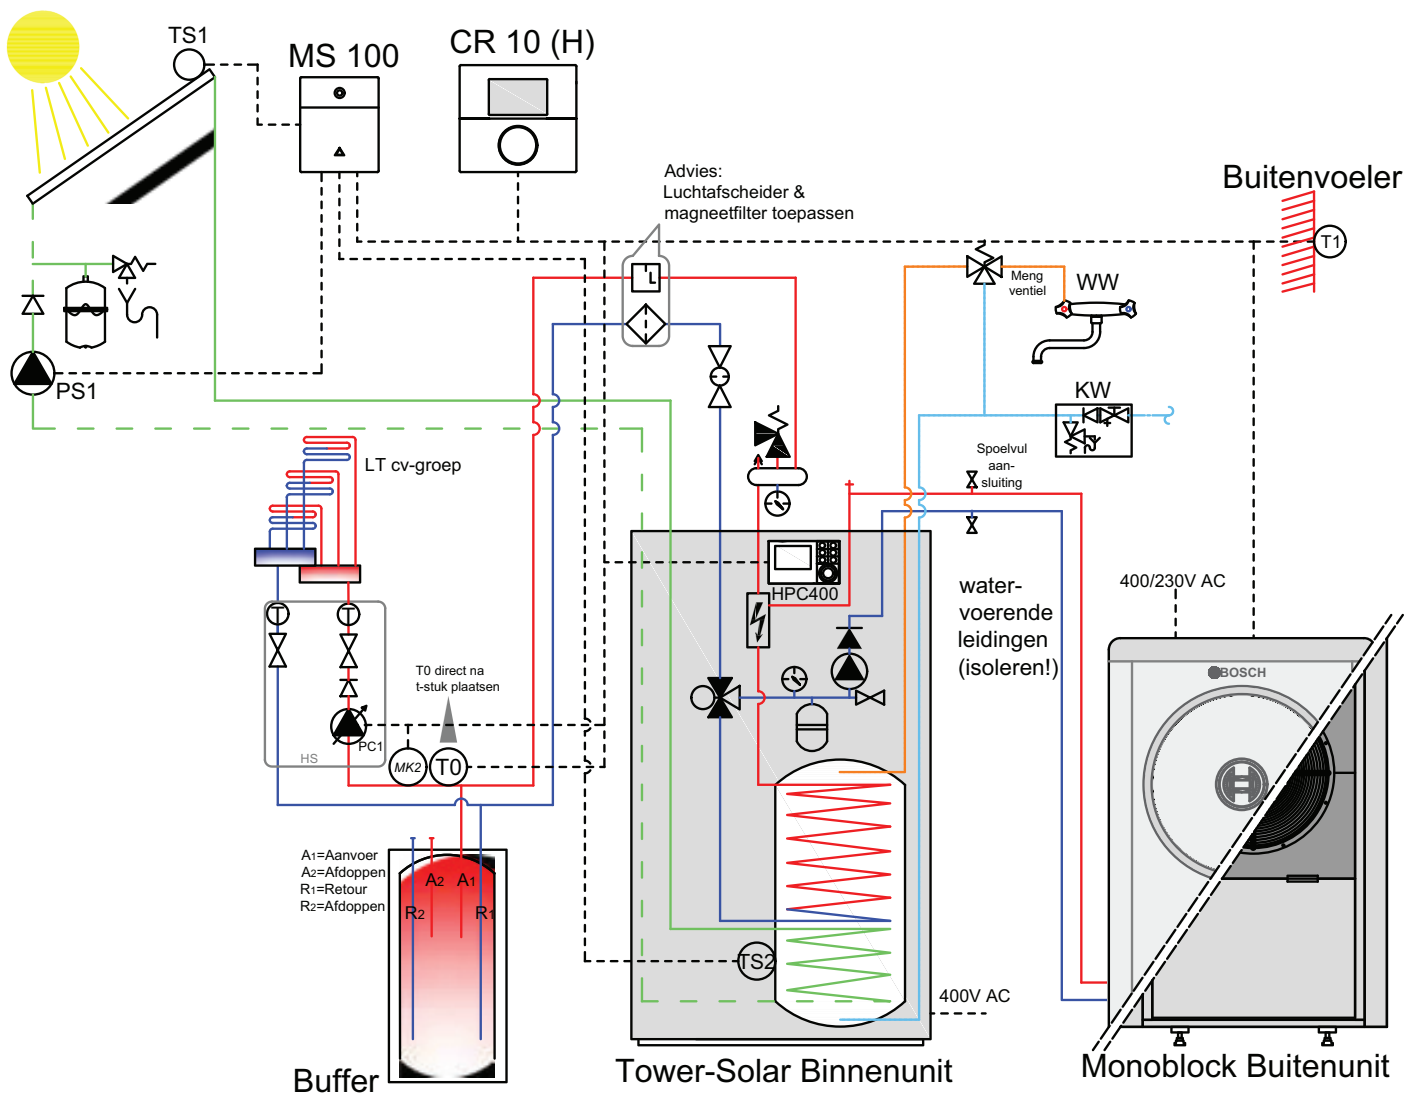


Instellingen

- In de binnenunit taal, datum, tijd, type warmtepomp, bedrijfsmodus, schakeltijden en stooklijn invoeren (HPC400)
- cv-installatie waterzijdig inregelen


Hydraulisch schema

2 gemengde verwarmingskringen met bufferboiler

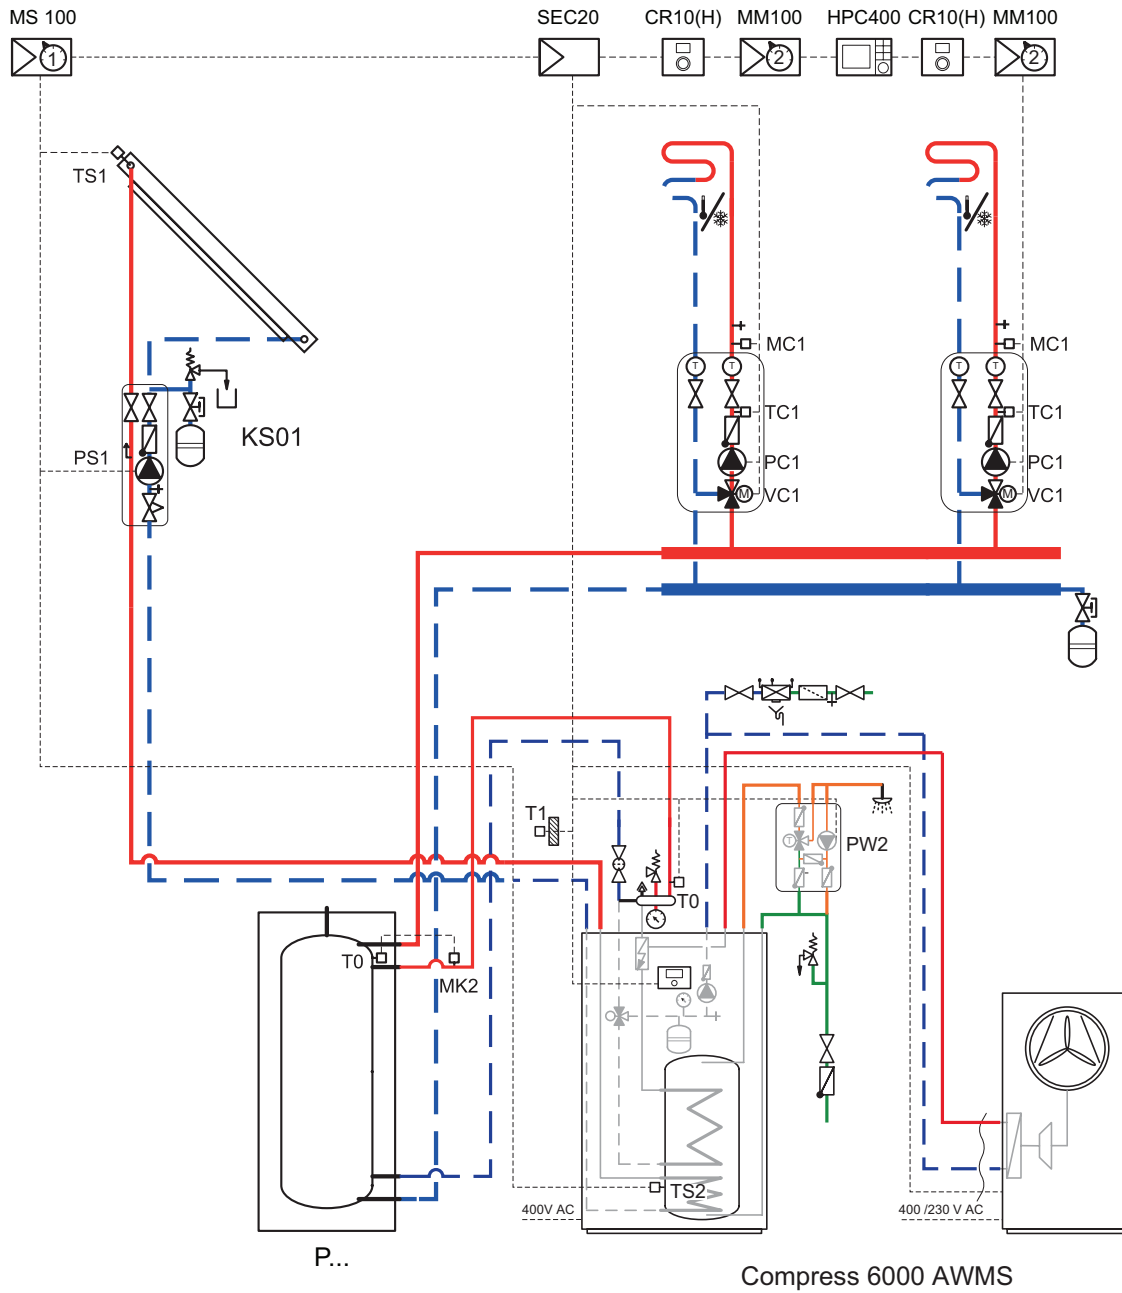

Hydraulisch schema

1 ongemengde verwarmingskring zonder bufferboiler

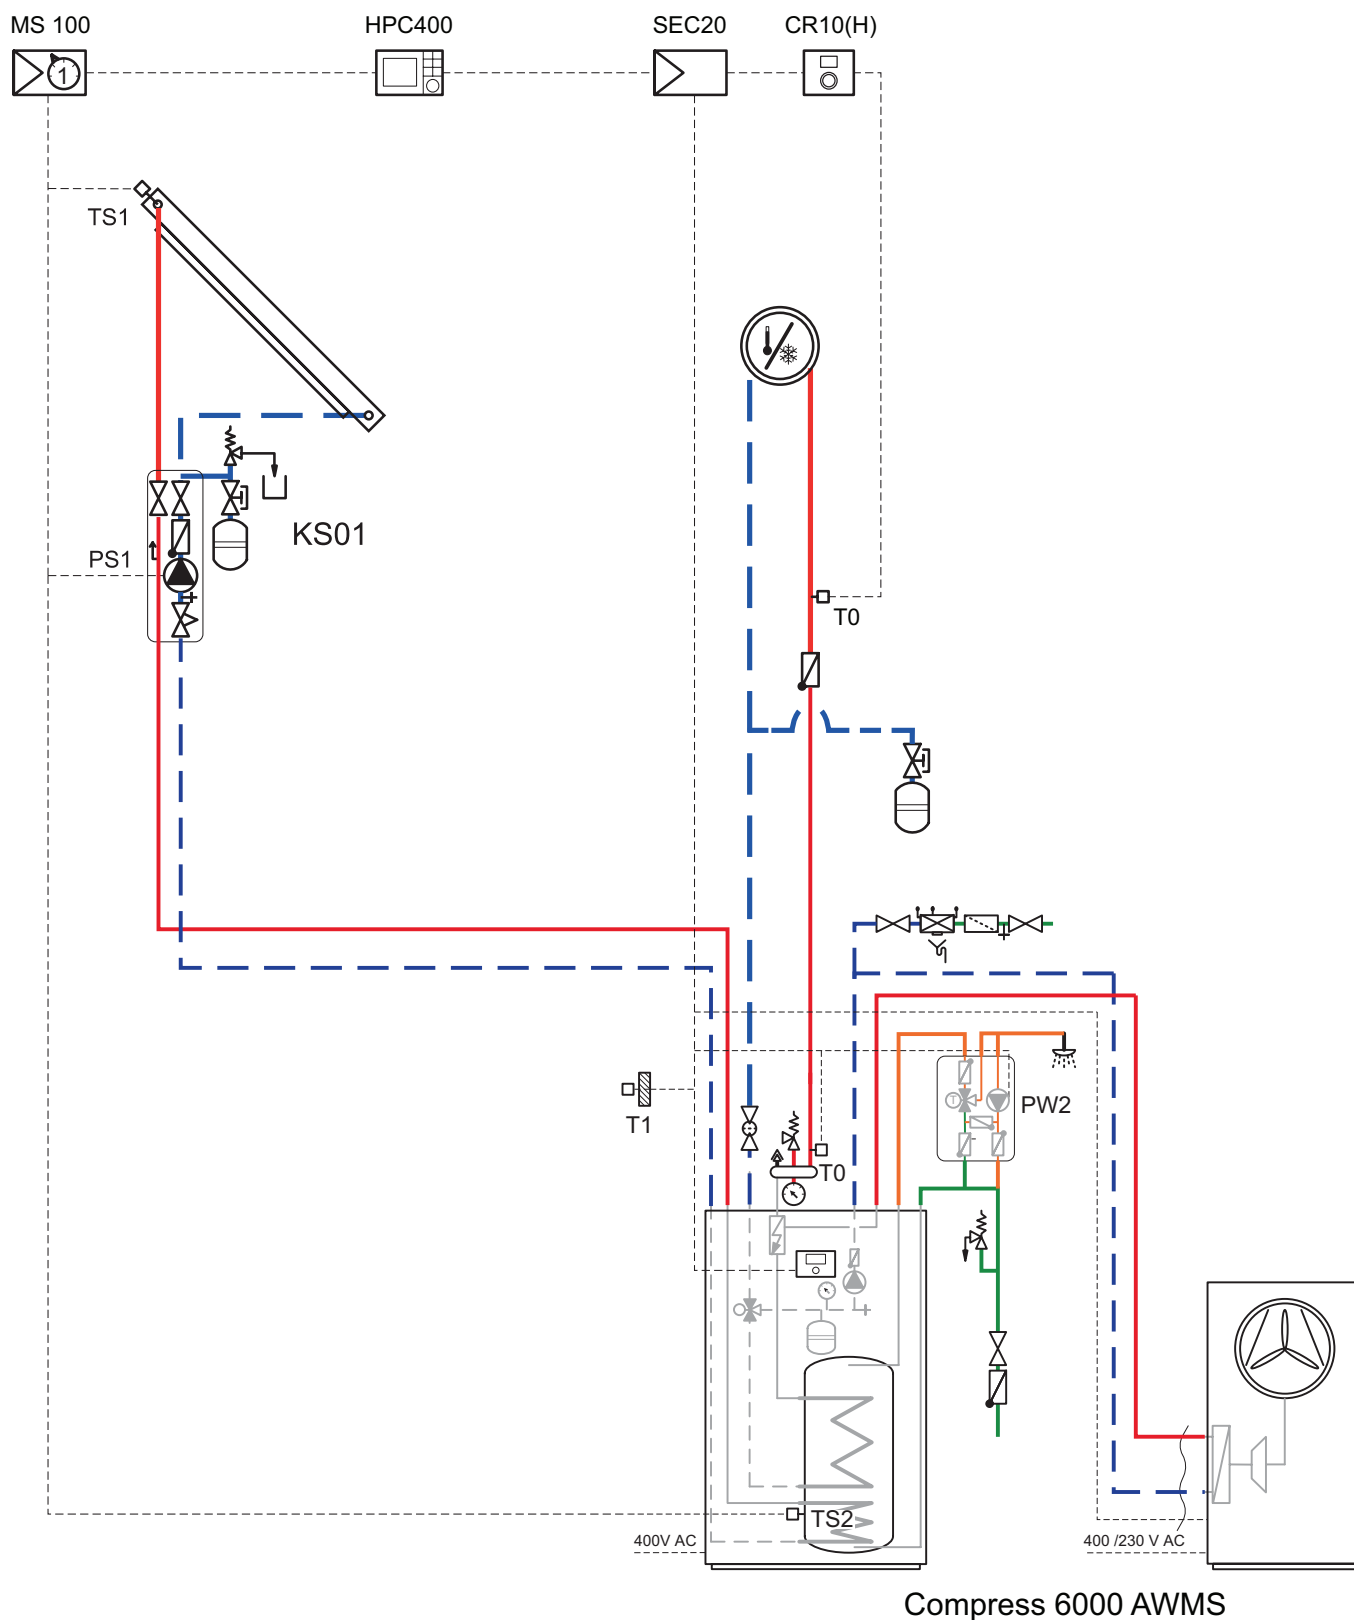

Om de warmtepomp- en ontdooifunctie te garanderen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Minimum 22 m² verwarmd vloeroppervlak of minimum 4 radiatoren met elk minimaal 500 w vermogen
- Afstandsbediening CR 10 (H) in de referentieruimte
- Alle zoneventielen van de referentieruimte moeten volledig geopend zijn

Het standaardsysteem is zo ontworpen dat het zonder cv-circuipomp (PC1) en zonder bypass werkt.