

Bodem-water warmtepomp Compress 7800iLW F



	Label bij W55	Label bij W35
Compress 7800iLW 12 F	 A+++	 A+++

Kenmerken

- Zeer efficiënt en energiebesparend dankzij een innovatieve koeltechniek
- Inverter aangedreven compressor voor optimale prestaties
- Geïntegreerd display met aanraakscherm voor een eenvoudige bediening en ingebruikname
- Gemakkelijk te transporteren dankzij het opsplitsbare chassis en uitneembare koelcircuitbox
- SCOP tot 5,55
- Vermogensbereik tussen 2 en 15 kW (BO/W35) modulerend; beschikbaar in 4 vermogens
- Bijzonder geluidsarm
- Aanvoertemperatuur tot 71°C voor gebruik in oude gebouwen en om een hoog warmwatercomfort te garanderen
- Standaard geïntegreerde warmtemeter
- Snelle en eenvoudige montage
- Koeling mogelijk met het optionele passief koelstation

Fabrieksgarantie

FabriekswaARBorg van 2 jaar op alle componenten van de warmtepomp en de buiteneenheid, verplaatsing en werkuren inbegrepen.

Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van de warmtepomp.

De fabrikant beschikt over een nationale dienst na verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en onderhoud uitvoeren na de waarborgperiode. De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Technische gegevens

Binneneenheid			CS7800iLW 12 F
Elektrische gegevens			
Stroomvoorziening		V	400 ¹⁾
Aanbevolen zekering ²⁾		A	32
Elektrische bijverwarming		kW	2/4/6/9
Kabeldiameter		mm ²	6
Beschermingsklasse			IPX1
Verwarmingsysteem			
Aansluittype (cv-aanvoer)		duim	1"-buitendraad
Aansluittype (cv-retour)		duim	1"-binnendraad
Aansluittype warmtepomp-aanvoer en -retour		duim	1"-buitendraad
Maximum vertrektemperatuur	Warmtepomp	°C	71
	Elektrische bijverwarming	°C	85
Maximale bedrijfsdruk		bar	3,0
Minimale bedrijfsdruk		bar	0,5
Expansievat		l	10
Pompdebiet	Brijncircuit	m ³ /h	1,98
	CV-circuit	m ³ /h	2,12
Pomptype	Brijncircuit		Grundfos UPMXL GEO 25-125 -130
	CV-circuit		Grundfos UPM3L 25-75-130 SP
Bedrijf bodem/water			
Nominaal verwarmingsvermogen	bij B0/W35 verwarming en 40 % belasting	kW	6,18
	bij B0/W35 verwarming en 100 % belasting	kW	12,30
Verwarmingsvermogenbereik		kW	3 - 12
Gegevens koudedecircuit			
Koudemiddel type			R410A
Hoeveelheid koudemiddel		kg	2,00
Algemeen			
Afmetingen (B x D x H)		mm	600x600x1180
Gewicht		kg	207

1) 3N AC 50 Hz

2) Zekeringkarakteristiek gL/C

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie**Efficiëntie**

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C			A+++
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C			A+++
Spectrum energie-efficiëntieklasse			A+++ -> G
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C	η_{wh}	%	159
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C	η_{wh}	%	214
TJ = + 2°C (lagetemperatuurotoepassing gemiddelde klimaatomstandigheden)	COPD		5,55

Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus



Uit-stand	Poff	kW	0,014
Thermostaat-uit-stand	Pto	kW	0,014
In stand-by-stand	Psb	kW	0,014
Carterverwarmingsstand	Pck	kW	0,000

Andere items

Geluidvermogeniveau	L_{WA}	dB	41
Stille modus (nachtverlaging)		dB(A)	-3
Jaarlijks energieverbruik (lagetemperatuurotoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	5606

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen		bevat gefluoreerde broeikasgassen
Type van het gefluoreerde broeikasgas		R410A
Gewicht van het gefluoreerde broeikasgas	kg	2,00
CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas	T	4176
GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas		2088
Kenmerken van het koudemiddelcircuit		hermetisch gesloten koelcircuit

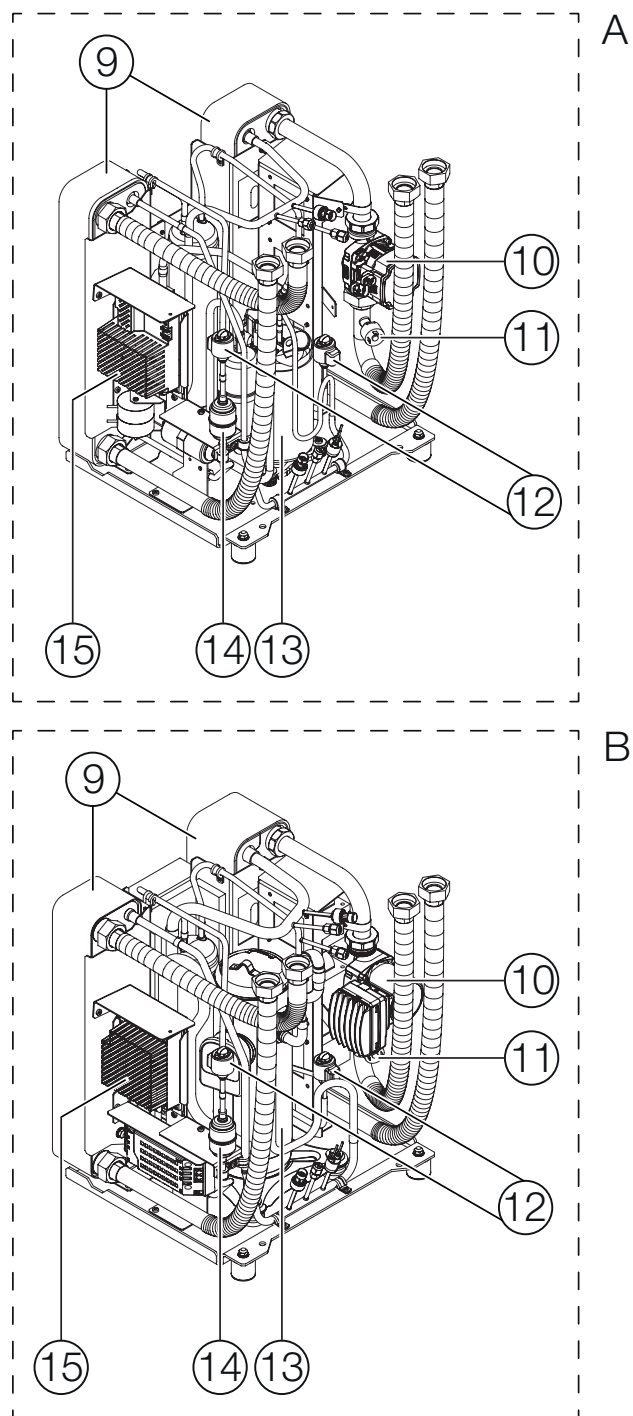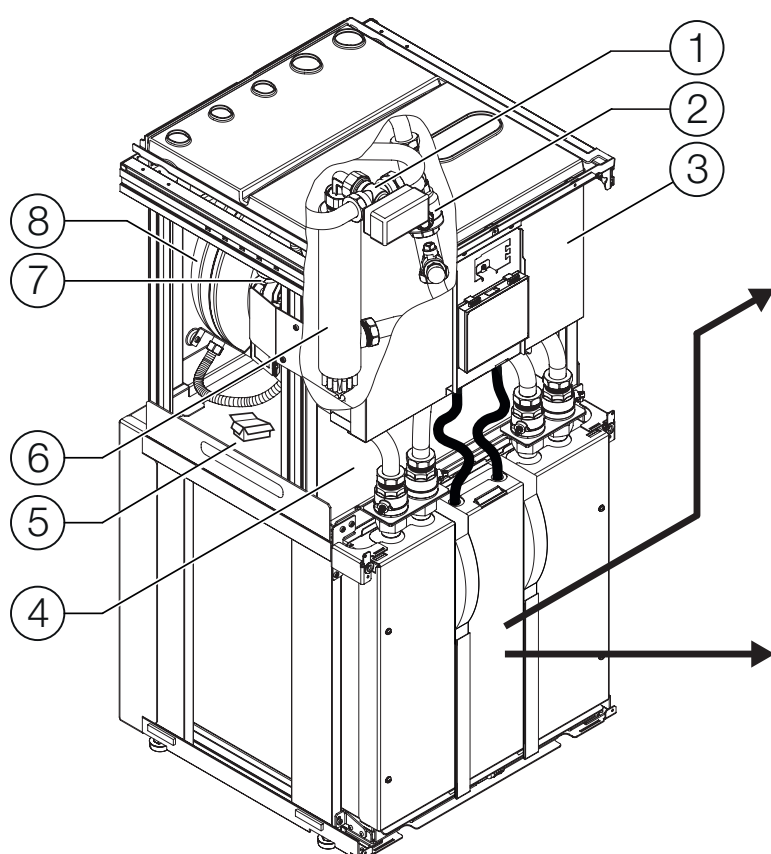

[A] CS7800iLW 6 F en CS7800iLW 8 F

[B] CS7800iLW 12 F en CS7800iLW 16 F

[1] 3-wegklep

[2] Vulsysteem

[3] Besturing

[4] Typeplaat

[5] Houder voor Connect-Key

[6] Elektrische bijverwarming

[7] Cv-pomp

[8] Expansievat

[9] Warmtewisselaar

[10] Brijncircuitpomp

[11] Drukcontrole

[12] Elektronisch expansieventiel

[13] Compressor

[14] Droogtefilter (installatie bij evt. servicewerkzaamheden aan het koelmiddelcircuit)


[15] Inverter

Transport

Transport en opslag

De warmtepomp altijd verticaal transporteren en opslaan. Deze mag tijdelijk worden gekanteld, maar niet worden neergelegd.


Transport op de werf

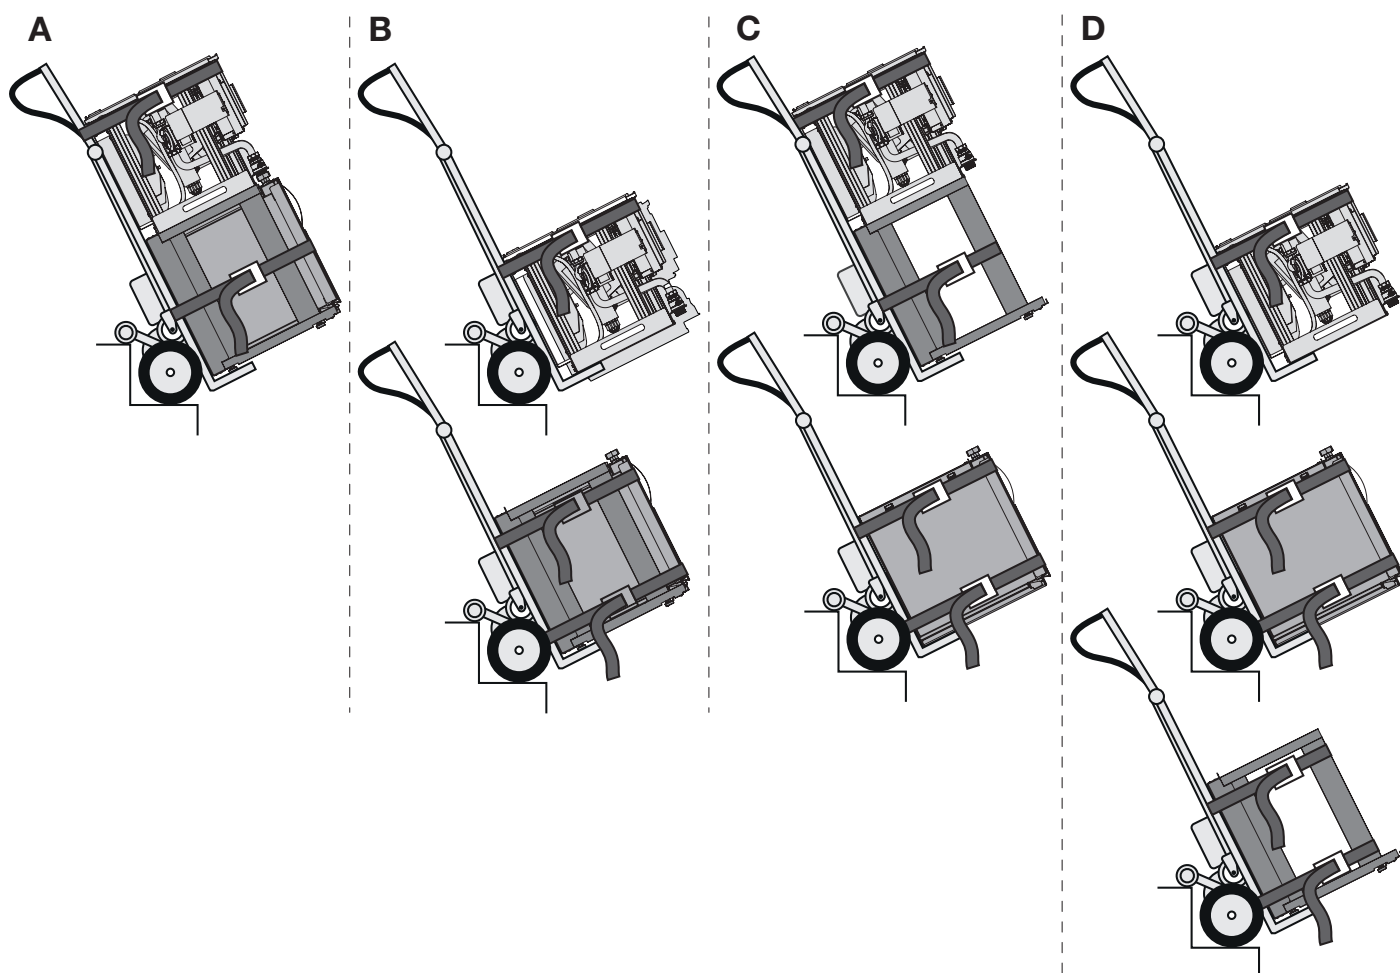

De warmtepomp kan in het geheel of in twee of drie delen worden getransporteerd:


- A Transport van de warmtepomp als één geheel
- B Transport bij hoogtebeperking en/of noodzakelijke gewichtsopdeling (warmtepomp in twee delen)
- C Transport bij noodzakelijke gewichtsopdeling (warmtepomp in twee delen)
- D Transport bij hoogtebeperking en/of noodzakelijke gewichtsopdeling (warmtepomp in drie delen)

Minimumafstanden voor de montageplaats

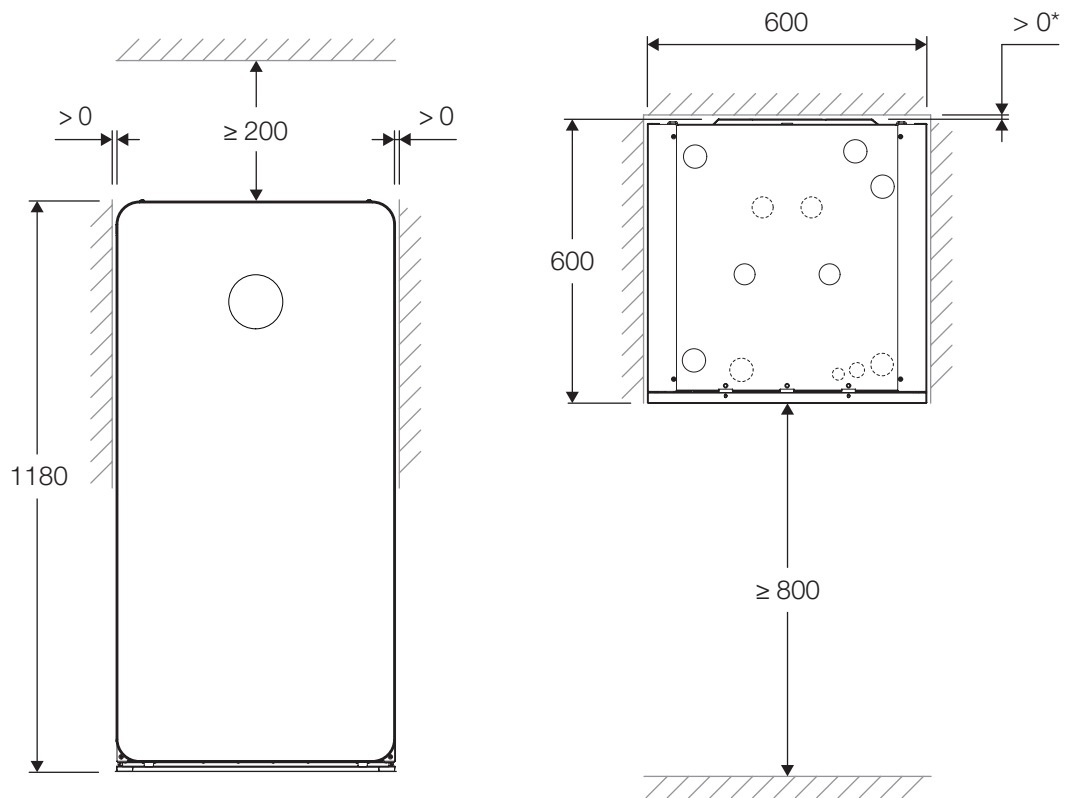


Connectiviteit

Compress 7800iLW F met aansluiting op het bussysteem EMS2 voor regelaar en module, voor eenvoudige en complexe systeemconfiguraties

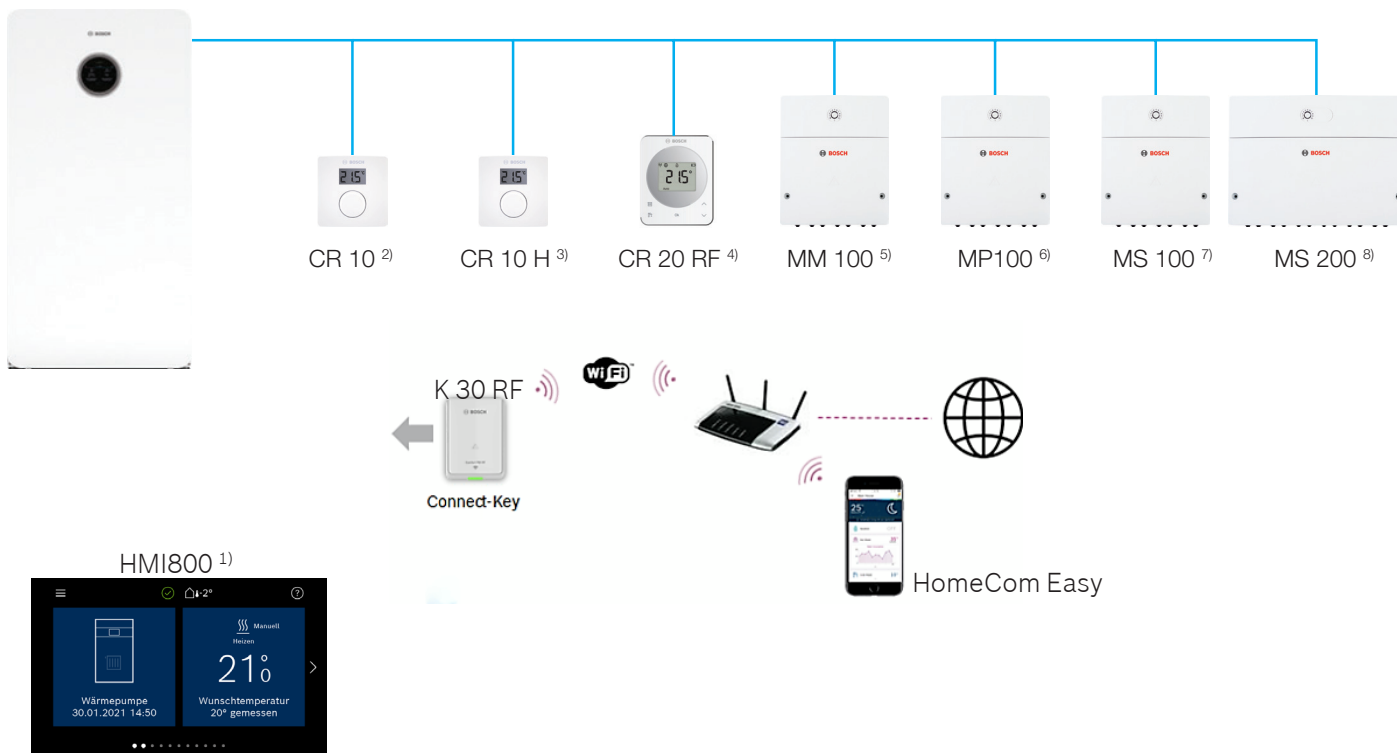

- [1] Bedieningseenheid HMI800
- [2] Afstandsbediening CR 10 (De bedieningseenheid CR 10 kan in combinatie met een warmtepomp Compress 7800iLW uitsluitend als afstandsbediening ingezet worden)
- [3] Afstandsbediening CR 10 H (kan in combinatie met een warmtepomp Compress 7800 iLW uitsluitend als afstandsbediening ingezet worden)
- [4] CR 20 RF (draadloze bediening leverbaar vanaf 2022)
- [5] Mengmodule MM 100
- [6] Zwembadmodule MP 100
- [7] Zonnemodule voor warmwaterbereiding MS 100
- [8] Zonnemodule voor warmwaterbereiding en verwarmingsondersteuning MS 200


Elektrisch schema

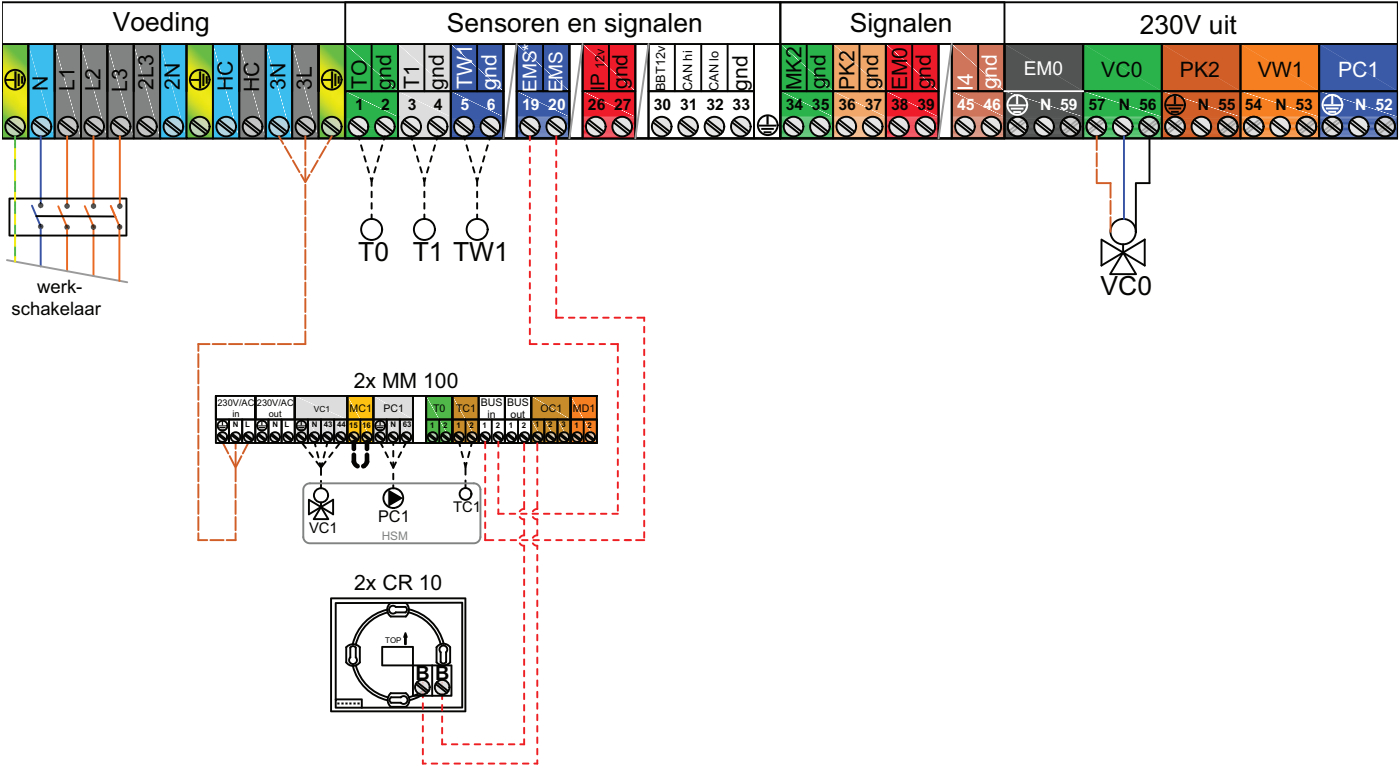

-----Polariteitsgevoelig


Hydraulisch schema

2 verwarmingskringen met buffervat + externe boiler

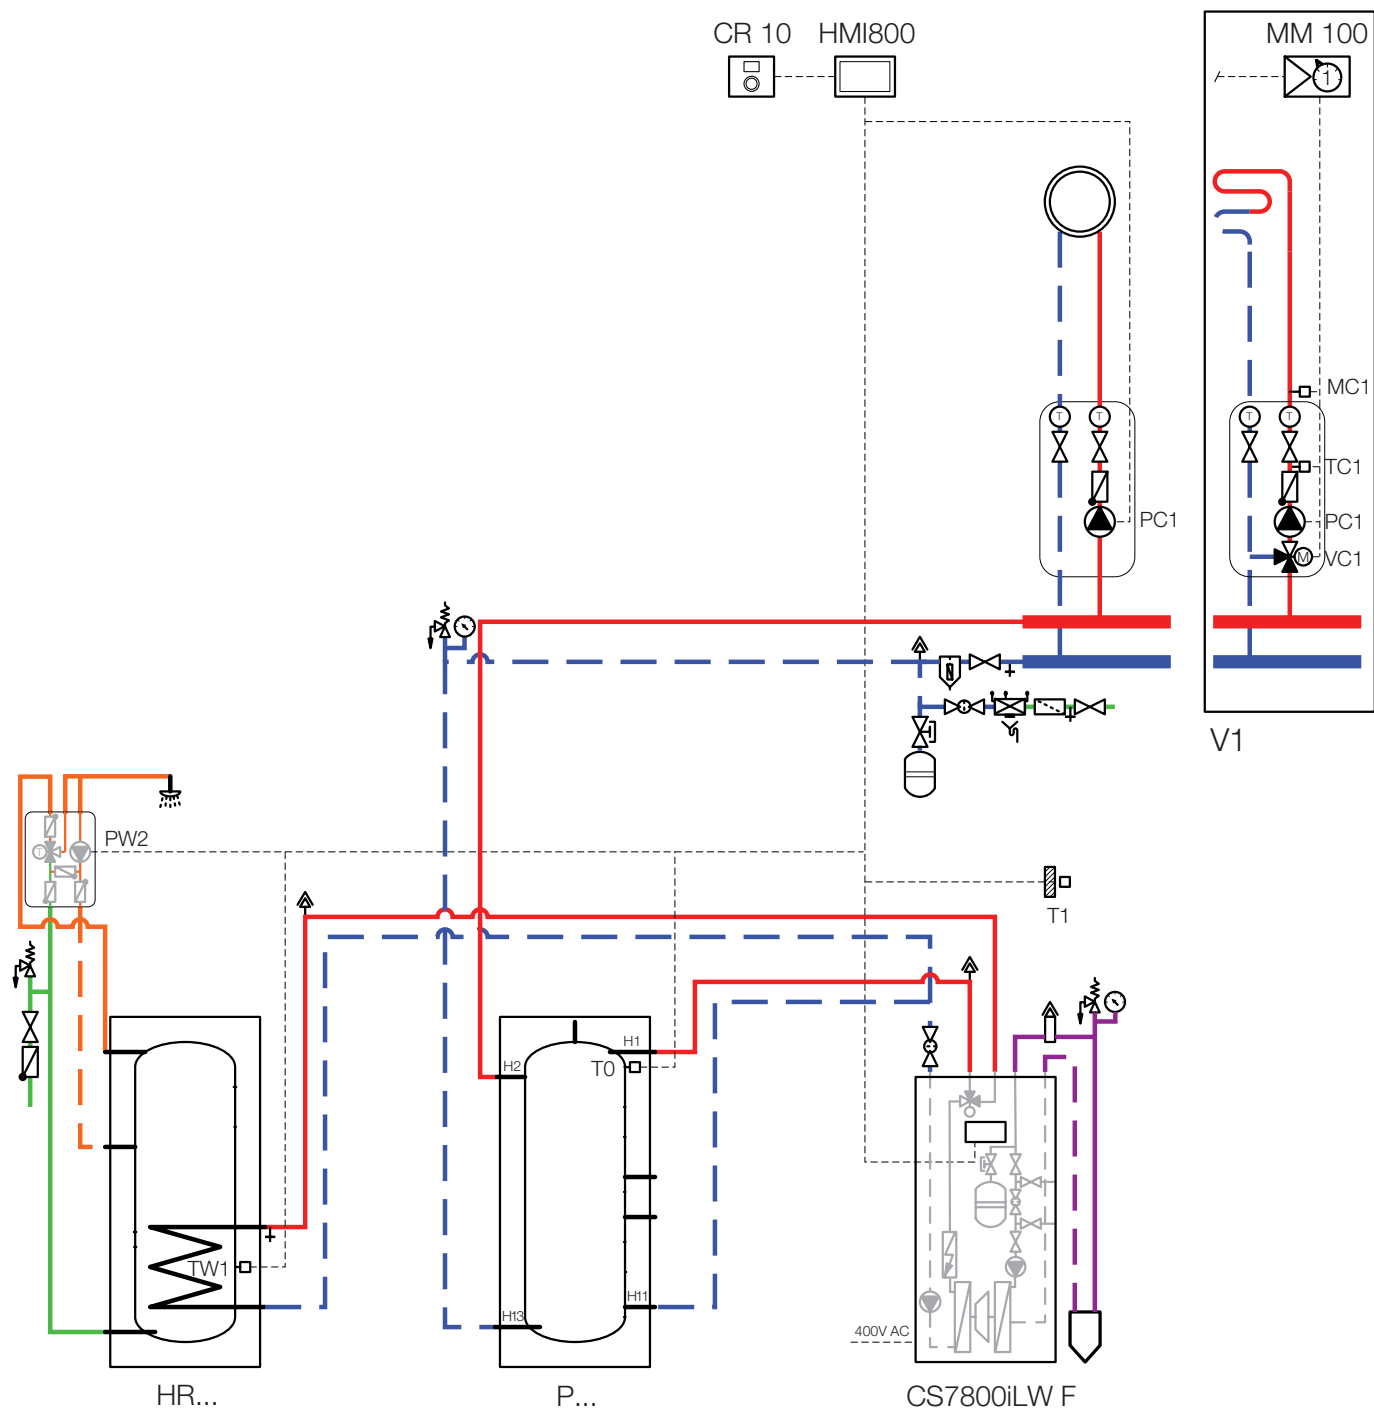

Hydraulisch schema

1 ongemengde verwarmingskring zonder buffervat

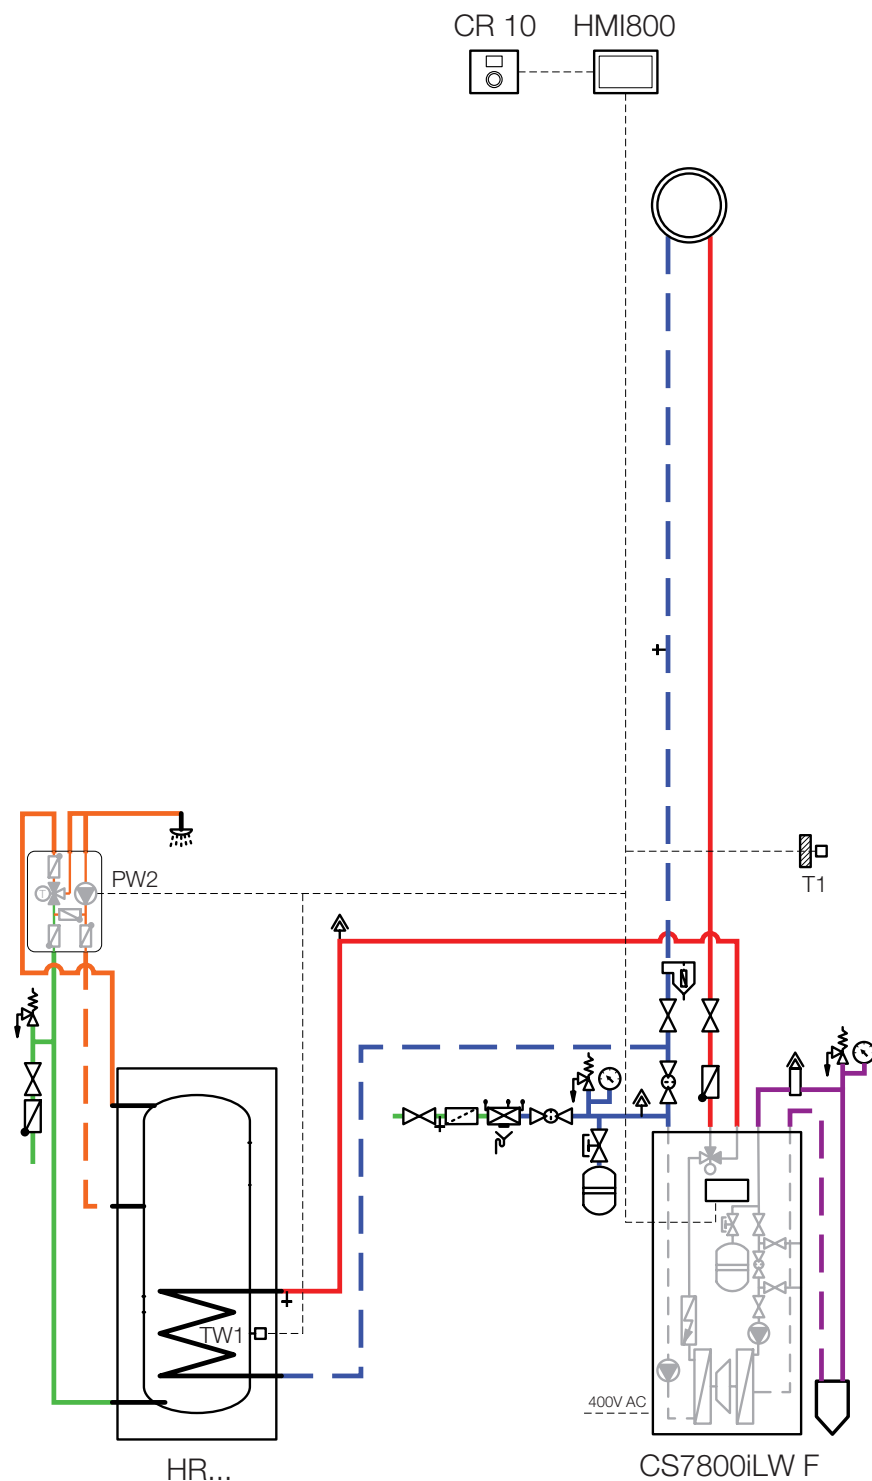

De warmtepomp start op 55% van haar maximum vermogen. Om deze energie af te kunnen geven moet er, indien er niet gewerkt wordt met een buffervat, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Minimum 22 m² verwarmd vloeroppervlak of minimum 4 radiatoren met elk minimaal 500 W vermogen
- Afstandsbediening CR 10 (H) in de referentieruimte
- Alle zoneventielen van de referentieruimte moeten volledig geopend zijn

Het standaardstelsel is zo ontworpen dat het zonder cv-circuipomp (PC1) en zonder bypass werkt.



Voor het 16 kW warmtepompmodel moet er altijd een buffervat geplaatst worden!

Hydraulisch schema

1 of meerdere verwarmingskringen met buffervat + externe boiler + passief koelstation

