




6 720 805 012-00.1T

Fig. 1

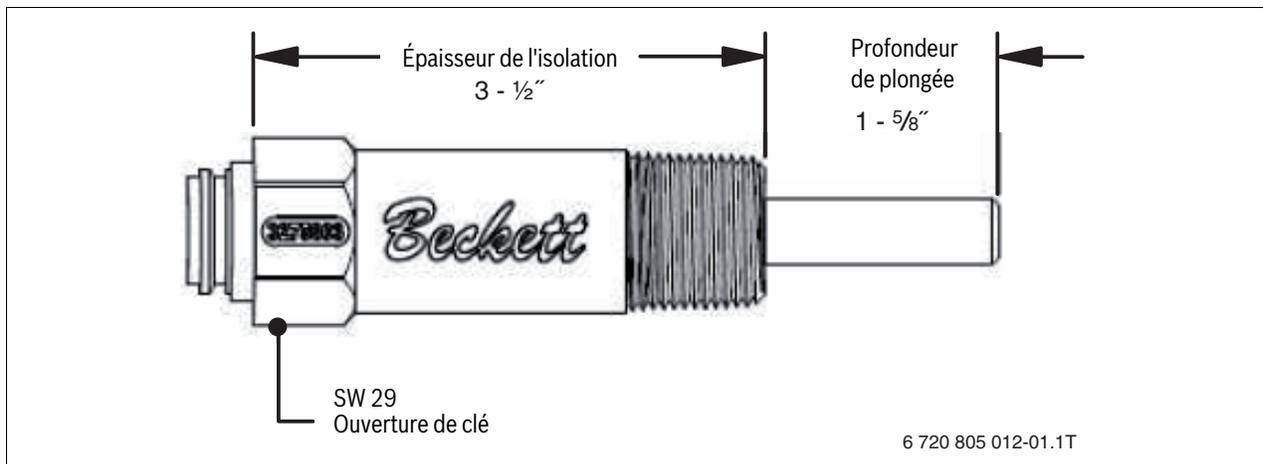

6 720 805 012-01.1T

Fig. 2 Doigt de gant

- Les chaudières gaz Buderus fonctionnent exclusivement avec une sonde de température d'eau de chaudière.

**AVIS**

Selon les prescriptions locales en vigueur, une sécurité contre le manque d'eau doit être installée.

- La valeur limite supérieure de température de l'eau de chaudière est pré réglée sur la commande Beckett AquaSmart à 194 °F (= Fahrenheit) et ne doit pas être modifiée.
- La valeur supérieure du point de coupure de température de l'eau de chaudière (High Limit High Range Stop) et la valeur inférieure du point de coupure de température de l'eau de chaudière (Low Limit High Range Stop) sont pré réglées en usine à 210 °F.

**PRUDENCE**

Fuites dues à un doigt de gant mal installé ou défectueux.

- ▶ Lors du remplacement du doigt de gant, veiller à ce que 3/16" (1,5 mm) du filetage du doigt de gant soient visibles au maximum.
- ▶ Pour étanchéifier le raccordement, utiliser de préférence du ruban en téflon. Le produit d'étanchéité doit être adapté aux composants en plastique.
- ▶ Couple de serrage maximal 33 ft-lbf (45 Nm). Ne pas serrer trop fort !
- ▶ Effectuer le contrôle d'étanchéité.