


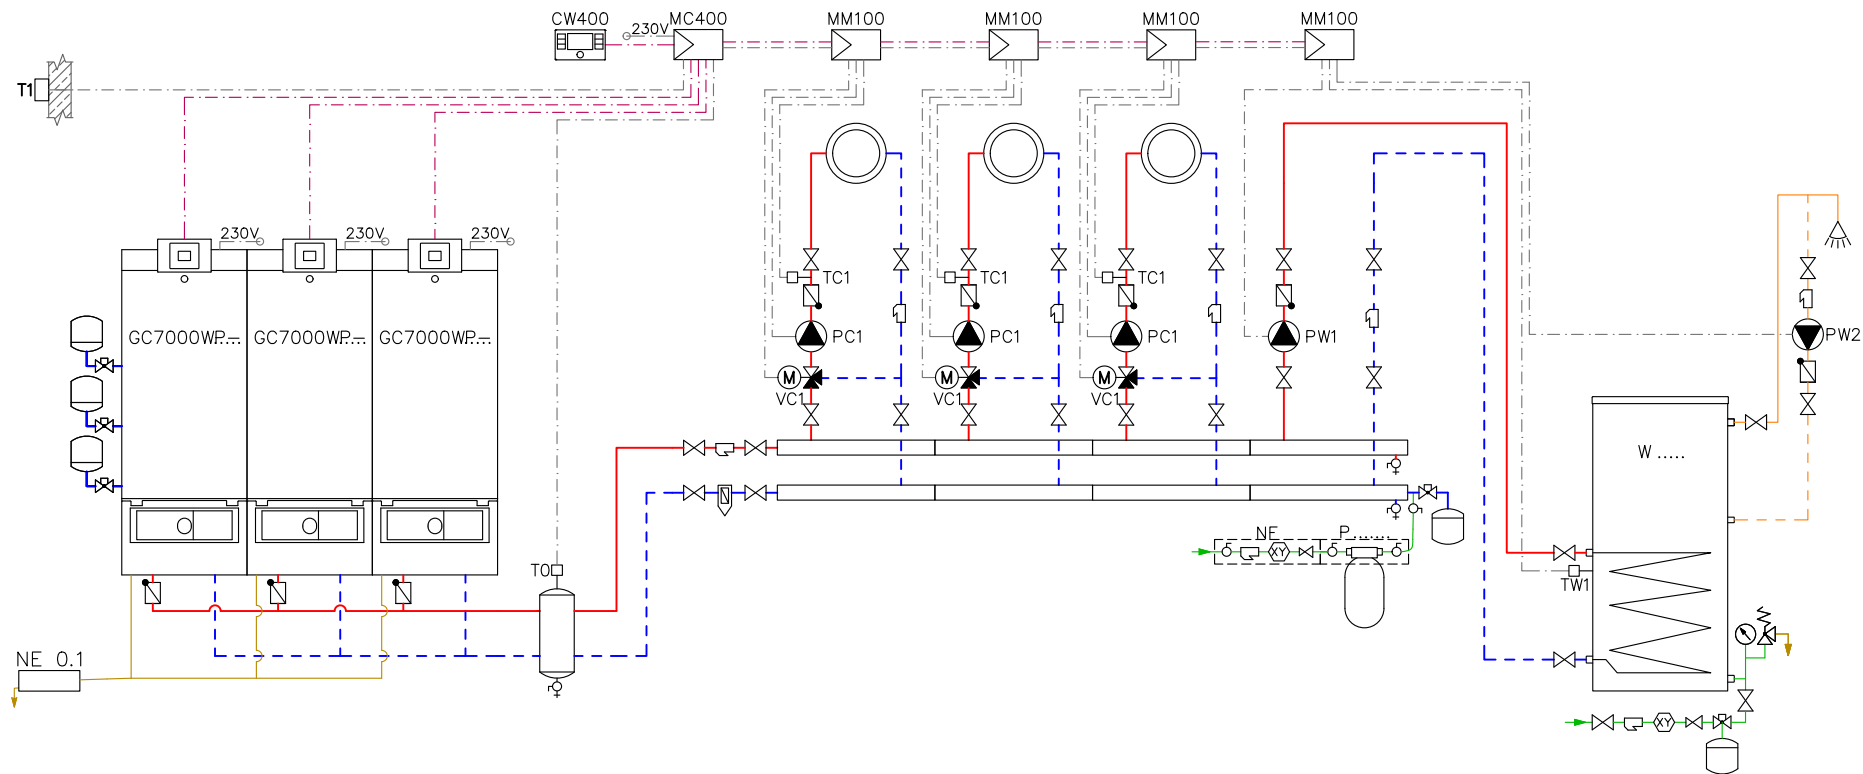

	Oběhové / plnicí čerpadlo		3-cestný ventil		3-bodový pohon		Vyvažovací ventil		Bezpečnostní-pojistná skupina		Odlučovač mikrobublin		Ventil proti znečištění		Teplotní čidlo
	Uzavírací ventil		4-cestný ventil		2-bodový pohon		Sítkový filtr		Ventil zajištěný proti neoprávněnému uzavření		Magnetický odlučovač nečistot		Omezovač tlaku		Čidlo venkovní teploty
	Zpětný ventil; Klapka		Vypouštěcí; vzorkovací ventil		Termostatický pohon		Uzavírací ventil s filtrem		Vodoměr		Automatický odvzdušňovač		Redukční ventil		Relé
Uvedené schéma slouží pouze pro ilustraci a nenahrazuje projekt. Soustava by měla být z vhodných materiálů a opatřena bezpečnostními prvky v souladu s platnými předpisy a obecnými technickými znalostmi. Soustava by měla být naplněna vodou vhodné kvality. Spotřebiče by měly být instalovány v souladu s instalačním návodem. Topná zařízení jsou chráněna podle EN 12828.															
Automatizační funkční moduly EMSplus by měly být namontovány na základě následujících pravidel: — napájení systému — návrat systému — studená užitková voda — teplá užitková voda — cirkulace teplé vody — odtokový systém FM ... funkční moduly by měly být namontovány s příslušnými regulátory															
— komunikace EMSplus/EMS2 — CAN-BUS komunikace — komunikace CBC/ECOCAN-BUS — ostatní elektrická připojení — chladicí systém (plyn) — chladicí systém (kapalný)															
														Jméno: dwg_7-model	
														Datum: 20.07.2023	
														Formát: A4	