


Montage- und Wartungsanleitung

Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52

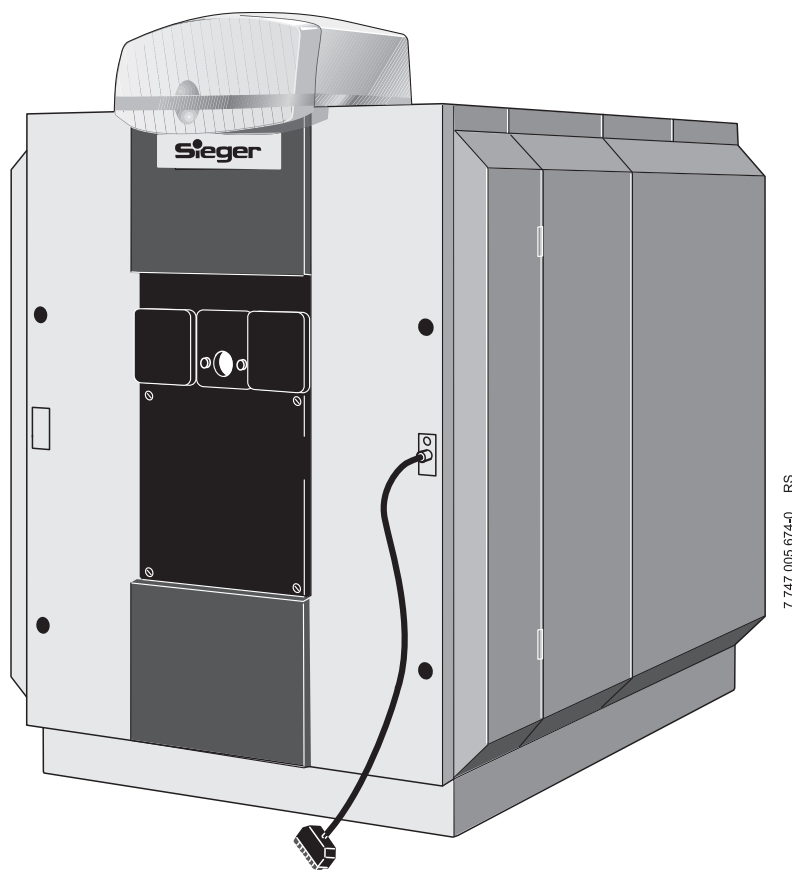

Bitte aufbewahren

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3		
2	Sicherheit	4		
2.1	Zu dieser Anweisung.	4		
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4		
2.3	Aufbau der Hinweise.	4		
2.4	Beachten Sie diese Hinweise	5		
2.5	Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel	6		
2.6	Entsorgung.	6		
3	Produktbeschreibung	7		
4	Technische Daten	8		
5	Lieferumfang	10		
5.1	TG 52 – geblockte Lieferung.	10		
5.2	TG 52 – lose Lieferung.	10		
6	Heizkessel transportieren	11		
7	Heizkessel aufstellen.	12		
7.1	Werkzeuge und Hilfsmaterial	12		
7.1.1	Kesselpresswerkzeug Größe 2.2	13		
7.1.2	Kesselpresswerkzeug Größe 2.3 (komplett in Werkzeugbox)	13		
7.2	Empfohlene Wandabstände	14		
7.3	Heizkessel auf Unterbau bzw. Fundament stellen	15		
8	Kesselblock montieren.	16		
8.1	Anordnung der Kesselglieder im Kesselblock .	17		
8.2	Kesselblock zusammennippeln	17		
8.3	Kesselblock aufstellen – bei geblockter Lieferung	24		
8.4	Einspeiserohr einschieben (Karton Montageteile)	25		
8.5	Tauchhülse eindichten.	25		
8.6	Kesselblock Druckprüfung durchführen . . .	26		
8.6.1	Druckprüfung vorbereiten	26		
8.6.2	Druckprüfung durchführen	27		
8.7	Heizkessel wasserseitig anschließen	27		
8.8	Heizungsanlage befüllen und Dichtheit prüfen.	29		
8.9	Beschlagteile und Brennertür montieren. . .	30		
8.9.1	Abgassammler aufsetzen	30		
8.9.2	Reinigungsdeckel am Hinterglied anschrauben	30		
8.9.3	Brennertür montieren	31		
8.9.4	Heizgassperrplatten am Vorderglied.	32		
8.9.5	Heizgaslenkplatten einlegen	32		
8.10	Verkleidung montieren	33		
8.10.1	Konsolen anbringen	33		
8.10.2	Traversen montieren.	34		
8.10.3	Wärmeschutz anbringen.	35		
8.10.4	Seitenwände und Hauben montieren	38		
9	Heizkessel abgasseitig anschließen	43		
9.1	Abgasrohr-Abdichtmanschette anbringen (Zubehör)	43		
9.2	Abgastemperaturfühler montieren (Zubehör) .	43		
10	Elektrischen Anschluss herstellen	44		
10.1	Schaltfeld montieren	44		
10.2	Netzanschluss und Anschlüsse zusätzlicher Komponenten	45		
10.3	Temperaturfühlerpaket und Brennerkabel montieren.	47		
10.4	Hintere Kesselhaube montieren	48		
11	Brenner montieren	49		
12	Heizungsanlage in Betrieb nehmen	50		
12.1	Heizungsanlage betriebsbereit stellen	50		
12.2	Schaltfeld in Betrieb nehmen.	51		
12.3	Brenner in Betrieb nehmen.	51		
12.4	Abgastemperatur anheben.	51		
12.4.1	Heizgaslenkplatten entfernen	53		
12.4.2	Heizgassperrplatten entfernen	53		
12.4.3	Abgastemperatur gering erhöhen	53		
12.5	Inbetriebnahmeprotokoll	54		
13	Heizungsanlage außer Betrieb nehmen . .	55		
13.1	Heizungsanlage über das Regelgerät außer Betrieb nehmen	55		
13.2	Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen.	55		
14	Heizungsanlage inspizieren und warten .	56		
14.1	Allgemeine Hinweise	56		
14.2	Warum ist eine regelmäßige Wartung wichtig?	56		
14.3	Heizkessel mit Reinigungsbürsten reinigen .	57		
14.4	Heizkessel nass reinigen.	60		
14.5	Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen und korrigieren	61		
14.6	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) prüfen und entriegeln	63		
14.7	Inspektions- und Wartungsprotokolle	65		
15	Brennerstörungen beheben	67		
16	Stichwortverzeichnis	68		

1 Allgemeines



ANWENDERHINWEIS

Beachten Sie für die Montage und den Betrieb der Heizungsanlage die landesspezifischen Normen und Richtlinien!

Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. Diese sind maßgebend und unbedingt zu beachten.



ANWENDERHINWEIS

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wird mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts im Internet unter www.sieger.net (im Downloadbereich) abrufen oder bei der zuständigen Sieger-Niederlassung anfordern.

Einsatzbedingungen und Zeitkonstanten		Deutschland	Österreich	Schweiz
maximale Vorlauftemperatur	°C	120	100 ¹ /120 ²	110
maximaler Betriebsdruck	bar	6		
Temperaturregler	s	40		
Wächter/Begrenzer	s	40		

1 Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 100 °C, wenn der Heizkessel als WW-Heizkessel betrieben wird.

2 Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 120 °C, wenn der Heizkessel als Heißwassererzeuger (nach Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG) betrieben wird.

Brennstoffe	Deutschland				
TG 52	Heizöl EL nach DIN 51 603		Flüssiggas	Erdgas	Biogas (besondere Betriebsbedingungen)
Bemerkung	Der Heizkessel TG 52 kann mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden. Wählen Sie einen Brenner, der den für den Heizkessel TG 52 angegebenen Brennstoffen entspricht.				
Brennstoffe	Österreich				
TG 52	Heizöl L (Leichtöl „Schwechat 2000“)	Heizöl EL	Flüssiggas	Erdgas	Biogas (besondere Betriebsbedingungen)
Bemerkung	Der Heizkessel TG 52 kann mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden. Wählen Sie einen Brenner, der den für den Heizkessel TG 52 angegebenen Brennstoffen entspricht. Wenn Heizöl L (Leichtöl „Schwechat 2000“) verwendet wird, so muss die Reinigung und Wartung zweimal jährlich durchgeführt werden.				
Brennstoffe	Schweiz				
TG 52	Heizöl EL		Flüssiggas	Erdgas	Biogas (besondere Betriebsbedingungen)
Bemerkung	Der Heizkessel TG 52 kann mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden. Wählen Sie einen Brenner, der den für den Heizkessel TG 52 angegebenen Brennstoffen entspricht. Die in der Tabelle „Technische Daten“ angegebenen Leistungen sind Nennleistungen. Im praktischen Betrieb werden diese Werte im Hinblick auf die Einhaltung der LRV-Vorschriften innerhalb des angegebenen Leistungsbereiches teilweise unterschritten.				

2 Sicherheit

2.1 Zu dieser Anweisung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Öl-/Gas-Spezialheizkessels TG 52.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen, Öl- und Gasinstallationen hat.

Der Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52 wird in zwei Varianten geliefert (lose und geblockt).

In dieser Montage- und Wartungsanleitung wird Ihnen speziell die Montage und Wartung anhand der losen und geblockten Lieferung erklärt.

Der Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52 wird in dieser Unterlage als TG 52 bezeichnet.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52 ist für Erwärmung von Heizwasser konzipiert worden. Alle nach EN 267 oder EN 676 baumustergeprüften Öl- beziehungsweise Gasbrenner können eingesetzt werden, wenn deren Arbeitsfelder mit den technischen Daten des Heizkessels übereinstimmen.

2.3 Aufbau der Hinweise

Es werden zwei Stufen unterschieden und durch Signalwörter gekennzeichnet:



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

Kennzeichnet eine möglicherweise von einem Produkt ausgehende Gefahr, die ohne ausreichende Vorsorge zu schweren Körperverletzungen oder sogar zum Tode führen kann.



VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR/ ANLAGENSCHADEN

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Weitere Symbole zur Kennzeichnung von Gefahren und Anwenderhinweisen:



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch elektrischen Strom.



ANWENDERHINWEIS

Anwendertipps für eine optimale Geräternutzung und -einstellung sowie sonstige nützliche Informationen.

2.4 Beachten Sie diese Hinweise

Bei Installation und Betrieb sind zu beachten:

- Die örtlichen Baubestimmungen über die Aufstellbedingungen.
- Die örtlichen Baubestimmungen über die Zu- und Ablufteinrichtungen sowie des Schornsteinanschlusses.
- Die Bestimmungen für den elektrischen Anschluss an die Stromversorgung.
- Die technischen Regeln des Gasversorgungsunternehmens über den Anschluss des Gasbrenners an das örtliche Gasnetz.
- Die Vorschriften und Normen über die sicherheitstechnische Ausrüstung der Heizungsanlage.
- Die Installationsanleitung für Ersteller von Heizungsanlagen.
- In Österreich sind bei der Installation die örtlichen Bauvorschriften sowie die ÖVGW-Richtlinie G1 bzw. G2 (ÖVGW-TR Gas bzw. Flüssiggas) einzuhalten. Der Anschluss ist nur an Fänge der Ausführungsart I nach ÖNORM B 8200 zulässig. Die Anforderungen gemäß der Ländervereinbarung Art. 15a B-VG hinsichtlich Emissionen und Wirkungsgrad werden erfüllt.



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch Explosion entzündlicher Gase.

Bei Gasgeruch besteht Explosionsgefahr!

- Kein offenes Feuer! Nicht rauchen!
Kein Feuerzeug benutzen!
- Funkenbildung vermeiden!
Keine elektrischen Schalter betätigen, auch nicht Telefon, Stecker oder Klingel!
- Gas-Absperrhahn schließen!
- Fenster und Türen öffnen!
- Hausbewohner warnen, aber nicht klingeln!
- Gasversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes anrufen!
- Bei hörbarem Ausströmen unverzüglich das Gebäude verlassen, Betreten durch Dritte verhindern, Polizei und Feuerwehr von außerhalb des Gebäudes informieren.



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch Explosion entzündlicher Gase.

- Führen Sie Arbeiten an Gas führenden Bauteilen nur dann aus, wenn Sie für diese Arbeiten eine Konzession besitzen.



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch Vergiftung.

Unzureichende Luftzufuhr kann zu gefährlichen Abgasaustritten führen.

- Achten Sie darauf, dass Zu- und Abluftöffnungen nicht verkleinert oder verschlossen sind.
- Wenn Sie den Mangel nicht unverzüglich beheben, darf der Heizkessel nicht betrieben werden.
- Weisen Sie den Anlagenbetreiber auf den Mangel und die Gefahr schriftlich hin.



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch elektrischen Strom bei geöffnetem Gerät.

- Bevor Sie das Gerät öffnen:
Schalten Sie die Heizungsanlage mit dem Heizungsnotschalter stromlos oder trennen Sie diese über die entsprechende Haussicherung vom Stromnetz.
- Es genügt nicht, das Schaltfeld auszu-schalten!
- Sichern Sie die Heizungsanlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.



WARNUNG!

BRANDGEFAHR

durch entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten.

- Lagern Sie keine entzündlichen Materialien oder Flüssigkeiten in unmittelbarer Nähe des Wärmeerzeugers.



ANLAGENSCHADEN

durch Frost.

VORSICHT!

Die Heizungsanlage kann bei Frost einfrieren, wenn das Schaltfeld nicht eingeschaltet ist.

- Schützen Sie bei Frostgefahr die Heizungsanlage vor dem Einfrieren.
- Lassen Sie dazu bei ausgeschaltetem Schaltfeld das Wasser aus dem Heizkessel, dem Warmwasserspeicher, den Rohren der Heizungsanlage und soweit wie möglich aus den Trinkwasserleitungen ab.



ANWENDERHINWEIS

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Sieger. Für Schäden, die durch nicht von Sieger gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Sieger keine Haftung übernehmen.



ANLAGENSCHADEN

durch unsachgemäße Montage.

VORSICHT!

- Beachten Sie für die Erstellung und den Betrieb der Heizungsanlage die Regeln der Technik sowie die bauaufsichtlichen und gesetzlichen Bestimmungen!



ANLAGENSCHADEN

durch mangelhafte Reinigung und Wartung.

VORSICHT!

- Führen Sie die Reinigung und Wartung einmal jährlich durch. Prüfen Sie dabei die gesamte Heizungsanlage auf ihre einwandfreie Funktion!
- Beheben Sie Mängel sofort, um Anlagenschäden zu vermeiden!



ANWENDERHINWEIS

Um Verunreinigungen im Heizkessel zu vermeiden, empfehlen wir wasserseitig den Einbau einer Schmutzfangeinrichtung.



ANLAGENSCHADEN

durch Ablagerungen, örtliche Überhitzungen, Geräusche und Korrosion.

VORSICHT!

- Spülen Sie gründlich bestehende Heizungsanlagen vor dem Anschluss des Heizkessels.
- Beugen Sie einem Kesselschaden vor, indem Sie eine Entschlammungseinrichtung im Rücklauf der Heizungsanlage einbauen.

2.5 Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel

Für die Montage und Wartung des Heizkessels benötigen Sie die Standardwerkzeuge aus dem Bereich Heizungsbau sowie Öl- oder Gas- und Wasserinstallation.

2.6 Entsorgung

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Heizkessels umweltgerecht.
- Entsorgen Sie Komponenten der Heizungsanlage (z. B. Heizkessel oder Schaltfeld), die ausgetauscht werden müssen, durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht.

3 Produktbeschreibung

Der Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52 wird ohne Brenner ausgeliefert. Die Brennerplatte wird als Blindflansch geliefert. Sie können jedoch gebohrte Brennerplatten (Lochbild brennerabhängig) als Zubehör über Sieger beziehen.

Beim TG 52 mit Öl- oder Gasgebläsebrenner gehört die gebohrte Brennerplatte mit zum Lieferumfang.



ANLAGENSCHADEN

durch falschen Brenner.

VORSICHT!

- Setzen Sie nur Brenner ein, die den technischen Voraussetzungen des Öl-/Gas-Spezialheizkessels TG 52 entsprechen (siehe Kapitel 4 „Technische Daten“, Seite 8).

Die Hauptbestandteile des Öl-/Gas-Spezialheizkessels TG 52 sind:

- Kesselblock (Abb. 1, **Pos. 3**).
Der Kesselblock überträgt die vom Brenner erzeugte Wärme an das Heizwasser.
- Verkleidung (Abb. 1 und Abb. 2, **Pos. 1**), Wärmeschutz (Abb. 1, **Pos. 2**).
Verkleidung und Wärmeschutz verhindern den Energieverlust.
- Schaltfeld (Abb. 1, **Pos. 4**).
Das Schaltfeld dient der Überwachung und der Steuerung aller elektrischen Bauteile des Öl-/Gas-Spezialheizkessels TG 52.

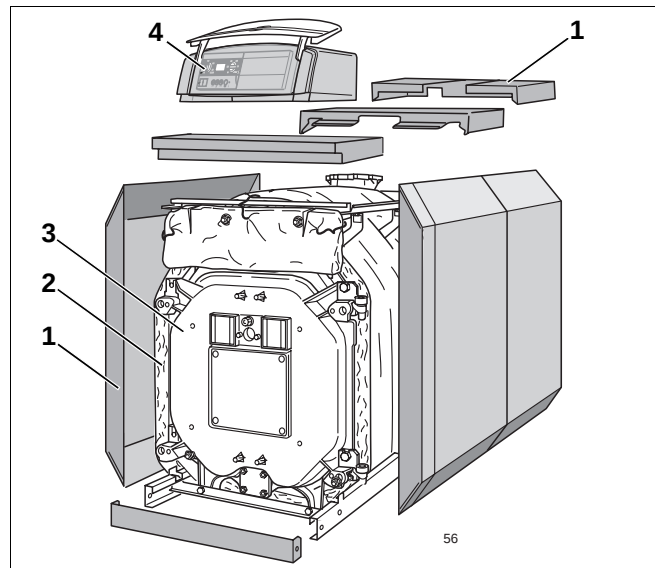


Abb. 1 Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52

Pos. 1: Verkleidung

Pos. 2: Wärmeschutz

Pos. 3: Kesselblock

Pos. 4: Schaltfeld

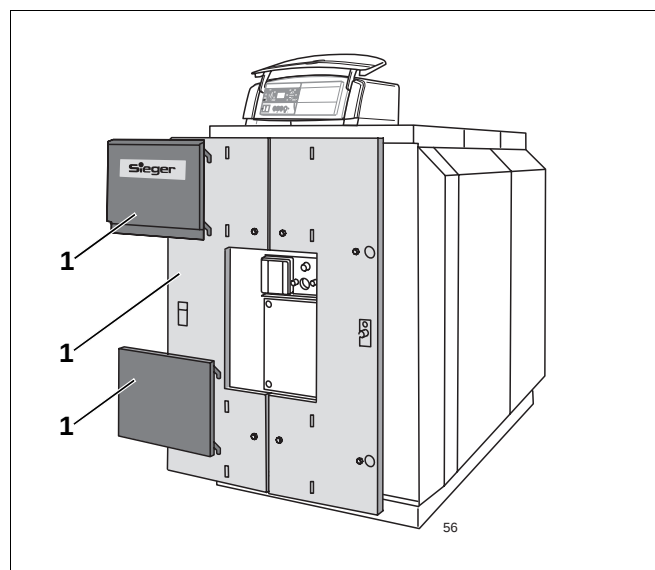


Abb. 2 Öl-/Gas-Spezialheizkessel TG 52

Pos. 1: Verkleidung

4 Technische Daten

Die technischen Daten geben Ihnen Informationen über das Leistungsprofil des TG 52.

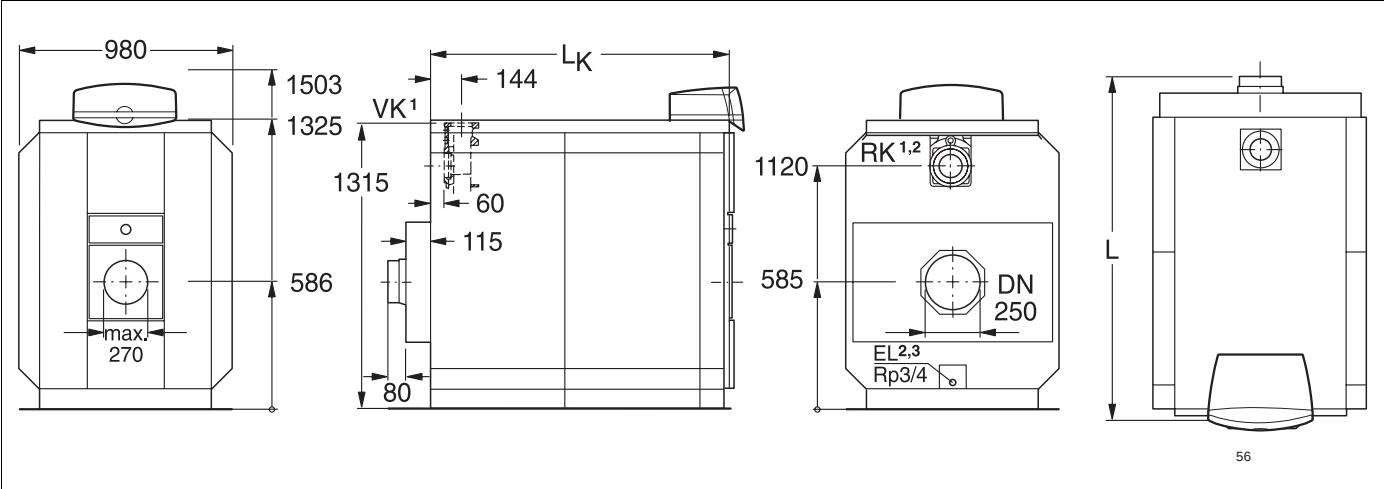


Abb. 3 Technische Daten für TG 52 (Maße in mm)

- 1 Die Anschlussflansche mit reduzierter Nennweite auf DN 100, DN 80 oder DN 65, können als Zubehör bestellt werden.
- 2 Die Befüllung des Heizkessels und der Heizungsanlage ist an einem separaten Stutzen in der Rücklaufleitung vorzunehmen.
- 3 Über den Entleerhahn (EL) dürfen Sie die Heizungsanlage nur entleeren, aber nicht befüllen.

EL = Entleeranschluss (Rp ¾)
L_K = Kesselblocklänge
L = Kesselgesamtlänge
RK = Rücklaufanschluss am Heizkessel
VK = Vorlaufanschluss am Heizkessel

TG 52							
Kesselgröße		240	295	350	400	455	510
Kesselglieder	Anzahl	7	8	9	10	11	12
Nennwärmeleistung	kW	201–240	241–295	296–350	351–400	401–455	456–510
Feuerungswärmeleistung	kW	215,6–259,7	257,8–319,0	316,6–377,1	374,6–429,6	428,4–489,2	488,2–547,8
Kesselgesamtlänge (L)	mm	1580	1750	1920	2090	2260	2430
Kesselblocklänge (L _K)	mm	1360	1530	1700	1870	2040	2210
Einbringung, Kesselglied	mm	Breite 835/Höhe 1315/Tiefe 170					
Einbringung, Kesselblock	mm	Breite 835/Höhe 1315/Länge L _K					
Feuerraumlänge	mm	1165	1335	1505	1675	1845	2015
Feuerraumdurchmesser	mm	515					
Brennertürtiefe	mm	142					
Gewicht, netto ¹	kg	1270	1430	1590	1753	1900	2060
Kesselwasserinhalt	l	258	294	330	366	402	438
Gasinhalt	l	421	487	551	616	681	745

1 Gewicht mit Verpackung ca. 6–8% höher.

TG 52							
Kesselgröße		240	295	350	400	455	510
Abgastemperatur ² , Teillast (60%)	°C	138	138	140	129	130	140
Abgastemperatur ² , Volllast	°C	164–183	161–183	161–177	157–171	159–172	164–174
Abgasmassenstrom, Öl, Teillast (60%)	kg/s	0,0647	0,080	0,094	0,108	0,123	0,137
Abgasmassenstrom, Öl, Volllast ³	kg/s	0,092–0,110	0,109–0,135	0,134–0,160	0,159–0,182	0,182–0,208	0,207–0,233
Abgasmassenstrom, Gas, Teillast (60%)	kg/s	0,065	0,080	0,095	0,108	0,123	0,138
Abgasmassenstrom, Gas, Volllast ³	kg/s	0,092–0,111	0,110–0,136	0,135–0,161	0,160–0,183	0,183–0,208	0,208–0,233
CO ₂ -Gehalt, Öl	%	13					
CO ₂ -Gehalt, Gas	%	10					
notwendiger Förderdruck (Zugbedarf)	Pa	0					
Heizgasseitiger Widerstand	mbar	0,5–0,6	1,0–1,4	1,1–1,6	2,1–2,9	2,5–3,3	2,4–3,1
maximal zulässige Vorlauftemperatur ⁴	°C	120					
maximal zulässiger Betriebsdruck	bar	6					
Zertifikat-Nr. nach Richtlinie 97/23/EG		Z-FDK-MUC-00-318302-04					
CE-Kennzeichnung, Kessel		CE - 0461 AR 6154					

2 Nach EN 303. Die minimale Abgastemperatur für die Berechnung des Schornsteines liegt um ca. 12 K niedriger.

3 Die Angaben für Volllast beziehen sich auf den oberen und unteren Nennwärmeleistungsbereich.

4 Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mögliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) –18K. Beispiel: Absicherungsgrenze (STB) = 100°C, maximal mögliche Vorlauftemperatur = 100 – 18 = 82°C.

5 Lieferumfang

Die Lieferung des TG 52 kann in einer geblockten (zusammengebauten) oder losen Form (einzelne Kesselglieder) erfolgen.

- Prüfen Sie bei der Anlieferung die Verpackung auf Unversehrtheit.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

5.1 TG 52 – geblockte Lieferung

Bauteil	Stück	Verpackung
Kesselblock mit Brennertür und Abgassammler	1	Palette
Montageteile (Längsschienen und Einspeiserohr)	1	Karton
Verkleidung Pack A, B, C (entsprechend der Kesselgröße)	1–3	Kartons
Wärmeschutz	1	PU-Sack

5.2 TG 52 – lose Lieferung

Bauteil	Stück	Verpackung
Vorder- und Hinterglied sowie Brennertür	1	Palette
Mittelglieder – je nach Kesselgröße	1–2	Palette
Beschlagteile	1	Karton
Abgassammler	1	Karton
Ankerstangen	1	Bund
Montageteile (Längsschienen und Einspeiserohr)	1	Karton
Verkleidung Pack A, B, C (entsprechend der Kesselgröße)	1–3	Kartons
Wärmeschutz	1	PU-Sack

6 Heizkessel transportieren

Transportieren Sie die einzelnen Kesselglieder (lose Lieferung) sowie sonstige Einzelteile mit geeigneten Transportmitteln.



VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR

durch unsachgemäß gesicherte Kesselglieder.

- Verwenden Sie für den Transport der einzelnen Kesselglieder geeignete Transportmittel, z. B. einen Sackkarren mit Spanngurt, einen Treppen- oder Stufenkarren.
- Sichern Sie die einzelnen Kesselglieder beim Transport auf dem Transportmittel gegen Herunterfallen.



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch Stoßeinwirkung.

Der Lieferumfang des Öl-/Gas-Spezialheizkessels TG 52 enthält stoßempfindliche Bauteile.

- Schützen Sie bei einem Weitertransport sämtliche Bauteile vor Stoßeinwirkungen.
- Beachten Sie die Transportkennzeichnung auf den Verpackungen.



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch Verschmutzung.

Wenn der Heizkessel aufgebaut ist und nicht in Gebrauch genommen wird, beachten Sie Folgendes:

- Schützen Sie die Anschlüsse des Heizkessels vor Verschmutzung, indem Sie die Anschlüsse verschließen.



ANWENDERHINWEIS

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.

7 Heizkessel aufstellen

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie den TG 52 fachgerecht aufstellen.



ANLAGENSCHADEN

durch Frost.

VORSICHT!

- Stellen Sie den Heizkessel in einem frostsicheren Raum auf.

7.1 Werkzeuge und Hilfsmaterial

Für die Montage des Heizkessels werden die im Folgenden aufgeführten Werkzeuge und Hilfsmaterialien benötigt (die aufgelisteten Gegenstände sind nicht im Lieferumfang enthalten):

- Kesselpresswerkzeug 2.2 (Abb. 4, Seite 13) oder 2.3 (Abb. 5, Seite 13)
- Montagehilfe zur Abstützung des Kesselblocks beim Zusammennippeln der Kesselglieder
- Handhammer sowie Holz- oder Hartgummihammer
- Halbrundschildfeile
- Schraubendreher (Kreuzschlitz und Schlitz)
- Flachmeißel
- Schraubenschlüssel SW 13, 19, 24, 36 und Steckschlüssel SW 19
- Unterlegkeil, Blechstreifen
- Putzwolle, Putzlappen
- Feines Schmirgelleinen
- Drahtbürste
- Maschinenöl
- Lösungsmittel (Benzin oder Verdünnung)
- Wasserwaage, Maßstab, Kreide, Richtlatte
- Flansch mit Entlüftungseinrichtung (für Druckprobe)

7.1.1 Kesselpresswerkzeug Größe 2.2

Kesselglieder	Presswerkzeug pro Kesselnabe	Verlängerungsstücke pro Kesselnabe	Länge (gesamt) in mm
7–10	1	0	2160
11–12	1	1	2760

Tab. 1 Kesselpresswerkzeug Größe 2.2

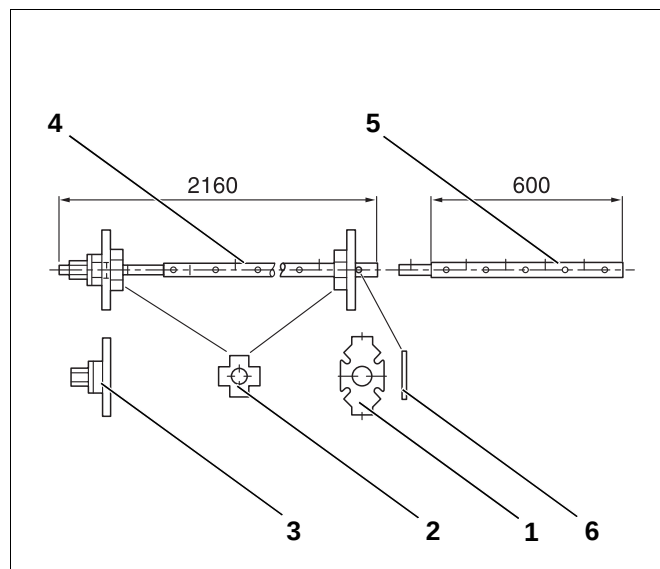


Abb. 4 Kesselpresswerkzeug Größe 2.2 (Maße in mm)

Pos. 1: Gegenflansch

Pos. 2: Zusatzflansch

Pos. 3: Presseinheit

Pos. 4: Zugstange

Pos. 5: Verlängerung

Pos. 6: Zylinderstift (Größe 2.2)

7.1.2 Kesselpresswerkzeug Größe 2.3 (komplett in Werkzeugbox)

Kesselglieder	Presswerkzeug pro Kesselnabe	Verlängerungsstücke pro Kesselnabe	Länge (gesamt) in mm
7–12	1	3	3080

Tab. 2 Kesselpresswerkzeug Größe 2.3

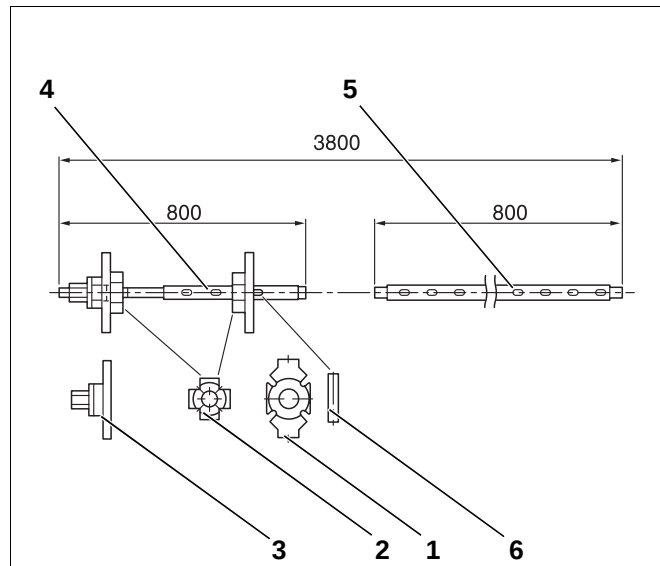


Abb. 5 Kesselpresswerkzeug Größe 2.3 (Maße in mm)

Pos. 1: Gegenflansch

Pos. 2: Zusatzflansch

Pos. 3: Presseinheit

Pos. 4: Zugstange

Pos. 5: Verlängerung

Pos. 6: Keil (Größe 2.3)

7.2 Empfohlene Wandabstände



ANWENDERHINWEIS

- Beachten Sie die empfohlenen Wandabstände für das Aufschwenken der Brennertür, für die Heizkesselmontage und für die Reinigung und Wartung (siehe Abb. 6 und unten stehende Tabelle).

Die Brennertür kann rechts oder links angehängt bzw. aufgeschwenkt werden (Auslieferung der Heizkessel erfolgt immer mit rechts angeschlagener Tür).

Zum Aufstellen der Heizkessel sind die angegebenen Mindestmaße (Klammermaße) einzuhalten. Um die Montage-, Wartungs- und Servicearbeiten zu vereinfachen, sind die empfohlenen Wandabstände zu wählen.

Der scharnierseitige Wandabstand muss mindestens der Ausladung des Brenners (AB) entsprechen. Empfohlen wird ein Wandabstand von AB + 100 mm.

Kesselgröße		Abstand A in mm	
kW	Kesselglieder	empfohlen	mindestens
240–350	7–9	1700	1000
400–510	10–12	2200	1000

Tab. 3 Abstand A

Bei Unterschreiten des empfohlenen Abstandes A (Abb. 6) ist es nicht möglich, eine Reinigung mit dem angebotenen Reinigungsgeräte-Set durchzuführen. Alternativ empfehlen wir, kürzere (Länge ca. 1 m) montierbare Reinigungsgeräte einzusetzen oder eine Nassreinigung durchzuführen.

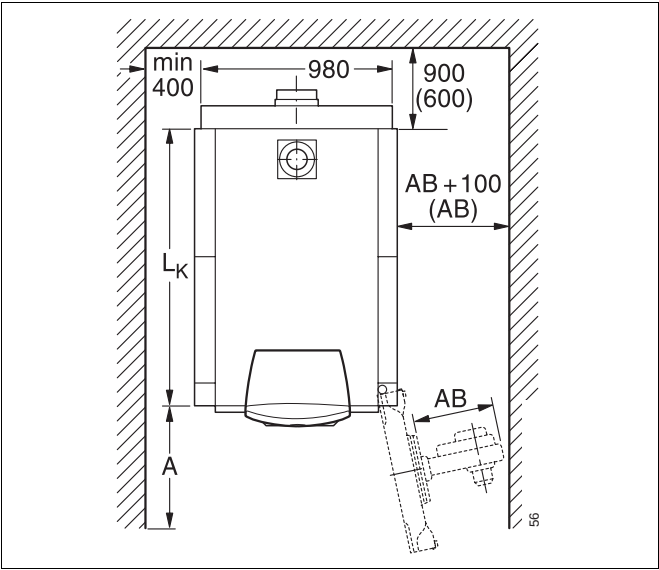


Abb. 6 Aufstellraum mit Heizkessel (Maße in mm)

7.3 Heizkessel auf Unterbau bzw. Fundament stellen



ANWENDERHINWEIS

Sieger bietet als Zubehör einen körperschalldämpfenden Heizkesselunterbau an.

Wird der als Zubehör erhältliche Heizkesselunterbau nicht eingesetzt, so kann vor Ort ein Betonfundament errichtet werden. Beim Bau des Fundaments ist Winkelstahl der Maße $100 \times 50 \times 8$ mm oder auch Flachstahl der Maße 100×5 mm mit einzulegen, um bei der Heizkesselmontage ein Gleiten der Kesselglieder zu gewährleisten (siehe Abb. 7 und unten stehende Tabelle).



Anwenderhinweis

- Achten Sie beim Erstellen der Fundamente darauf, nach welcher Seite der Brenner ausschwenkt (Links–Rechts–Anschlag der Brennertür, Abb. 6, Seite 14).

Es ist vorteilhaft, den Heizkessel auf ein 50–80 mm hohes Fundament zu stellen (Abb. 7, **Pos. 1**). Die Aufstellfläche soll vollkommen eben und waagrecht sein. Die Heizkesselvorderkante sollte mit der Fundamentkante abschließen.

Kesselglieder-anzahl	L ₁ (Fundament) in mm	L ₂ (Stahllänge) in mm
7	1360	1190
8	1530	1360
9	1700	1530
10	1870	1700
11	2040	1870
12	2210	2040

Tab. 4 Fundamentabmessungen

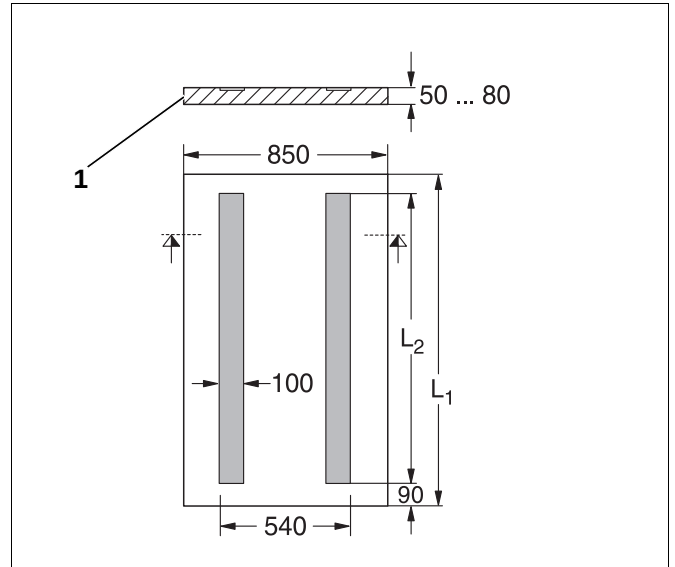


Abb. 7 Fundamentabmessungen (Maße in mm)

8 Kesselblock montieren

Je nach Lieferform wird zwischen einer losen Lieferung und einer geblockten Lieferung unterschieden. Bei geblockter Lieferung wurde der Kesselblock bereits werkseitig zusammengebaut und einer Druckprüfung unterzogen. Kann der Kesselblock auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht als komplette Einheit aufgestellt werden, so ermöglicht die lose Lieferung eine Montage vor Ort. In beiden Fällen ist eine Dichtheitsprüfung der Heizungsanlage durchzuführen (siehe Kapitel 8.6 „Kesselblock Druckprüfung durchführen“, Seite 26).

Für die weitere Montage bei geblockter Lieferung siehe Kapitel 8.3 „Kesselblock aufstellen – bei geblockter Lieferung“, Seite 24.



VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR

durch unsachgemäß gesicherte Kesselglieder.

- Verwenden Sie für den Transport der Kesselglieder dazu geeignete Transportmittel, z. B. einen Sackkarren mit Spanngurt, einen Treppen- oder Stufenkarren.
- Sichern Sie die Kesselglieder beim Transport auf dem Transportmittel gegen Herunterfallen.

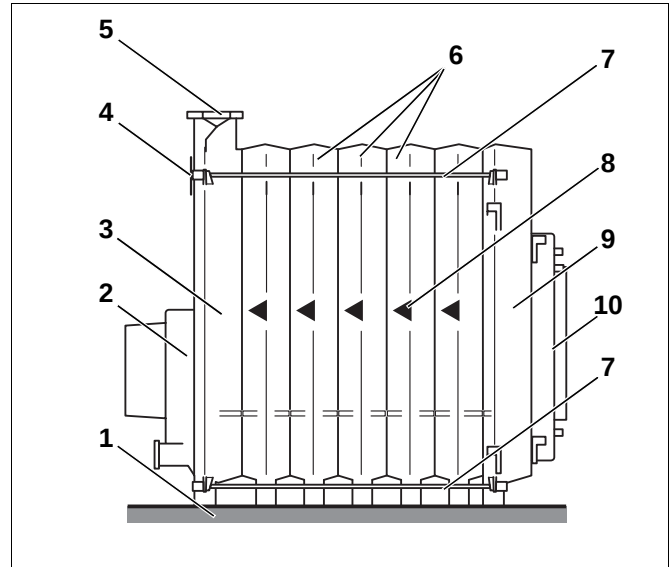


Abb. 8 Kesselblock

Pos. 1: Fundament bzw. schalldämpfender Kesselunterbau

Pos. 2: Abgassammler

Pos. 3: Hinterglied

Pos. 4: Rücklaufanschluss

Pos. 5: Vorlaufanschluss

Pos. 6: Mittelglied

Pos. 7: Ankerstange

Pos. 8: Einbaurichtungspfeil

Pos. 9: Vorderglied

Pos. 10: Brennertür mit Brennerplatte

8.1 Anordnung der Kesselglieder im Kesselblock

Die Montage des Kesselblockes erfolgt immer von hinten nach vorne, beginnend mit dem Hinterglied (Abb. 8, **Pos. 3**, Seite 16). Das Vorderglied (Abb. 8, **Pos. 9**, Seite 16) ist immer als letztes Glied zu montieren.

Beim Zusammenbau ist auf die Einbaurichtungspfeile (Abb. 8, **Pos. 8**, Seite 16) zu achten und gemäß den nachfolgenden Anweisungen und Abbildungen zu montieren.



VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR

durch unsachgemäß gesicherte Kesselglieder.

- Sichern Sie das Hinterglied/Endglied mit der Montagehilfe gegen Umkippen. Die Montagehilfe (Zubehör) stellt Sie-ger auf Anfrage zur Verfügung.

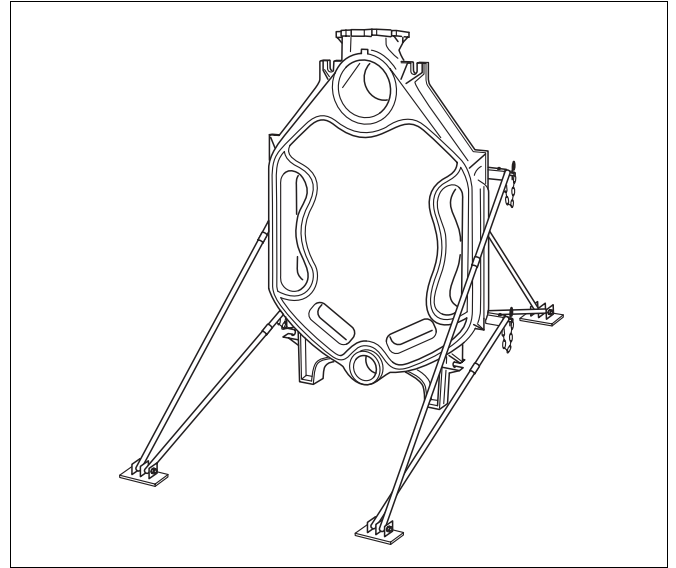


Abb. 9 Hinterglied mit montierter Montagehilfe

8.2 Kesselblock zusammennippeln

Vor dem Anbau des Vorder- und Hintergliedes sind die Muttern und Unterlegscheiben von den Stiftschrauben an den Naben der Kesselglieder zu entfernen.



ANWENDERHINWEIS

- Verwenden Sie die Montagehilfe, so müssen Sie vor dem Befestigen der Montagehilfe am Hinterglied zunächst die Reinigungsdeckel demontieren.
- Reinigungsdeckel am Hinterglied abschrauben (Abb. 10, **Pos. 1 und 2**).

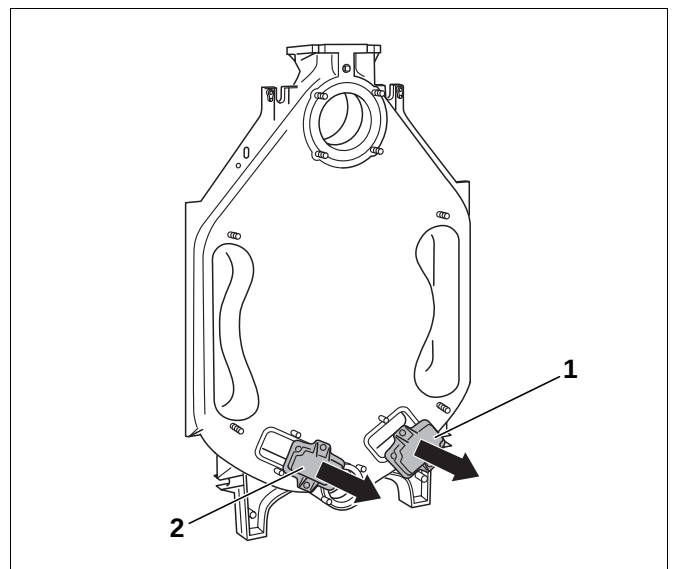


Abb. 10 Reinigungsdeckel demontieren

- Hinterglied aufstellen und mithilfe der Montagehilfe gegen Umkippen sichern (siehe Abb. 11 und Abb. 9 sowie separate Montageanweisung für die Montagehilfe).

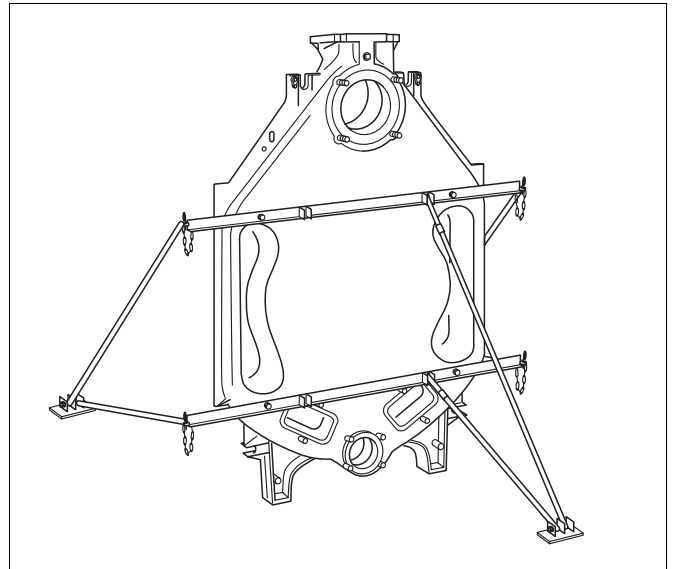


Abb. 11 Montagehilfe befestigen

- Den eventuell an den Naben vorhandenen Grat abfeilen (Abb. 12).
- Dichtnuten gegebenenfalls mit Drahtbürste und Lappen reinigen (Abb. 13, **Pos. 3**).



VERBRENNUNGSGEFAHR

durch leicht entzündliche Reinigungsmittel.

VORSICHT!

- Vermeiden Sie bei Verwendung des Reinigungsmittels Flammen, Glut und Funkenbildung.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Reinigungsmittels.
- Dichtflächen der Naben (Abb. 13, **Pos. 1 und 2**) mit benzingetränktem Lappen reinigen.
- Dichtflächen der Naben mit Mennige gleichmäßig einstreichen.

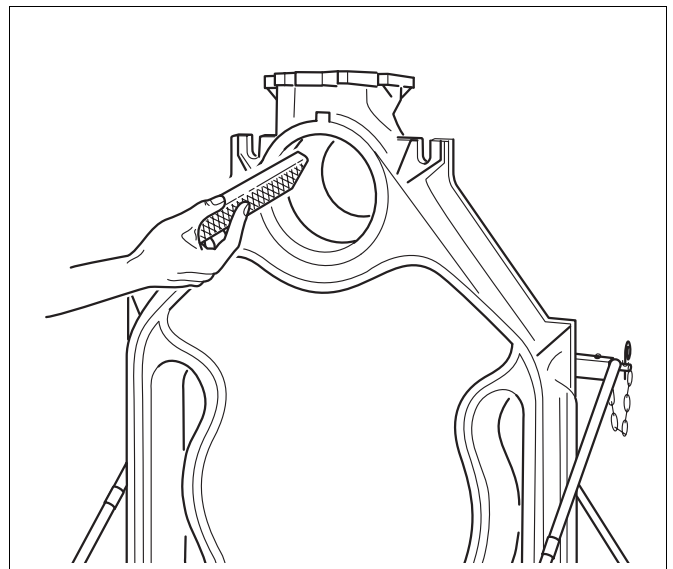


Abb. 12 Grat abfeilen

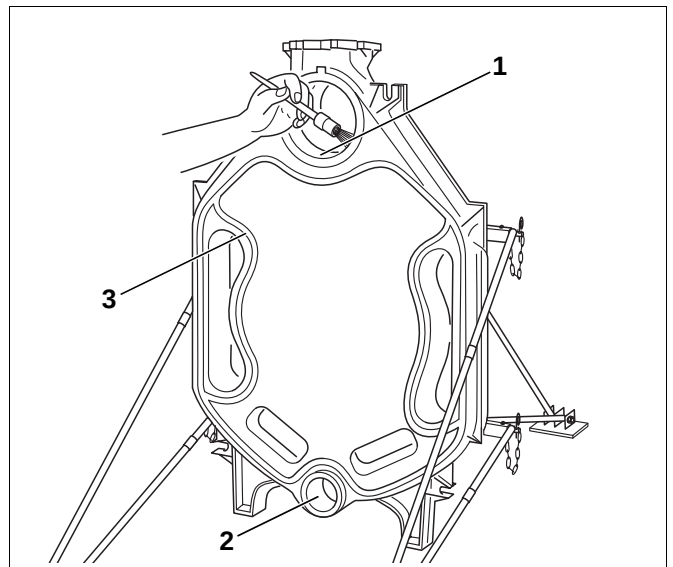


Abb. 13 Dichtnuten und Naben vorbereiten

- Im nächsten Montageschritt werden die Nippel für die dichtenden Verbindungen der Kesselglieder vorbereitet.
- Nippel mit benzingetränktem Lappen reinigen und dann gleichmäßig mit Mennige einstreichen.
- Nippel gerade in die obere (Gr. 4,181/70) und untere (Gr. 1, 82/50) Nabe des Hintergliedes einsetzen und mit kräftigen Hammerschlägen über Kreuz einschlagen.
Der obere Nippel (Abb. 14, **Pos. 1**) sollte nach dem Einschlagen ca. 45 mm und der untere Nippel ca. 35 mm aus der entsprechenden Nabe herausragen.
- Den eventuell entstandenen Grat mit einer Feile entfernen.

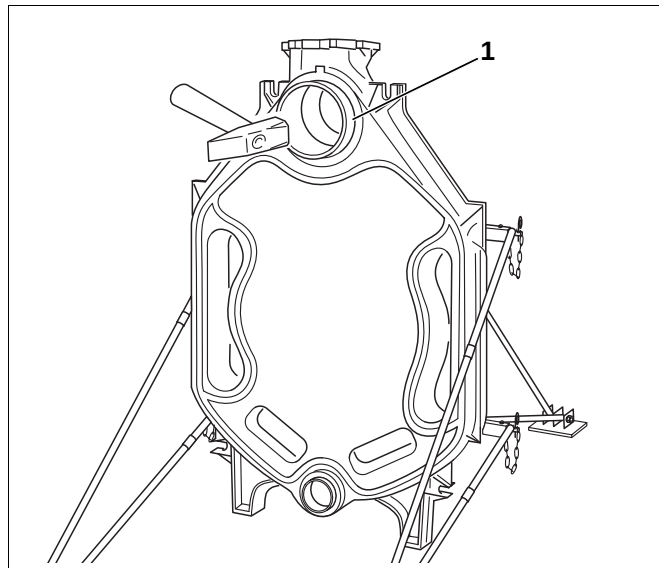


Abb. 14 Nippel einschlagen

Die Dichtnuten (Abb. 15, **Pos. 1**) müssen für das Einkleben der Dichtschnur (KM-Schnur) sauber und trocken sein.

- Dichtnuten mit Haftmittel (Haftgrund) einstreichen.



WARNUNG!

GESUNDHEITSGEFAHR

durch frei werdende, gesundheitsschädliche Dämpfe während der Verarbeitung von Materialien wie Haftmittel, Haftgrund oder Mennige.

- Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Arbeitsraumes.
- Beachten Sie die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Verpackungen der Materialien.

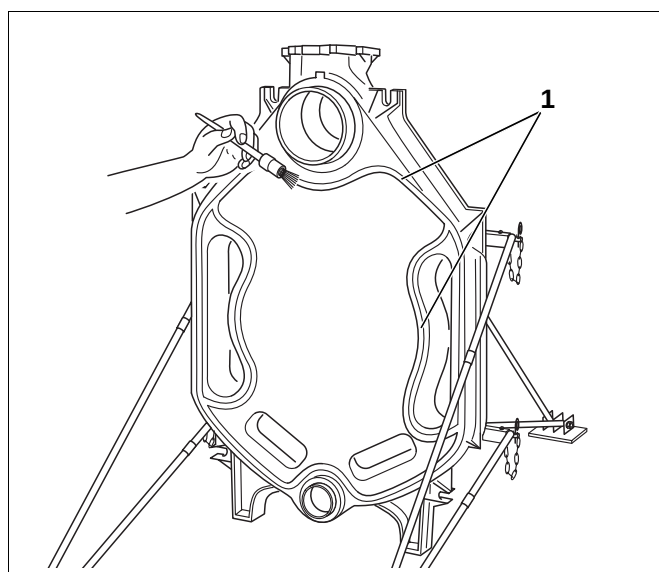


Abb. 15 Dichtnuten mit Haftmittel einstreichen

- Elastische Dichtschnur (KM-Schnur: Abb. 16, **Pos. 2**) auf der Vorderseite des Hintergliedes, im oberen Nabenbereich beginnend, in die Dichtnuten (Abb. 16, **Pos. 1**) einlegen und leicht andrücken. Die Dichtschnur an den Stößen 2 cm überlappen und gut aneinander drücken.

Die Dichtschnur ist dafür von der mitgelieferten Rolle je nach benötigter Länge abzurollen. Beim Einlegen in die Dichtnut ist die Dichtschnur von der Papierunterlage abzuziehen (nicht dehnen).

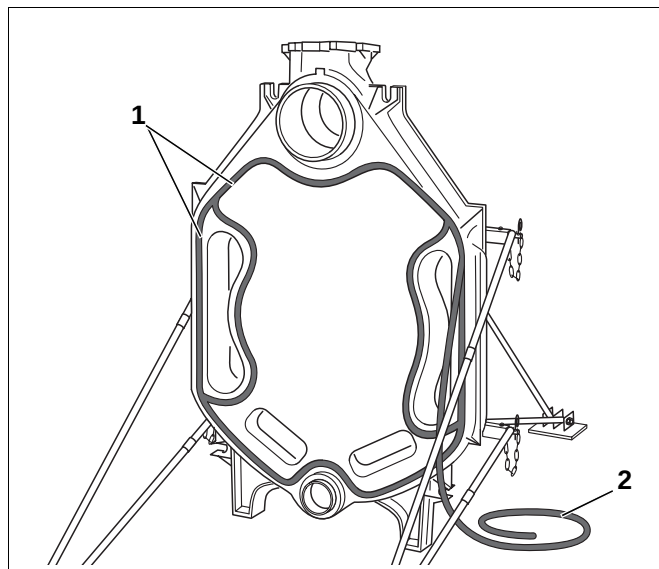


Abb. 16 Dichtschnur (KM-Schnur) einsetzen

Erstes Mittelglied vorbereiten:

- Den eventuell an den Naben vorhandenen Grat abfeilen (entsprechend Abb. 12, Seite 18).
- Die Dichtfedern müssen sauber und trocken sein und evtl. gereinigt werden.
- Dichtflächen der Naben mit benzingetränktem Lappen reinigen.
- Dichtflächen der Naben mit Mennige einstreichen (Abb. 17, **Pos. 1**).
- Dichtfedern mit Haftmittel (Haftgrund) einstreichen (Abb. 17, **Pos. 2**).

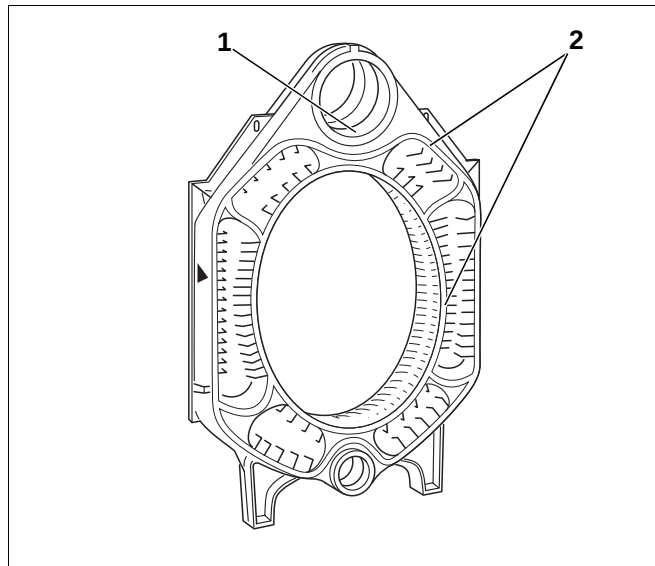


Abb. 17 Mittelglied vorbereiten

- Mittelglied mit der oberen und unteren Nabe (Abb. 18, **Pos. 2** und **4**) auf die Nippel im Hinterglied setzen, wobei der Einbaurichtungspfeil (Abb. 18, **Pos. 3**) nach hinten zeigen muss.



ANWENDERHINWEIS

- Setzen Sie zur Erleichterung der Montage das zu montierende Kesselglied zunächst auf den Nippel der oberen Nabe. Danach kann das Kesselglied an der unteren Nabe ausgerichtet werden.
- Erstes Mittelglied mit einem Holz- oder Hartgummihammer (Abb. 18, **Pos. 1**) an das Hinterglied anschlagen.

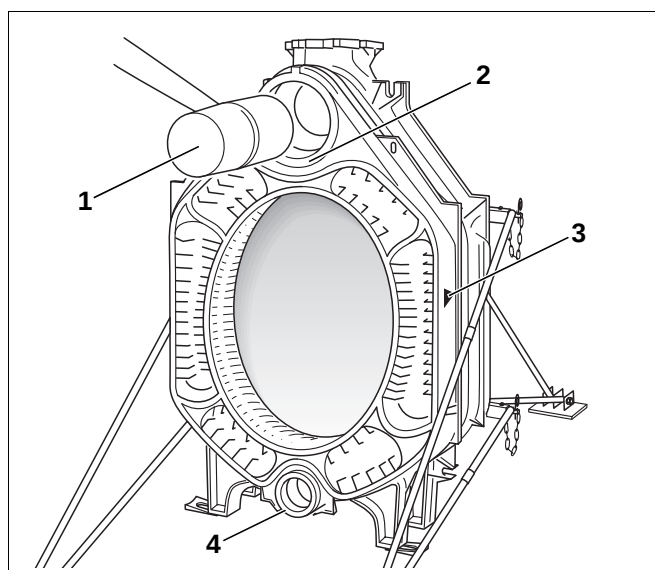


Abb. 18 Mittelglied anschlagen

Bevor jedoch die Nippel für das nächste Mittelglied eingesetzt werden, ist der Teilblock des Heizkessels mit dem Kesselpresswerkzeug zusammenzuziehen.

Kesselpresswerkzeug der Größe 2.2 oder 2.3 verwenden (Abb. 4, Seite 13 bzw. Abb. 5, Seite 13 und Abb. 19, **Pos. 1** und **2**).

- Druckflansche (Abb. 19, **Pos. 3**) mit Spannmutter auf die Zugstangen (Abb. 4, Seite 13 bzw. Abb. 5, Seite 13, **Pos. 4**) aufschieben.
- Eine Zugstange durch die obere und eine durch die untere Nabe des Heizkessels schieben.
- Gegenflansche auf die Zugstangen aufschieben und jeweils mit Keil (Zylinderstift bei Presswerkzeug 2.2) sichern.
- Zugstange in der Mitte der Kesselnaben anhalten und die Presswerkzeuge mit der Spannmutter leicht zusammenziehen.



KESSELSCHADEN

durch falsches Zusammenziehen der Kesselglieder oder zu hohen Pressdruck.

VORSICHT!

- Achten Sie darauf, dass die Nippel nach dem Einschlagen unbeschädigt und gerade in den Kesselnaben sitzen.
- Ziehen Sie niemals mehr als eine Nippelverbindung pro Pressvorgang zusammen.
- Wenn die Kesselnaben zusammenstoßen, dürfen Sie sie nicht weiter zusammenpressen.

- Ratschenschlüssel auf die Spannmuttern setzen und die Kesselglieder durch gleichmäßiges Anziehen zusammenpressen.



UNFALLGEFAHR

durch Materialermüdung.

VORSICHT!

Unsachgemäß eingesetzte oder schlecht gewartete Presswerkzeuge können reißen.

- Arbeiten Sie niemals direkt vor dem Presswerkzeug, während dieses unter Zugspannung steht.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen vor dem Presswerkzeug aufhalten.

- Kesselpresswerkzeug lösen und entfernen.
- Nippel auf korrekten Sitz prüfen.

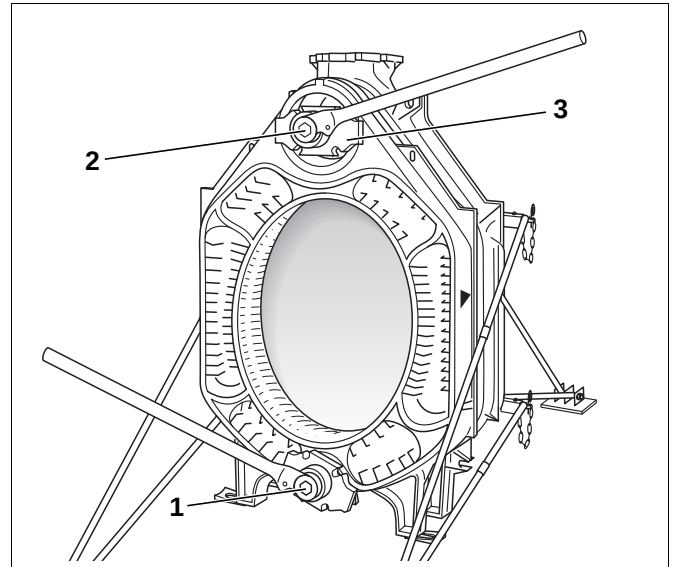


Abb. 19 Kesselpresswerkzeug verwenden



VORSICHT!

PRESSWERKZEUGSCHADEN

Wenn Sie den Pressvorgang mit gelösten Schraubverbindungen der Zugstangen durchführen, kann das Presswerkzeug beschädigt oder zerstört werden.

- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die Zugstangen und ziehen Sie sie ggf. nach. Wenn die Zugstange ganz eingedreht und kein Gewinde zu sehen ist, dann ist sie korrekt positioniert (Abb. 20, **Pos. 2**).
- Halten Sie das Gewinde (Abb. 20, **Pos. 1**) sauber. Verschmutzte Gewinde können während des Pressvorgangs das Presswerkzeug beschädigen.
- Gewinde ausreichend schmieren

Abbildung 21 zeigt das Hinterglied mit montiertem Mittelglied. Die Vorbereitungen zur Montage des nächsten Mittelgliedes sind bereits getroffen.

Das Kesselglied wurde zur Vereinfachung der Montage mit Kesselgliedfußkeilen ausgerichtet (Abb. 21, **Pos. 1**). Die Kesselgliedfußkeile finden ebenfalls zur späteren endgültigen Ausrichtung des fertigen Kesselblocks Verwendung.

Alle weiteren Kesselglieder sind wie beschrieben zu montieren. Als Letztes wird das Vorderglied montiert.



VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR

durch umfallende Kesselglieder.

- Entfernen Sie erst die Montagehilfe, wenn der Teilkessel mindestens aus drei Kesselgliedern besteht.

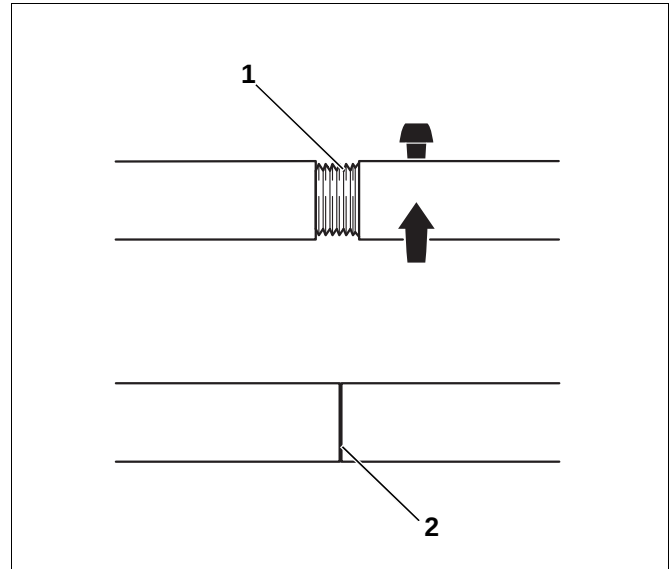


Abb. 20 Kesselpresswerkzeug 2.3

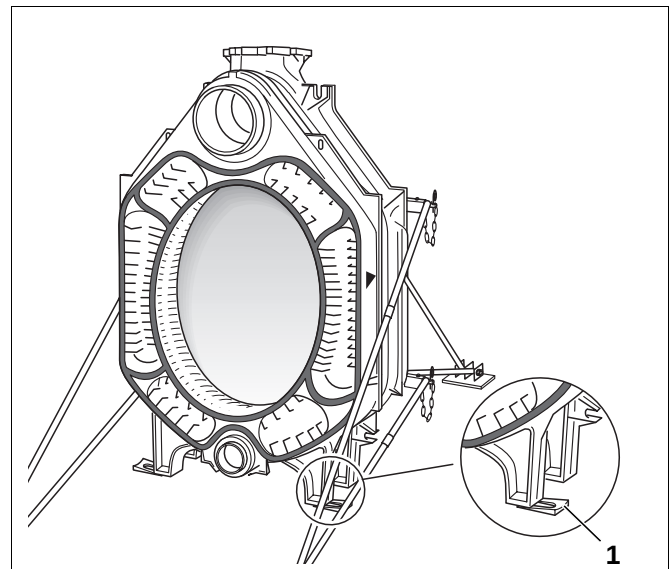


Abb. 21 Kesselgliedfußkeile verwenden



ANWENDERHINWEIS

- Lösen Sie nach Einbau des Vordergliedes das Presswerkzeug – nehmen Sie es nicht ab. Setzen Sie zuerst die Ankerstangen ein.

- Ankerstangen mit den aufgesetzten Federpaketen links und rechts, oben und unten neben den Naben des Heizkessels in die Gussnocken einsetzen (Abb. 22, **Pos. 1** bis **4**).



ANLAGENSCHADEN

durch zu geringen Anpressdruck.

VORSICHT!

- Wickeln Sie das Federpaket nicht auf. Verwenden Sie es im Originalzustand.
- Muttern handfest anziehen.
- Die Muttern auf den Ankerstangen mit 1 bis 1½ Umdrehungen anziehen.
- Heizkessel in der Senkrechten und Waagerechten auf dem Fundament bzw. schalldämpfenden Unterbau ausrichten (siehe Kapitel 7 „Heizkessel aufstellen“, Seite 12).
- Kesselpresswerkzeug abnehmen.
- Im nächsten Montageschritt müssen Sie das Einspeiserohr einbauen (siehe Kapitel 8.4 „Einspeiserohr einschieben (Karton Montageteile)“, Seite 25).

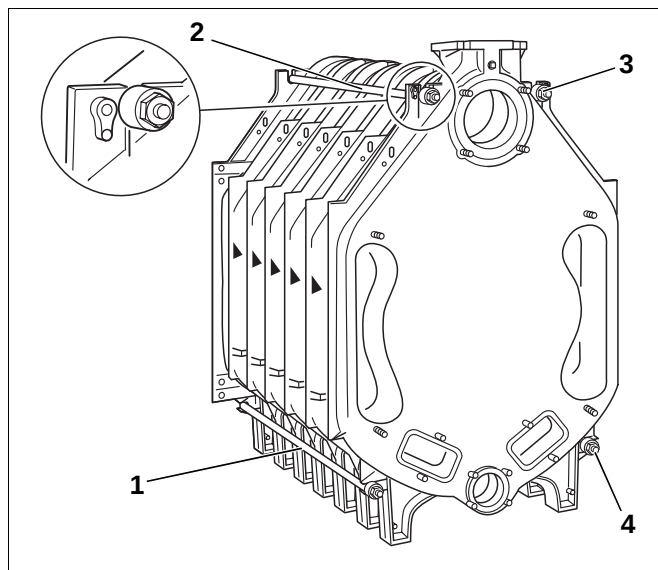


Abb. 22 Ankerstangen montieren

8.3 Kesselblock aufstellen – bei geblockter Lieferung

- Sicherungsbänder durchschneiden (Abb. 23, Pos. 1).
- Palette vor dem Aufstellen entfernen (Abb. 23, Pos. 2).



LEBENSGEFAHR

durch herabstürzendes Material.

VORSICHT!

- Achten Sie auf eine geeignete Lastaufnahme-einrichtung.
 - Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschrift VBG9a „Lastaufnahme-einrichtungen im Hebezeugbetrieb“.
-
- Kesselblock in der Senkrechten und Waagerechten auf dem Fundament bzw. körperschalldämpfenden Unterbau ausrichten (siehe Kapitel 7.3 „Heizkessel auf Unterbau bzw. Fundament stellen“, Seite 15). Dazu die mitgelieferten Kesselgliedfußkeile verwenden.

Auf den folgenden Seiten wird der Einbau des Einspeiserohres und der Tauchhülse beschrieben. Sie müssen beides sowohl bei geblockter wie auch bei loser Lieferung durchführen.

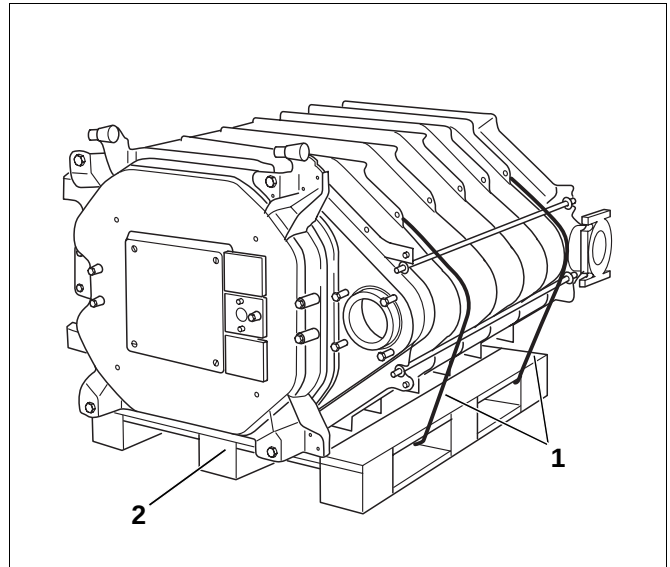


Abb. 23 Kesselblock auf Palette

8.4 Einspeiserohr einschieben (Karton Montageteile)

Das Einspeiserohr (Abb. 24, **Pos. 4**) ist bei Kesseln mit 10–12 Kesselgliedern 2-teilig.

- Flachdichtung über das Einspeiserohr schieben (Abb. 24, **Pos. 1**).
- Einspeiserohr in die obere Kesselnabe von vorne einschieben.
- Mit Blindflansch (Abb. 24, **Pos. 2**) verschließen.



ANWENDERHINWEIS

Das Einspeiserohr muss richtig fixiert werden, so dass die Ausströmöffnungen des Einspeiserohres im richtigen Winkel stehen. Dadurch ist eine optimale Wasserverteilung im Bereich der oberen Kesselnabe gewährleistet.

- Achten Sie darauf, dass der Nocken (Abb. 24, **Pos. 3**) am Abschlussblech des Einspeiserohres sich in die Aussparung in der oberen Kesselnabe setzt (Abb. 24, **Pos. 5**).

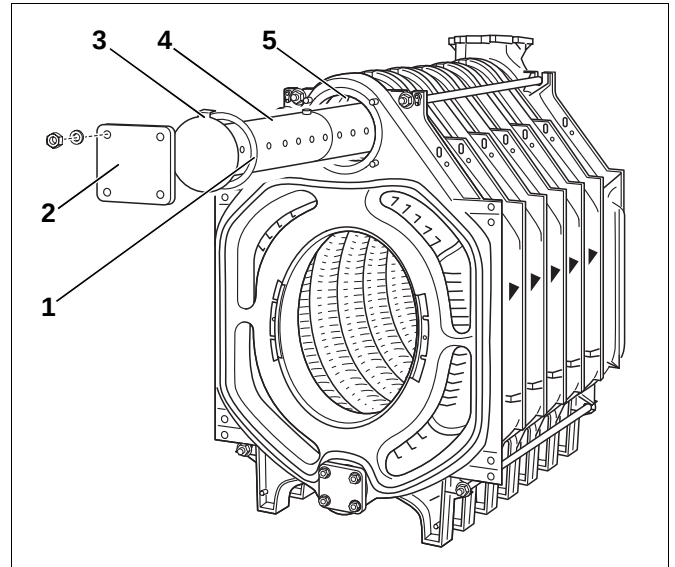


Abb. 24 Einspeiserohr montieren

8.5 Tauchhülse eindichten

- Tauchhülse R $\frac{3}{4}$ von der Kesselrückseite (Länge: 110 mm) in die Rp $\frac{3}{4}$ Gewindebohrung des Vorlaufanschlusses eindichten (Abb. 25, **Pos. 1**).

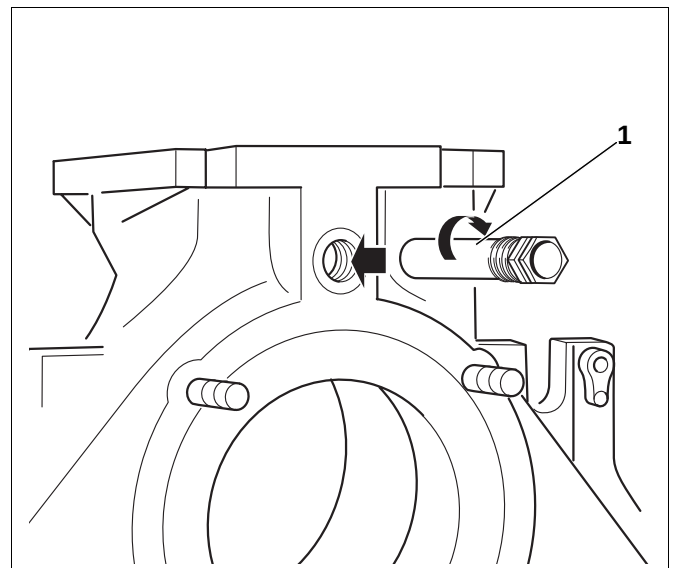


Abb. 25 Tauchhülse montieren

8.6 Kesselblock Druckprüfung durchführen

Führen Sie eine Druckprüfung des Kesselblocks nur bei der losen Lieferung durch. Die Druckprüfung wurde bei der geblockten Lieferung bereits werkseitig durchgeführt.

Für die weitere Montage bei geblockter Lieferung, siehe Kapitel 8.9.5 „Heizgaslenkplatten einlegen“, Seite 32.

8.6.1 Druckprüfung vorbereiten

- Untere Kesselnabe (Abb. 26, **Pos. 3**) von vorne und hinten verschließen. Dazu entsprechende Dichtung (Abb. 26, **Pos. 1**) auf die jeweilige Kesselnabe legen und Blindflansch der Kantenlänge 110 mm aufschrauben.
Der Flansch mit der Gewindebohrung (R ¾) für den Füll- und Entleeranschluss (Abb. 26, **Pos. 2**) wird dabei auf der Kesselrückseite montiert.
- Bauseitigen Kessel Füll- und Entleerungshahn montieren.
- Vor- und Rücklaufanschluss verschließen (Flansch mit Entlüftungseinrichtung auf dem Vorlaufanschluss montieren).



ANLAGENSCHADEN

durch Überdruck.

VORSICHT!

- Beachten Sie, dass während der Druckprüfung keine Druck-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen montiert sind.
- Heizkessel am Füll- und Entleerungsanschluss langsam mit Wasser füllen. Gleichzeitig an dem Kesselvorlaufanschluss mit Entlüfter entlüften.

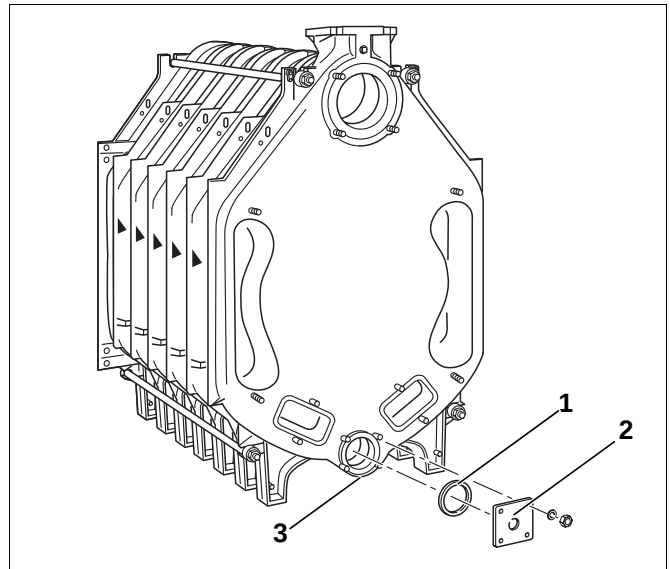


Abb. 26 Flansch montieren

8.6.2 Druckprüfung durchführen

Die Druckprüfung ist mit einem Prüfdruck von 8,6 bar (entsprechend den Anforderungen der europäischen Druckgeräterichtlinie) durchzuführen.

Für die Druckmessung ist ein Manometer der Klasse 1,0 zu verwenden.

- Ist eine Nabenverbindung undicht, dann zuerst das Wasser am Füll- und Entleerhahn ablassen.
- Einspeiserohr demontieren.
- Die Muttern von den vier Ankerstangen lösen und die Ankerstangen entfernen.
- Durch Eintreiben (Einschlagen) von Flachkeilen oder Meißeln an den vorgesehenen Stellen (Abb. 27, **Pos. 1** und **2**, oben und unten zwischen den Kesselgliedern) den Heizkessel an der undichten Stelle trennen.



ANWENDERHINWEIS

- Verwenden Sie für den erneuten Zusammenbau unbedingt neue Nippel und eine neue Dichtschnur.
- Ziehen Sie den Heizkessel erneut zusammen und wiederholen Sie die Druckprüfung.

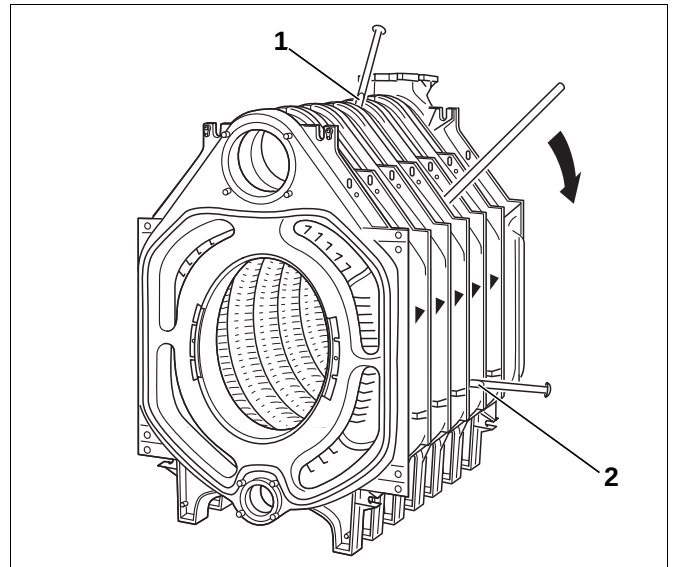


Abb. 27 Kesselblock trennen

8.7 Heizkessel wasserseitig anschließen

Beachten Sie bitte folgende Hinweise für das Anschließen des Heizkessels an das Rohrnetz. Diese Hinweise sind wichtig für einen störungsfreien Betrieb.



ANLAGENSCHADEN

durch undichte Anschlüsse.

VORSICHT!

- Installieren Sie die Anschlussleitungen spannungsfrei an die Anschlüsse des Heizkessels.



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch Ablagerungen, örtliche Überhitzungen, Geräusche und Korrosion.

- Spülen Sie gründlich bestehende Heizungsanlagen vor dem Anschluss des Heizkessels.
- Beugen Sie einem Kesselschaden vor, indem Sie eine Entslammungseinrichtung im Rücklauf der Heizungsanlage einbauen.

Auf die obere Kesselnabe (Abb. 28, **Pos. 3** – Rücklaufanschluss) wird bei dem späteren Anschluss des Rücklaufs der Vorschweißflansch (mit angeschweißter Verrohrung) montiert.

Dargestellt sind Rechteck-Vorschweißflansch und Flachdichtung (Abb. 28, **Pos. 4 und 5**).

- Der Vorlaufanschlussflansch (Abb. 28, **Pos. 1**) mit Flachdichtung (Abb. 28, **Pos. 2**) wird für den späteren Anschluss des Vorlaufs benötigt.



ANWENDERHINWEIS

Sie können bei Sieger auf Anfrage die Kessel-Sicherheits-Armaturengruppe und den Rechteck-Vorschweißflansch beziehen (Zubehör).



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch Temperaturspannungen.

- Befüllen Sie die Heizungsanlage während des Betriebes nicht über den KFE-Hahn des Heizkessels, sondern ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage.
- Montieren Sie bauseitig einen Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage.

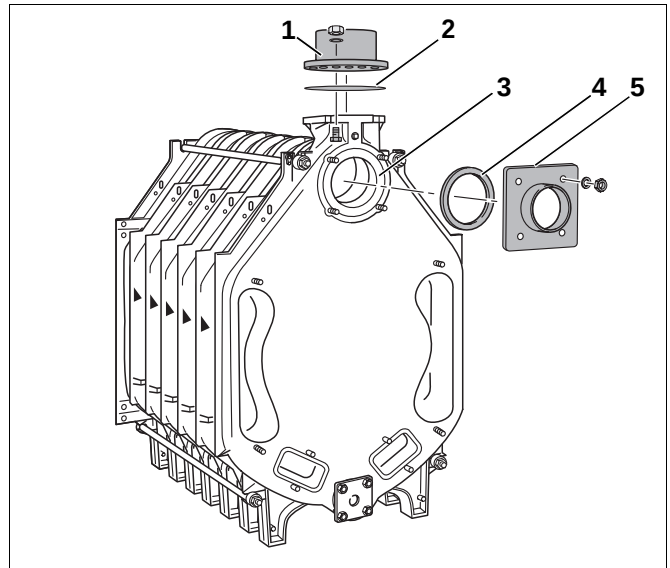


Abb. 28 Anschlussflansche montieren

Pos. 1: Vorlaufanschlussflansch

Pos. 2: Flachdichtung

Pos. 3: Rücklaufanschluss

Pos. 4: Flachdichtung

Pos. 5: Rechteck-Vorschweißflansch

8.8 Heizungsanlage befüllen und Dichtheit prüfen

Damit keine undichten Stellen während des Betriebes auftreten, muss die Heizungsanlage vor der Inbetriebnahme auf Dichtheit geprüft werden. Die Heizungsanlage mit einem Druck abdrücken, der dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils entspricht.



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

Wenn die Heizungsanlage im warmen Zustand befüllt wird, können Temperaturspannungen Spannungsrisse verursachen. Der Heizkessel wird undicht.

- Die Heizungsanlage nur im kalten Zustand (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen) befüllen.
- Heizungsanlage während des Betriebes nicht über den KFE-Hahn des Heizkessels, sondern ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage befüllen.
- Wasserqualität entsprechend dem Betriebsbuch beachten und Füllwassermengen und -beschaffenheit eintragen.



VORSICHT!

GESUNDHEITSGEFAHR

durch Verunreinigung des Trinkwassers.

- Beachten Sie unbedingt die landesspezifischen Vorschriften und Normen zur Vermeidung von Verunreinigung des Trinkwassers (z. B. durch Wasser aus Heizungsanlagen). Beachten Sie für Europa die EN1717.
- Schlauch am Wasserhahn anschließen. Mit Wasser gefüllten Schlauch auf die Schlauchtülle des KFE-Hahns aufstecken, mit Schlauchschellen sichern und KFE-Hahn öffnen.
- Heizungsanlage langsam befüllen. Dabei Anzeige (Manometer/Hydrometer) beobachten.
- Wasserhahn und KFE-Hahn schließen, wenn der gewünschte Betriebsdruck (z. B. 1,5 bar) bzw. Füllstand erreicht ist.
- Heizungsanlage über die Entlüftungsventile an den Heizkörpern entlüften.
- Wenn der Betriebsdruck durch das Entlüften abfällt, nochmals Wasser nachfüllen.
- Schlauch vom KFE-Hahn lösen.

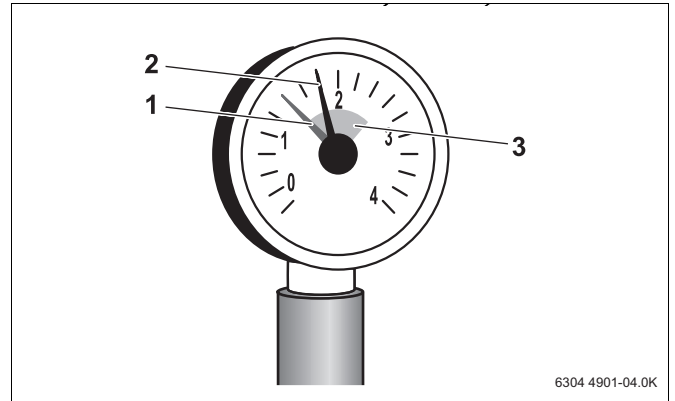


Abb. 29 Manometer für geschlossene Anlagen

Pos. 1: Roter Zeiger

Pos. 2: Manometerzeiger

Pos. 3: Grüne Markierung

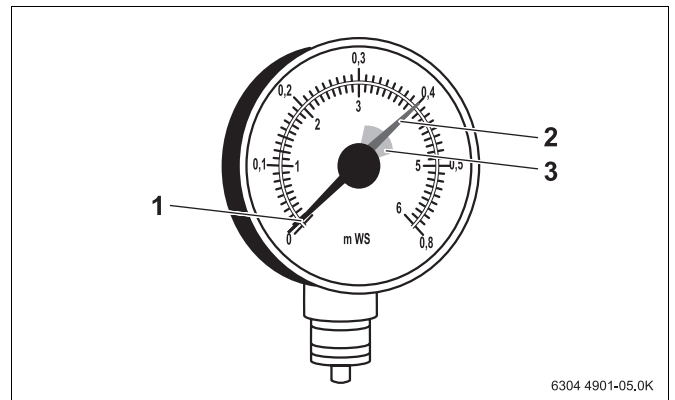


Abb. 30 Hydrometer für offene Anlagen

Pos. 1: Hydrometerzeiger

Pos. 2: Grüner Zeiger

Pos. 3: Rote Markierung

8.9 Beschlagteile und Brenntür montieren

Im Gegensatz zur losen Lieferung sind bei der geblockten Lieferung die Brenntür und der Abgassammler werkseitig am Kesselblock angebaut.

8.9.1 Abgassammler aufsetzen

Die zur Abdichtung verwendete GP-Dichtschnur (Glasfaserschnur mit Silikonummantelung) ist bereits werkseitig in den Abgassammler eingesetzt.

- Den Abgassammler auf die vier Stiftschrauben am Hinterglied aufsetzen (Abb. 31, **Pos. 1** bis **4**) und mit Unterlegscheiben und Muttern anschrauben.

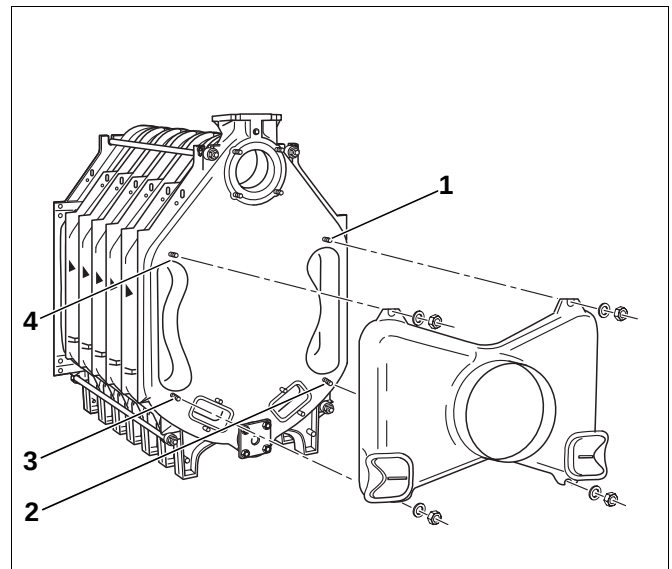


Abb. 31 Abgassammler montieren

8.9.2 Reinigungsdeckel am Hinterglied anschrauben

Falls die Reinigungsdeckel zur Befestigung der Montagehilfe am Hinterglied demontiert sind:

- Reinigungsdeckel wieder mit Unterlegscheiben und Muttern am Hinterglied anschrauben (Abb. 32, **Pos. 1** und **2**).

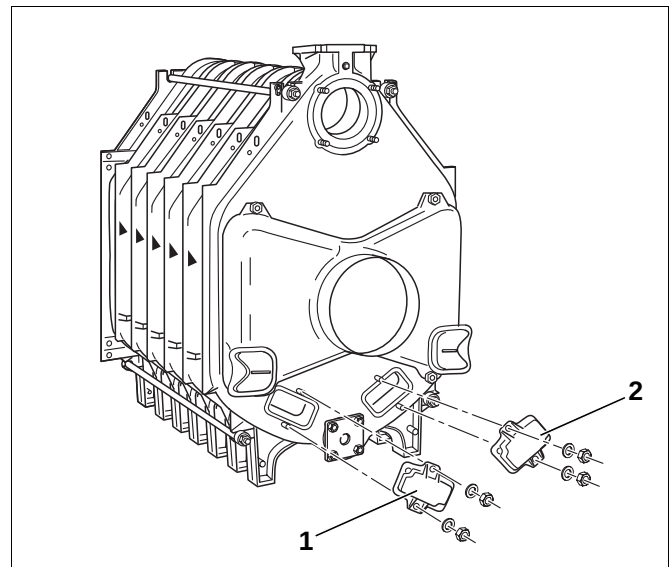


Abb. 32 Reinigungsdeckel montieren

8.9.3 Brennertür montieren

- Einige Tropfen Silastikkleber im Abstand von 15–20 cm in die Dichtnuten (Abb. 33, **Pos. 2**) am Vorderglied einbringen (Abb. 33).
- GP-Dichtschnur in die Dichtnut am Vorderglied einlegen. Dabei sollte der Dichtschnurstoß seitlich positioniert werden (Abb. 33, **Pos. 2**).

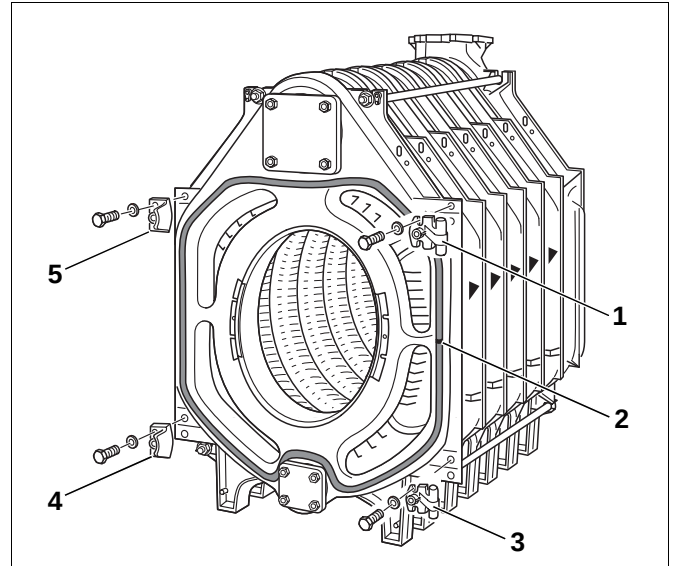


Abb. 33 Scharnierhaken und Verschlussleisten montieren

Pos. 1: Scharnierhaken

Pos. 2: Dichtschnurstoß

Pos. 3: Scharnierhaken

Pos. 4: Verschlussleiste mit Auflaufschräge

Pos. 5: Verschlussleiste mit Auflaufschräge

Werkseitig sind die beiden Scharnierösen an der Brennertür rechts angebracht (Abb. 34, **Pos. 1** und **2**). Für Linksanbau sind die Scharnierösen rechts zu demontieren und entsprechend links an der Brennertür zu montieren.

- Die Scharnierhaken (Rechtsanschlag) mit je 2 Maschinenschrauben M12 × 55 am Vorderglied anschrauben (Abb. 33, **Pos. 1** und **3**). Für Linksanschlag entsprechend auf der linken Seite anschrauben.
- Verschlussleisten mit Auflaufschrägen für die Brennertür (Rechtsanschlag) mit je 2 Maschinenschrauben M12 × 55 am Vorderglied anschrauben (Abb. 33, **Pos. 4** und **5**). Für Linksanschlag entsprechend auf der rechten Seite anschrauben.



ANWENDERHINWEIS

- Beachten Sie, dass die Auflaufschrägen der Verschlussleisten sich auf der Innenseite des Heizkessels befinden.
- Brennertür mit den Scharnierösen in die Scharnierhaken einhängen.

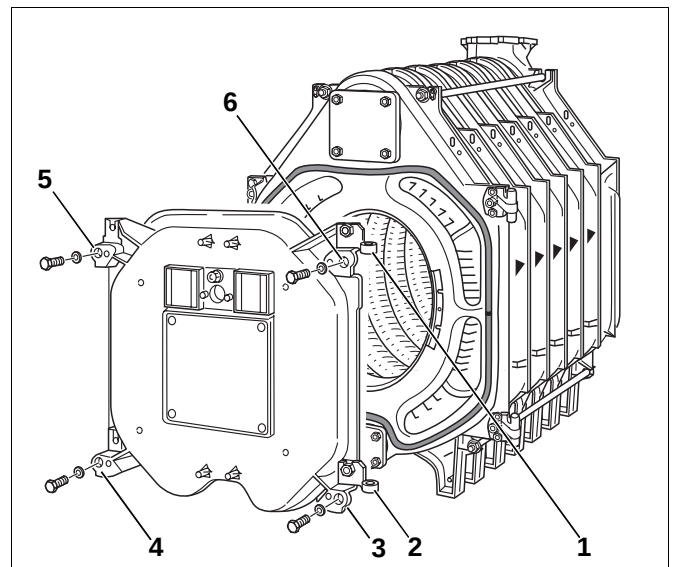


Abb. 34 Brennertür einhängen

Pos. 1: Scharnieröse

Pos. 2: Scharnieröse

Pos. 3: Bohrung zum Sichern der Brennertür (mit Maschinenschrauben M16 × 140)

Pos. 4: Bohrung zum Sichern der Brennertür (mit Maschinenschrauben M16 × 140)

Pos. 5: Bohrung zum Sichern der Brennertür (mit Maschinenschrauben M16 × 140)

Pos. 6: Bohrung zum Sichern der Brennertür (mit Maschinenschrauben M16 × 140)

8.9.4 Heizgassperrplatten am Vorderglied

Heizgassperrplatten (Abb. 35, **Pos. 1** und **2**) sind werkseitig mit je einer Innensechskantschraube am Vorderglied angeschraubt.

8.9.5 Heizgaslenkplatten einlegen



ANWENDERHINWEIS

Bei Blocklieferung sind die Heizgaslenkplatten bereits eingelegt.

- Sie müssen lediglich die aus Wellpappe bestehende Transportsicherung entfernen.

- Heizgaslenkplatten aus der Beschlagteilkiste entnehmen und entsprechend der aufgegossenen Beschriftung in die Heizgaszüge einlegen (siehe dazu Abb. 36 und unten stehende Tabelle).

Kesselgröße	Anzahl Kesselglieder	Länge der Heizgaslenkplatte in mm	Einbauhinweise auf der Heizgaslenkplatte (Abb. 36)
240	7	680	oben rechts
295	8		oben links
350	9		unten rechts
400	10		unten links
455	11	425	oben rechts
			oben links
			unten rechts
			unten links
510	12	–	–

Tab. 5 Heizgaslenkplatten

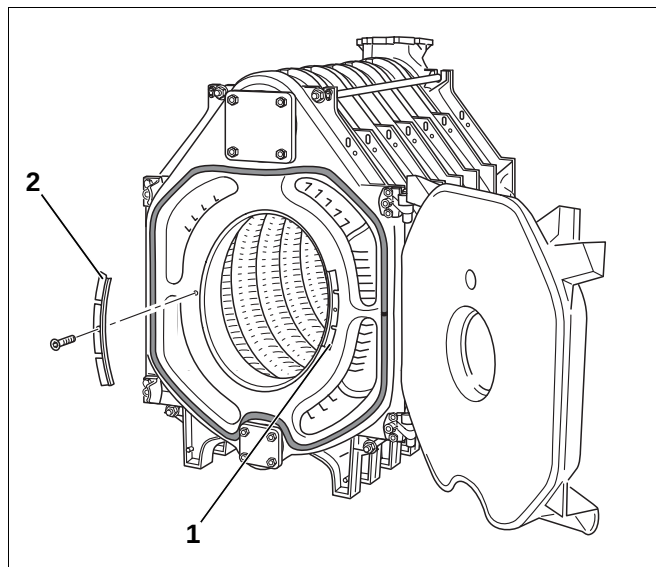


Abb. 35 Position der Heizgassperrplatten

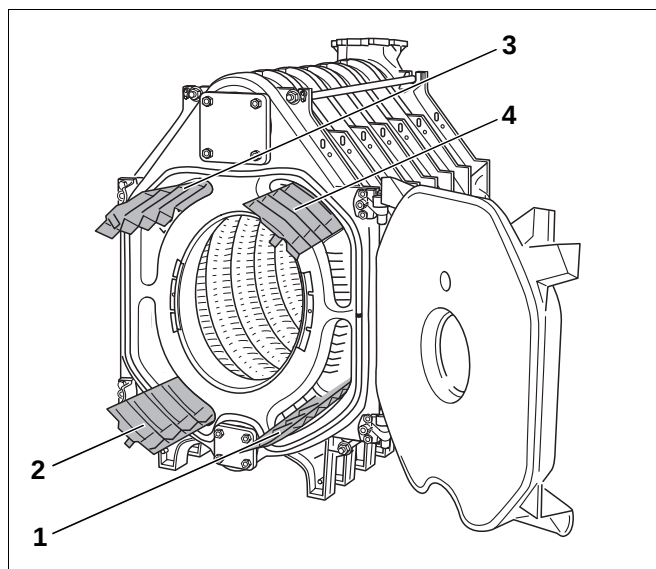


Abb. 36 Heizgaslenkplatten

Pos. 1: Heizgaslenkplatten (unten rechts)

Pos. 2: Heizgaslenkplatten (unten links)

Pos. 3: Heizgaslenkplatten (oben links)

Pos. 4: Heizgaslenkplatten (oben rechts)

8.10 Verkleidung montieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Wärmeschutz und Verkleidungsteile zu montieren sind.



ANWENDERHINWEIS

Damit Sie die Konsolen korrekt ausrichten können, müssen Sie die Quer- und Längsschienen bereits vor dem Wärmeschutz montieren.

Zur Montage des Wärmeschutzes müssen Sie die Längsschienen im folgenden Schritt zunächst wieder demontieren.

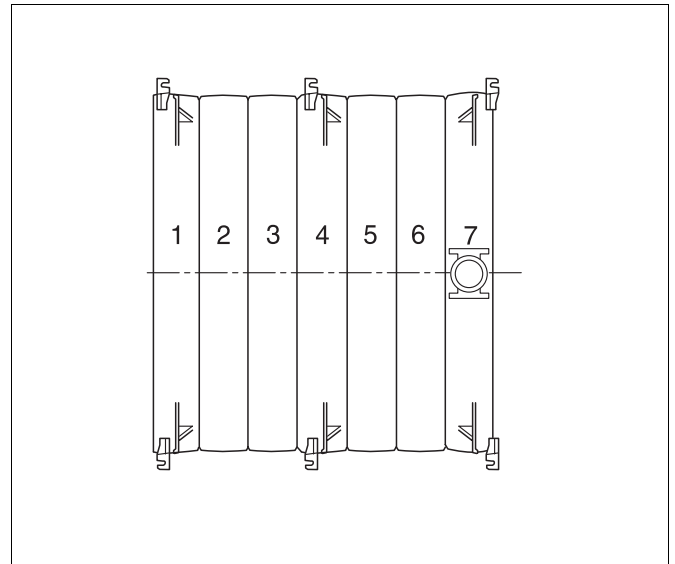


Abb. 37 Draufsicht: Kesselblock (7 Kesselglieder) mit Konsolen

8.10.1 Konsolen anbringen

- Konsolen für die Verkleidung nach unten stehender Tabelle sowie nach Abbildung 37 und Abbildung 38 an den oberen Rippen der Kesselglieder links und rechts lose anschrauben.



ANWENDERHINWEIS

- Verschrauben Sie die Konsolen am Hinterglied (Abb. 38, **Pos. 2**) von hinten an die Rippen.
- Die Konsolen des Vordergliedes und der Mittelglieder (Abb. 38, **Pos. 1**) verschrauben Sie ausschließlich von vorne.

Gesamt- anzahl Kessel- glieder	Montage rechts und links am		
	Vorderglied Glieder-Nr.	Mittelglied Glieder-Nr.	Hinterglied Glieder-Nr.
7	1	4	7
8	1	4	8
9	1	5	9
10	1	5	10
11	1	4 und 7	11
12	1	4 und 8	12

Tab. 6 Konsolen

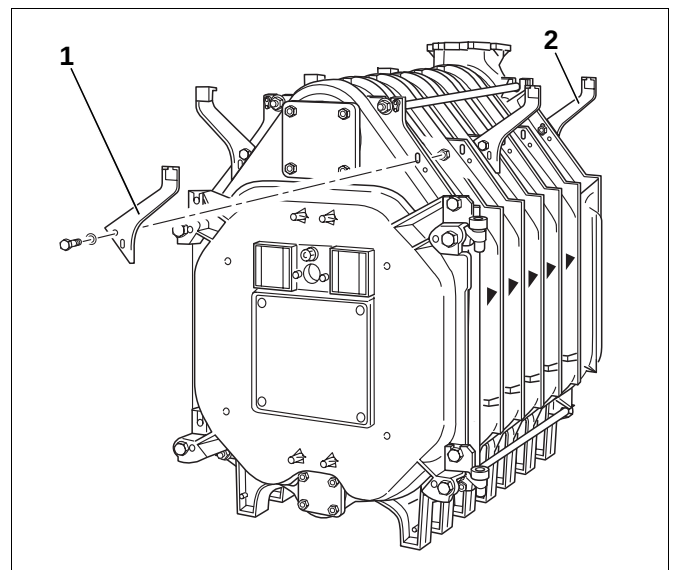


Abb. 38 Konsolen montieren

8.10.2 Traversen montieren

- Die Quertraverse oben vorne (Abb. 39, **Pos. 2**) auf den Gussnocken (Abb. 39, **Pos. 1** und **4**) fixieren und mit Sechskantschrauben (M8 × 16) handfest anschrauben. Die Abkantung der vorderen Traverse muss nach vorne zeigen.
- Die Quertraverse oben hinten (Abb. 39, **Pos. 3**) auf den Gussnocken fixieren und mit Sechskantschrauben (M8 × 16) befestigen. Die Abkantung der hinteren Traverse muss nach hinten zeigen.



ANWENDERHINWEIS

Sie können die Längsschienen bzw. Konsolen nur vor dem Auflegen des Wärmeschutzes ausrichten.

- Richten Sie für die spätere Montage der Seitenwände, Hauben und des Wärmeschutzes die Längsschienen bzw. Konsolen korrekt aus.
- Die Längsschienen (Abb. 40, **Pos. 1** und **2**) auf die beiden Konsolen am Hinter- und Vorderglied auflegen.
- Längsschienen mit den vormontierten Schrauben (Abb. 40, **Pos. 3**) in die Aussparungen der Konsolen (Abb. 40, **Pos. 4**) einschieben und mit diesen verschrauben.

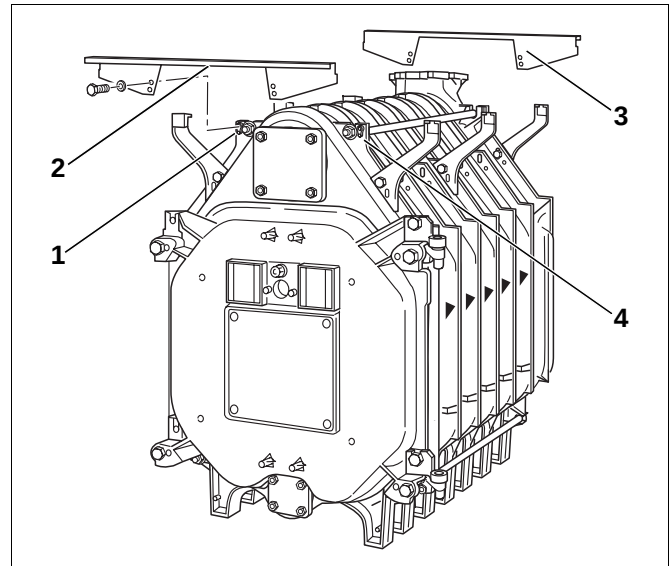


Abb. 39 Quertraversen montieren

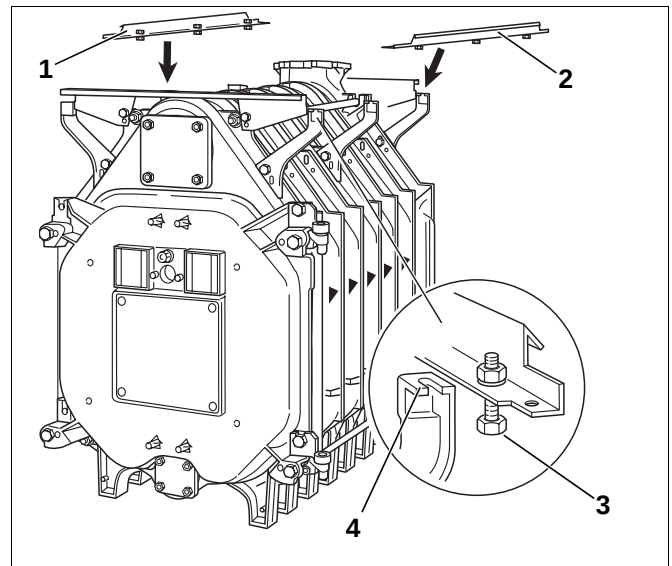


Abb. 40 Längsschienen montieren

- Längsschiene (Abb. 41, **Pos. 1**) mit der vorderen Ausklinkung auf die Ausklinkung der Quertraverse (Abb. 41, **Pos. 2**) setzen.
- Auf der Kesselrückseite muss die Längsschiene von unten gegen die Quertraverse gedrückt werden.

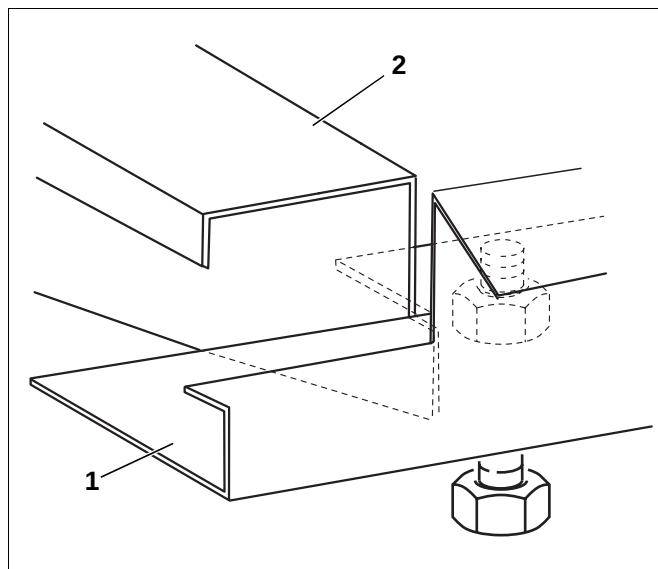


Abb. 41 Längsschiene auf Quertraverse setzen

- Längsschienen ausrichten und die Konsolen am Vorder- bzw. Hinterglied (Abb. 42, **Pos. 1 und 3**) fest anschrauben.
- Die mittleren Konsolen (Abb. 42, **Pos. 2**) von unten gegen die Längsschienen schieben und fest mit dem Kesselblock verschrauben.

8.10.3 Wärmeschutz anbringen



ANWENDERHINWEIS

- Demontieren Sie zunächst für die Montage des Wärmeschutzes die Längsschienen.

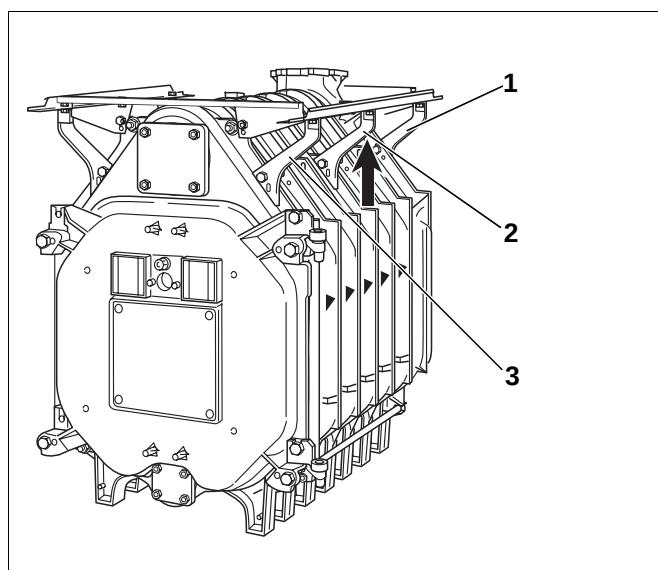


Abb. 42 Längsschienen ausrichten

- Der mitgelieferte Wärmeschutz (Abb. 43, **Pos. 1**) entspricht der Kesselgröße. Der Wärmeschutz ist nach dem in Abbildung 44 dargestellten Schema auf dem Kesselblock anzuordnen (die Ziffern über dem ausgebreitet dargestellten Wärmeschutz entsprechen der Anzahl der Kesselglieder).
- Konsolen durch die Einschnitte in den Wärmeschutz führen.
- Im unteren Bereich ist der Wärmeschutz unter den Kesselblock zu schieben. Die Kesselgliedfüße setzen sich in die Ausschnitte des Wärmeschutzes.

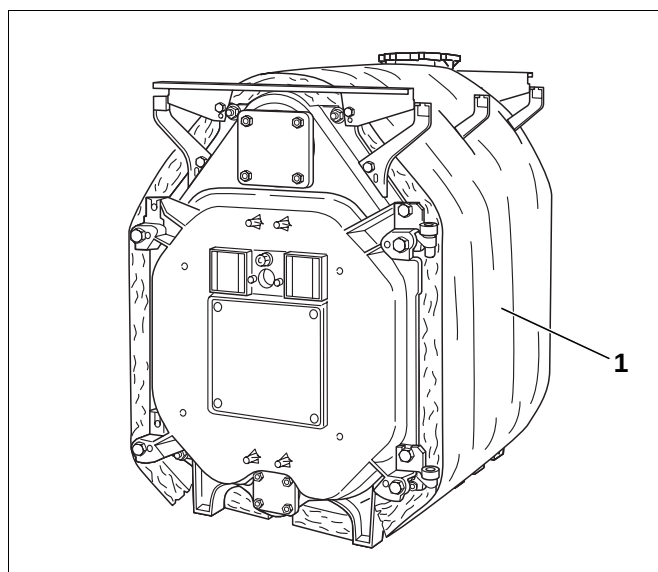


Abb. 43 Kesselblock mit Wärmeschutz

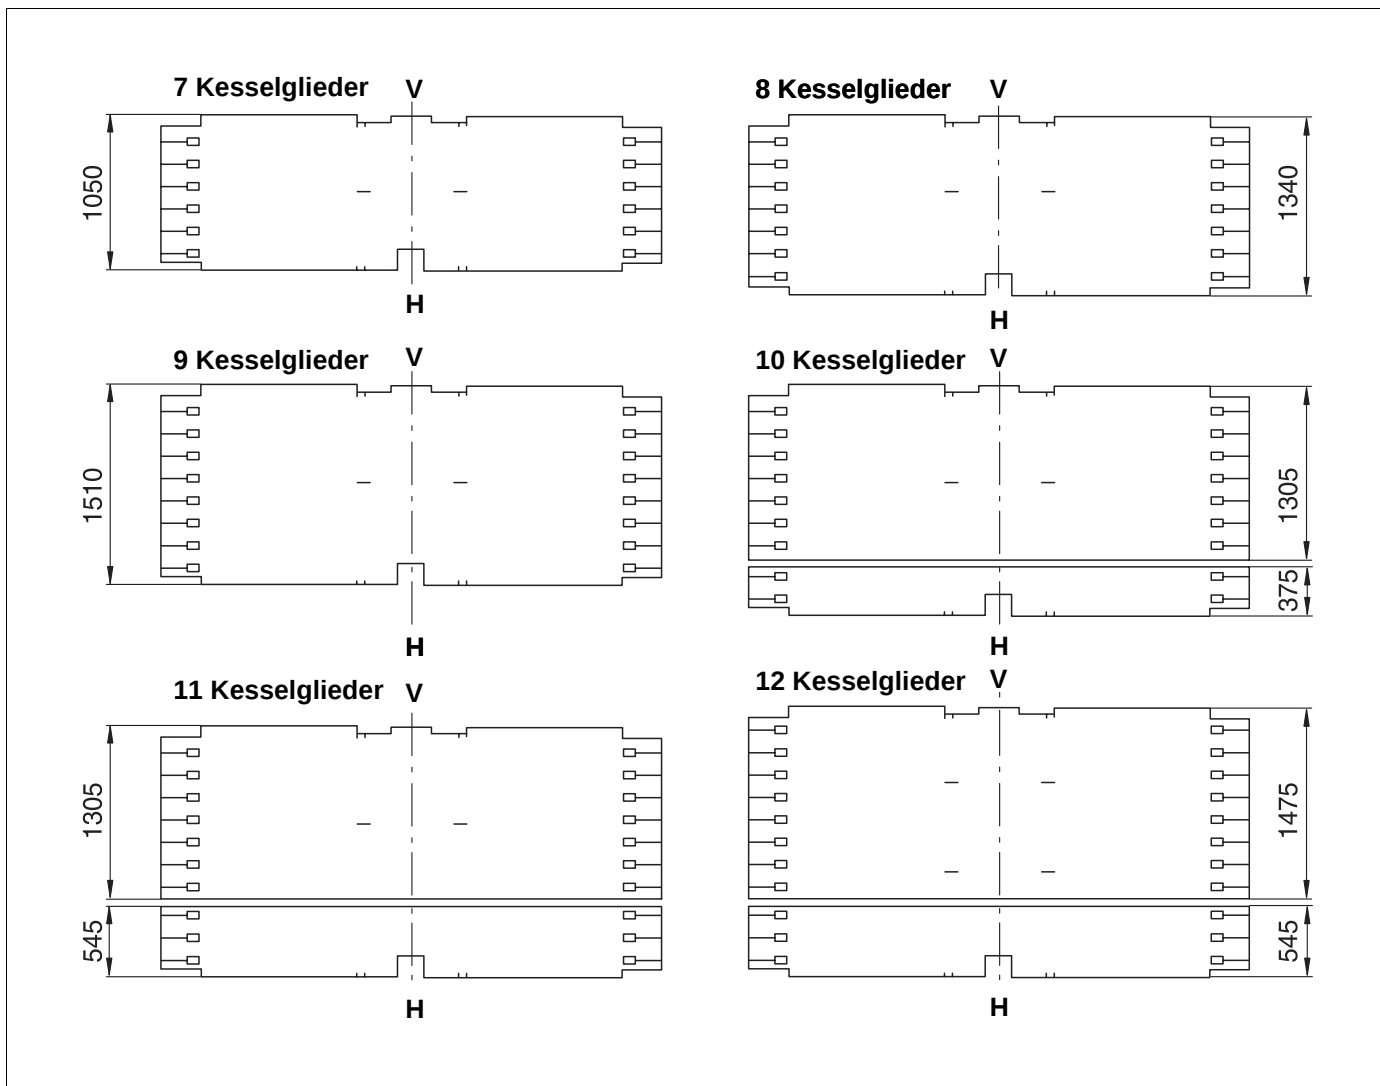


Abb. 44 Wärmeschutz für die verschiedenen Kesselgrößen (Maße in mm)

V = Vorne (Kesselvorderseite)

H = Hinten (Kesselnrückseite)

- Die Quertraversen unten vorne (Abb. 45, **Pos. 1**) und hinten mit je zwei Sechskantschrauben an den jeweiligen Kesselgliedfüßen anschrauben. Die Abkantungen dieser Traversen müssen nach außen zeigen.

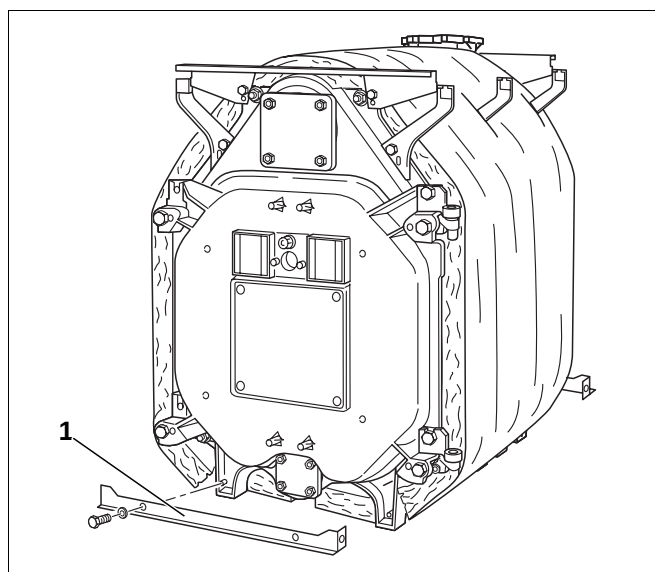


Abb. 45 Untere Quertraversen montieren

- Rechteckigen Wärmeschutz (Abb. 46, **Pos. 1**) mit den Einschnitten nach oben vorne über der Tür anbringen.
- Wärmeschutz mit 3 Spannfedern (Abb. 46, **Pos. 2**) an dem Blockwärmeschutz befestigen.

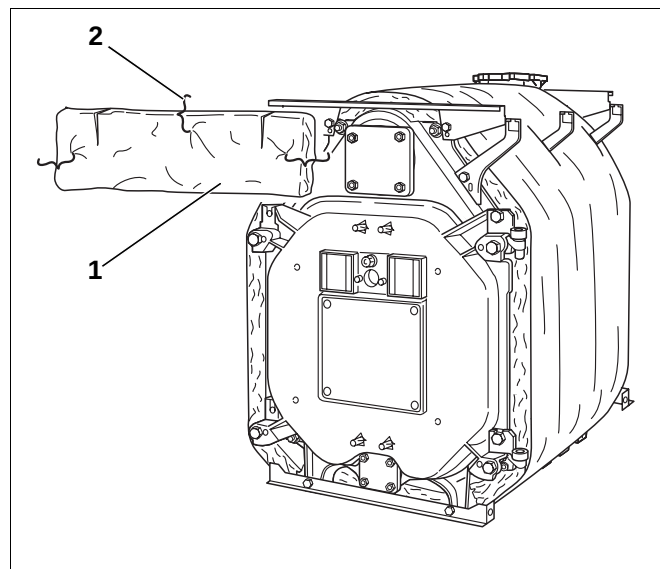


Abb. 46 Vorderen Wärmeschutz montieren

- Die Längsschienen (Abb. 47, **Pos. 1** und **2**) wie bereits beschrieben mit den vormontierten Schrauben in die Aussparungen der Konsolen einschieben und mit diesen fest verschrauben.

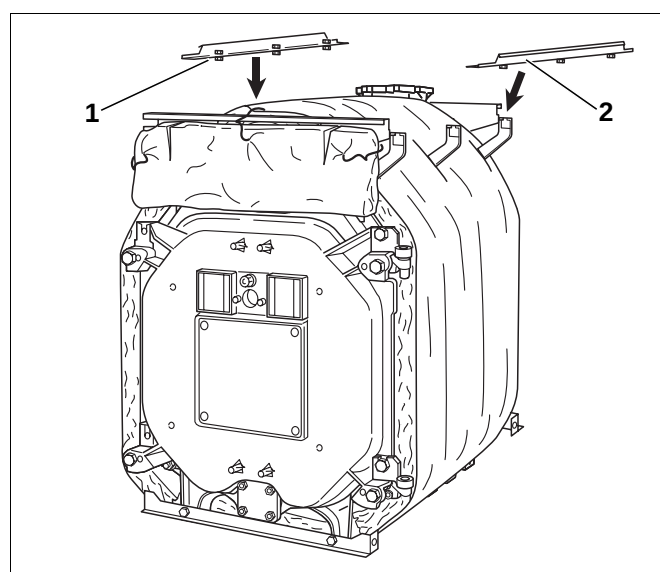


Abb. 47 Längsschienen montieren

- Hintergliedwärmeschutz (Abb. 48, **Pos. 1**) auf den Abgasstutzen schieben. Dabei muss der Ausschnitt für den Kesselrücklauf (Abb. 48, **Pos. 2**) nach oben zeigen.
- Hintergliedwärmeschutz mit vier Spannfedern an den Kesselblockwärmeschutz einhängen.
- Den Schlitz unterhalb des Abgasstutzens mit einer Spannfeder verschließen (Abb. 48, **Pos. 3**).

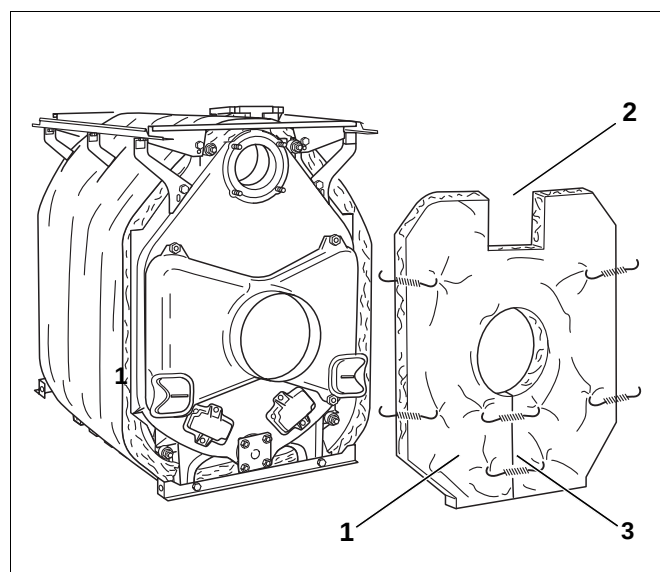


Abb. 48 Hintergliedwärmeschutz montieren

- Die Sockelschienen (Abb. 49, **Pos. 1** und **3**) jeweils mit dem langen Überstand nach vorne (Abb. 49, **Pos. 2**) in die unteren Quertraversen einhängen.
- Die Sockelschienen seitlich mit Blechschrauben zunächst lose an den Quertraversen anschrauben.

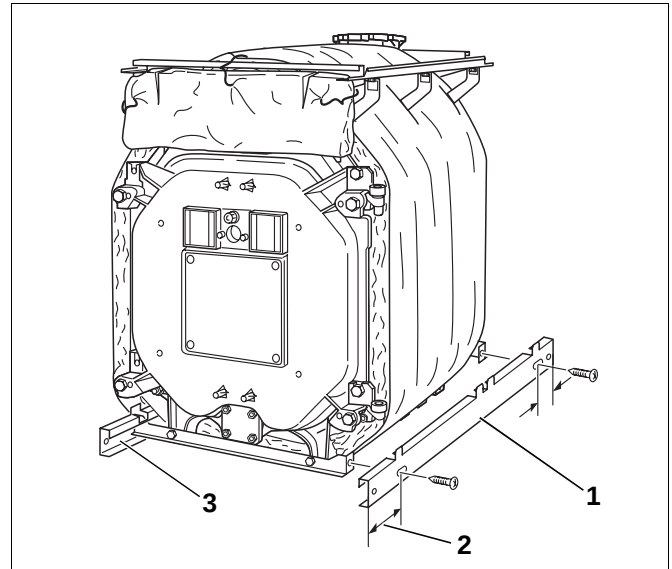


Abb. 49 Seitliche Sockelschienen montieren

8.10.4 Seitenwände und Hauben montieren

- Montieren Sie alle Seitenwände gemäß dem Anordnungsplan (Abb. 50).

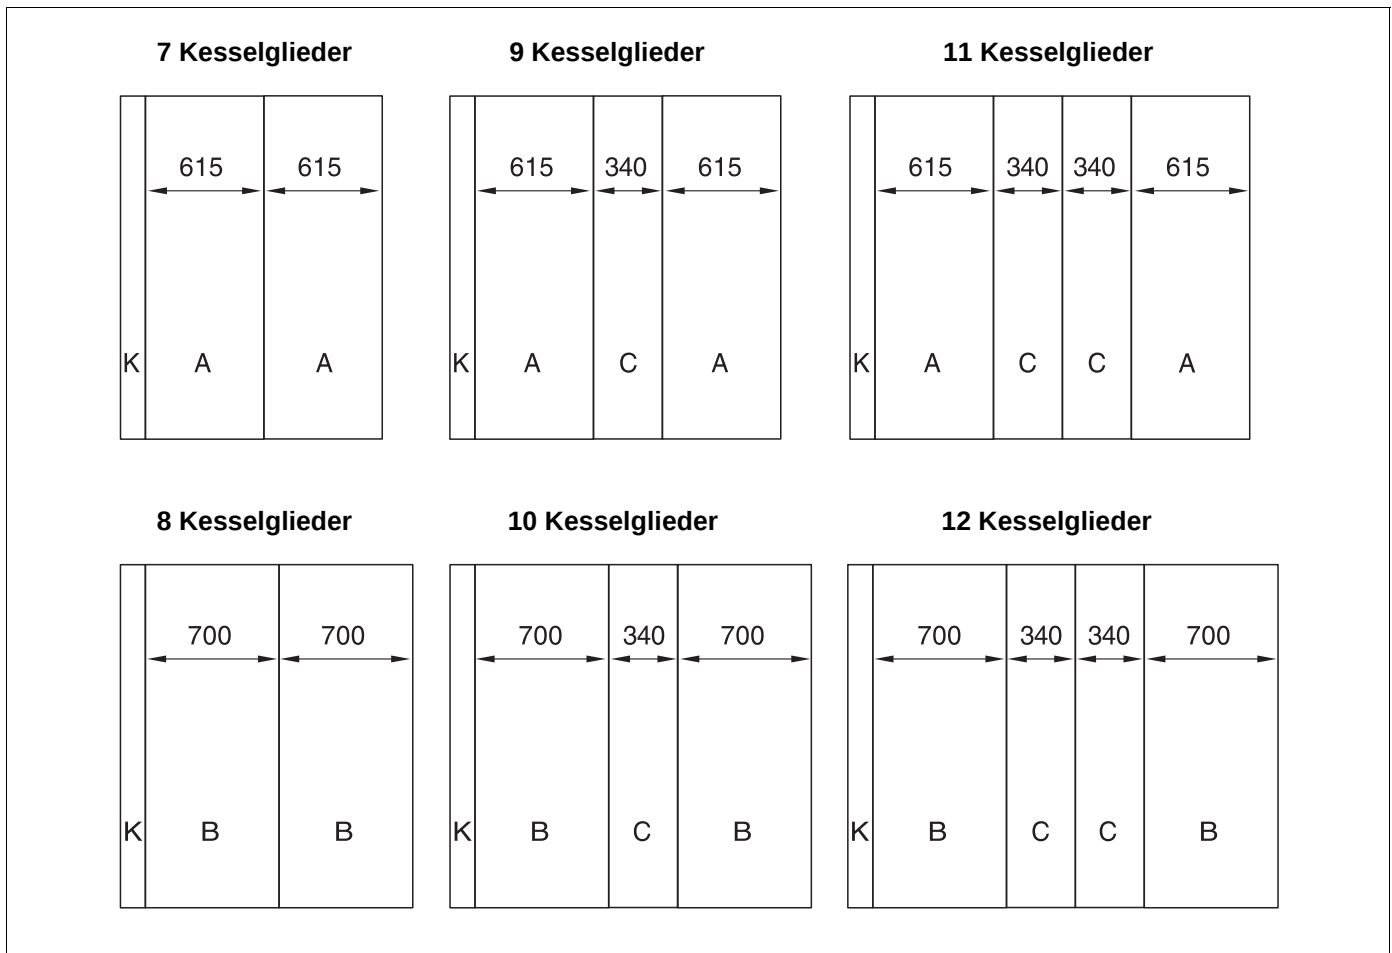


Abb. 50 Anordnung der Seitenwandteile bei den verschiedenen Kesselgrößen (Maße in mm)

K = Klappe (110 mm)

Zur Montage der Seitenwandteile werden zunächst die Seitenwandklappen an den vorderen Seitenteilen befestigt.

- Scharniere an die Seitenwandklappen mit je 2 Blechschrauben vormontieren.
- Haken der Scharniere (Abb. 51, **Pos. 1**) an der Seitenwandklappe in die Ausstanzung der vorderen Seitenwand einhängen und mit Blechschrauben sichern.
- Zugfeder (Abb. 51, **Pos. 2**) in die Seitenwand und in die Seitenwandklappe einhängen.

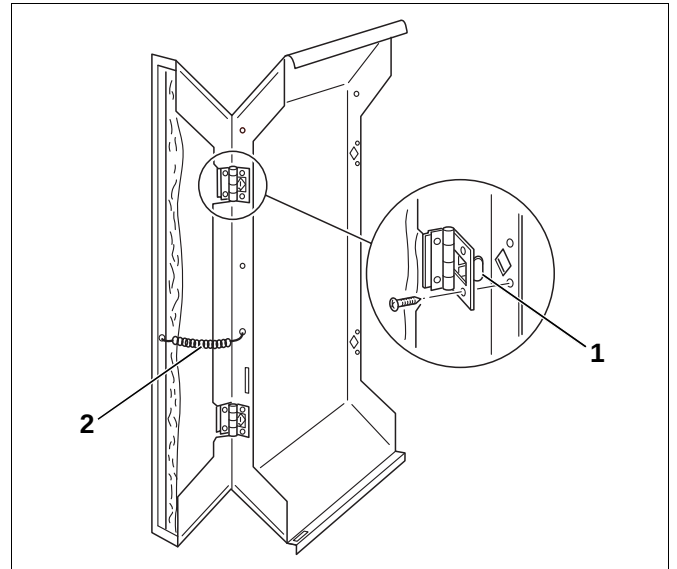


Abb. 51 Seitenwandklappen montieren

- Die vorderen Seitenwände (Abb. 52, **Pos. 2**) links und rechts unten in die hochgebogenen Laschen der Sockelschienen (Abb. 52, **Pos. 1**) einhängen und dann oben über die Abkantung der Längsschienen schieben.

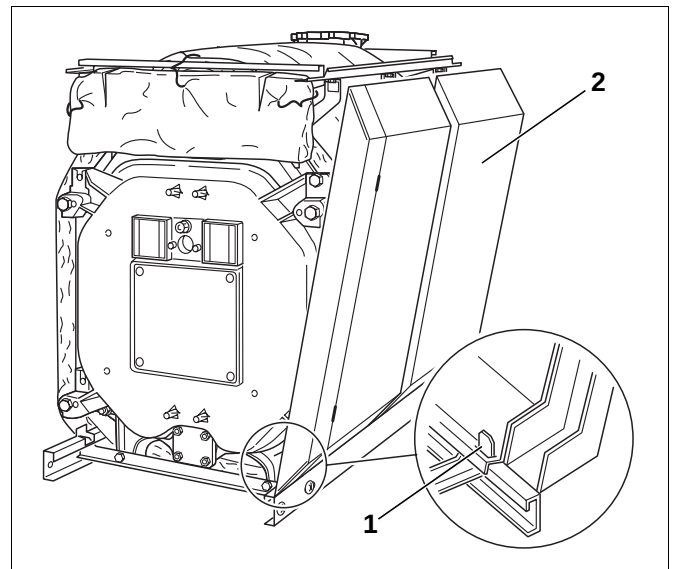


Abb. 52 Seitenwandteile einhängen

- Sind die Seitenwände (Abb. 53, **Pos. 2**) in der Senkrechten ausgerichtet, so müssen die Blechschrauben der Sockelschiene (Abb. 53, **Pos. 4**) festgezogen werden.
- Die quer verlaufenden Sockelschienen (Abb. 53, **Pos. 1 und 3**) von vorne und hinten in die längs verlaufenden Sockelschienen schieben. Die Abkantung am Querblech muss jeweils unten sein und zum Heizkessel zeigen (Abb. 53).

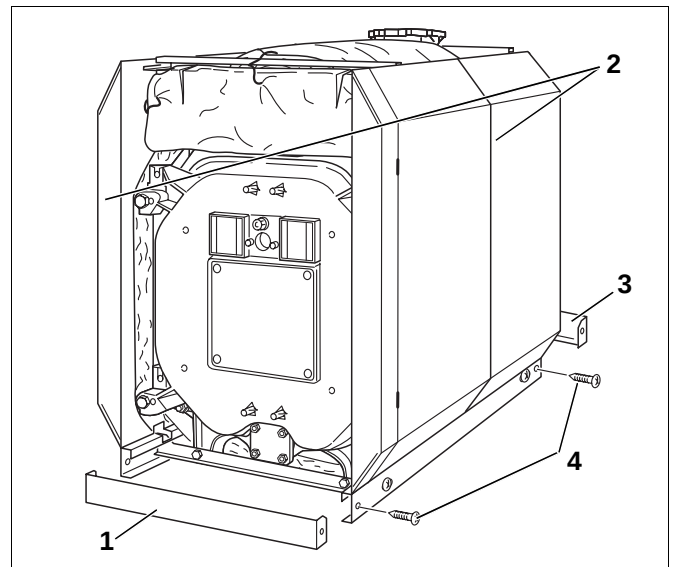


Abb. 53 Sockelschienen montieren

- Vordere Haube (Abb. 54, **Pos. 1**) mit den beiden Haken (Abb. 54, **Pos. 3**) in die vorderen Seitenwände einhängen.
- Mit zwei Blechschrauben (Abb. 54, **Pos. 2**) die vordere Haube von unten mit den Längsschienen verschrauben.



ANWENDERHINWEIS

Bevor Sie weitere Haubenteile auflegen, müssen Sie das Schaltfeld montieren, die Kapillarrohre zu der Tauchhülse verlegen und die Fühler in die Tauchhülse stecken (siehe Kapitel 10 „Elektrischen Anschluss herstellen“, Seite 44).

- Den Abdeckwinkel (Abb. 54, **Pos. 4**) mit zwei Blechschrauben (Abb. 54, **Pos. 5**) befestigen.
- Mittlere Kesselhaube mit den Abkantungen (Abb. 55, **Pos. 1**) unter die vordere Kesselhaube schieben und in die Sicke der Seitenwände einlegen.

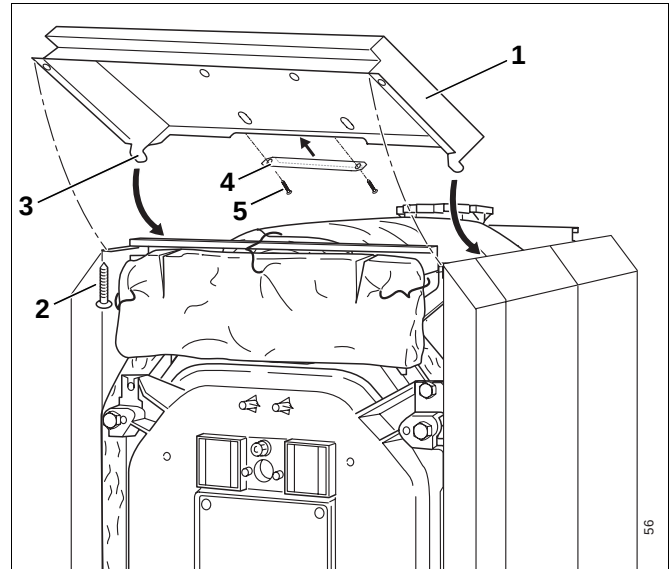


Abb. 54 Vordere Haube montieren

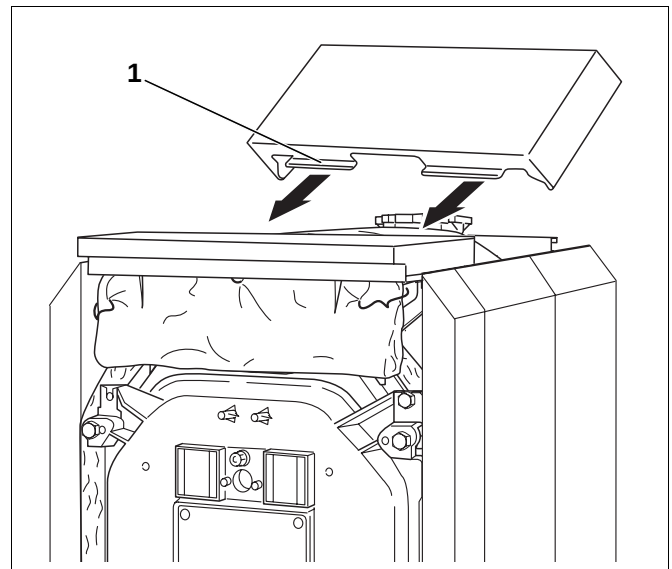


Abb. 55 Mittlere Haube montieren

- Hintere Kesselhaube mit den Abkantungen und dem Ausbruch für den Heizkreisvorlauf (Abb. 56, **Pos. 1**) nach vorn auf die Seitenwände auflegen.

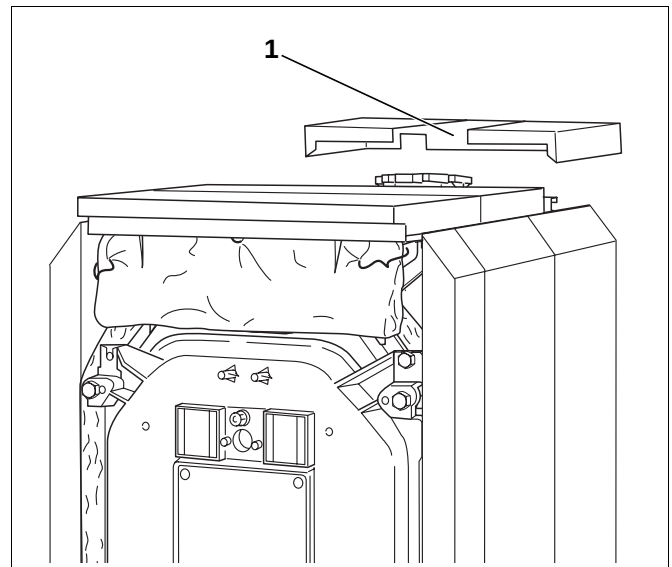


Abb. 56 Hintere Haube montieren

- Obere Kesselrückwand unter die hintere Kesselhaube schieben (Abb. 57, **Pos. 1**) und von hinten mit vier Blechschrauben an den Seitenwänden anschrauben (Abb. 57, **Pos. 2**).

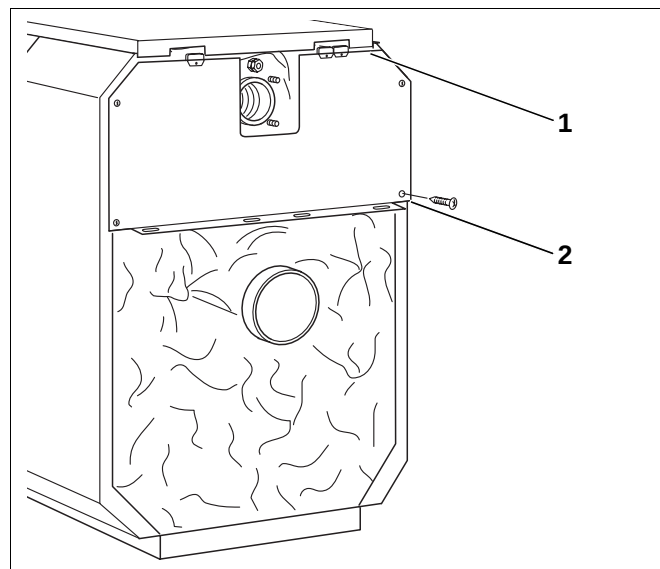


Abb. 57 Obere Kesselrückwand montieren

- Schnappmuttern in die linke und rechte Seitenwand sowie in die Kesselrückwandteile einsetzen (Abb. 58, **Pos. 1, 3, 4 und 8**).
- Die unteren Kesselrückwandteile links und rechts in die Schlitz der Abkantung der oberen Kesselrückwand und der Seitenwand einhängen (Abb. 58, **Pos. 5**).
- Mit Blechschrauben die Kesselrückwandteile an den Seitenwänden befestigen.
- Verbindungsblech (Abb. 58, **Pos. 2**) unterhalb des Abgasstutzens auf die Kesselrückwandteile mit Blechschrauben anschrauben.
- Kabeldurchführungen (Abb. 58, **Pos. 6**) aus Kunststoff wahlweise links oder rechts an der oberen Kesselrückwand (Abb. 58, **Pos. 5**) befestigen.

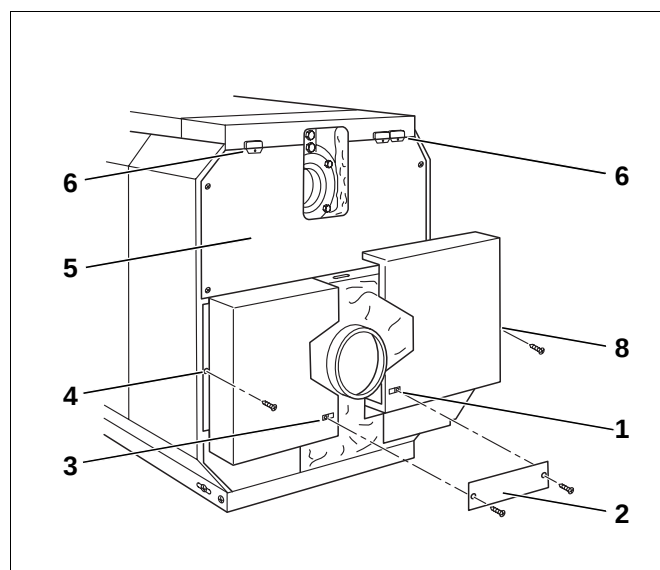


Abb. 58 Kesselrückwandteile montieren

- Brennerkabel mit der Zugentlastung in die Kabeldurchführung einrasten (Abb. 59, **Pos. 1**).
- Brennerkabel mit der Zugentlastung in die Brenner­türverkleidung einsetzen.
- Brennerkabel in der Abkantung der Brenner­türverkleidung nach oben führen und mit dem Befestigungsbügel so fixieren, dass das Brennerkabel keine heißen Teile des Heizkessels berührt.
- Brenner­türverkleidung von vorne auf die Brenner­tür aufsetzen und mit vier Maschinenschrauben an dieser anschrauben (Abb. 59, **Pos. 2**).
- Brennerkabel zur Kabeldurchführung des Schaltfeldes führen.

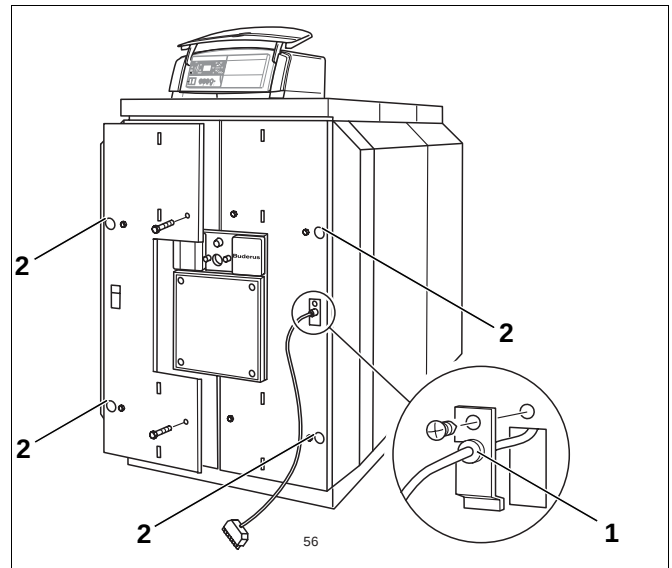


Abb. 59 Brenner­türverkleidung montieren

Pos. 1: Zugentlastung

Pos. 2: Maschinenschraube

- Brenner­türblenden in die Brenner­türverkleidung einhängen (Abb. 60, **Pos. 1** und **2**).
- Das Typenschild je nach örtlichen Verhältnissen auf der rechten oder linken Seitenwand gut sichtbar aufkleben.



ANWENDERHINWEIS

Das Typenschild befindet sich bei geblockter Lieferung zusammen mit der Montage- und Wartungsanweisung im Feuerraum; bei loser Lieferung befindet sich das Typenschild in der Klarsichthülle an der Brenner­tür.

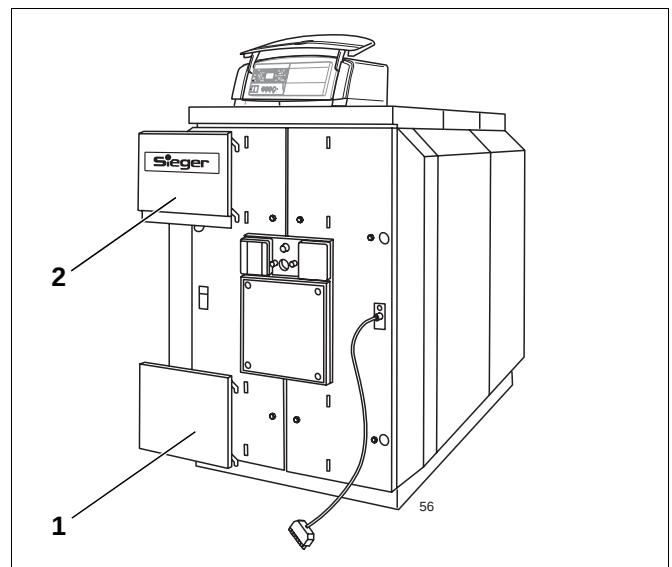


Abb. 60 Brenner­türblenden einhängen

Pos. 1: Brenner­türblenden

Pos. 2: Brenner­türblenden mit Logo

9 Heizkessel abgasseitig anschließen

In diesem Kapitel wird Ihnen erläutert, wie Sie den Heizkessel abgasseitig anschließen.

9.1 Abgasrohr-Abdichtmanschette anbringen (Zubehör)



ANWENDERHINWEIS

Wir empfehlen Ihnen, eine Abgasrohr-Abdichtmanschette (Abb. 61, **Pos. 1**) zu verwenden.

- Abgasrohr (Abb. 61, **Pos. 4**) bis zum Anschlag auf den Stutzen des Abgassammlers (Abb. 61, **Pos. 6**) stecken.
- Abgasrohr-Abdichtmanschette (Abb. 61, **Pos. 1**) oben überlappend um das Abgasrohr (Abb. 61, **Pos. 4**) und den Stutzen des Abgassammlers (Abb. 61, **Pos. 6**) legen.
- Schneckengewindeschellen (Abb. 61, **Pos. 5**) über die Abgasrohr-Abdichtmanschette (Abb. 61, **Pos. 1**) legen. Eine der Schneckengewindeschellen (Abb. 61, **Pos. 5**) auf den Stutzen des Abgassammlers (Abb. 61, **Pos. 6**) und eine auf das Abgasrohr (Abb. 61, **Pos. 4**) drücken.
- Schneckengewindeschellen (Abb. 61, **Pos. 5**) anziehen. Die Abgasrohr-Abdichtmanschette (Abb. 61, **Pos. 1**) muss glatt und eng anliegen.



ANWENDERHINWEIS

- Ziehen Sie nach Bedarf die Schneckengewindeschellen nach.

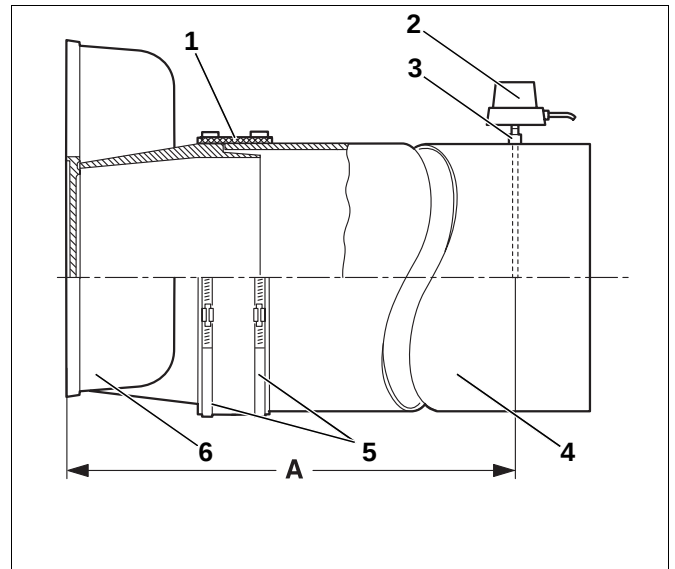


Abb. 61 Abgasrohr montieren

Pos. 1: Abgasrohr-Abdichtmanschette

Pos. 2: Abgastemperaturfühler

Pos. 3: Muffe

Pos. 4: Abgasrohr

Pos. 5: Schneckengewindeschellen

Pos. 6: Abgassammler

9.2 Abgastemperaturfühler montieren (Zubehör)

- Bohrung (Abb. 61, **Pos. 3**), mit einem Durchmesser von 8 mm, in einem Abstand von $2 \times$ Abgasrohrdurchmesser (A) von dem Abgassammler (Abb. 61, **Pos. 6**) entfernt, in dem Abgasrohr (Abb. 61, **Pos. 4**) einbringen.
- Abgastemperaturfühler (Abb. 61, **Pos. 2**) entsprechend gesonderter Montageanweisung montieren.

10 Elektrischen Anschluss herstellen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie das Schaltfeld und ein Temperaturfühlerpaket montieren. Darüber hinaus wird beschrieben, wie Brenner- und Fühlerleitung verlegt und montiert werden.



LEBENSGEFAHR

durch elektrischen Strom.

WARNUNG!

- Sie dürfen Elektroarbeiten nur dann ausführen, wenn Sie die entsprechende Qualifikation besitzen.
- Bevor Sie ein Gerät öffnen: Netzspannung allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Beachten Sie die Installationsvorschriften.

10.1 Schaltfeld montieren

Vor Montage des Schaltfeldes müssen Sie die Abdeckhaube entfernen.

- Deckel des Schaltfeldes öffnen.
- Zum Lösen der Abdeckhaube die beiden seitlichen Riegel rechts und links unter der Abdeckhaube mit einem Schraubendreher nach hinten schieben.

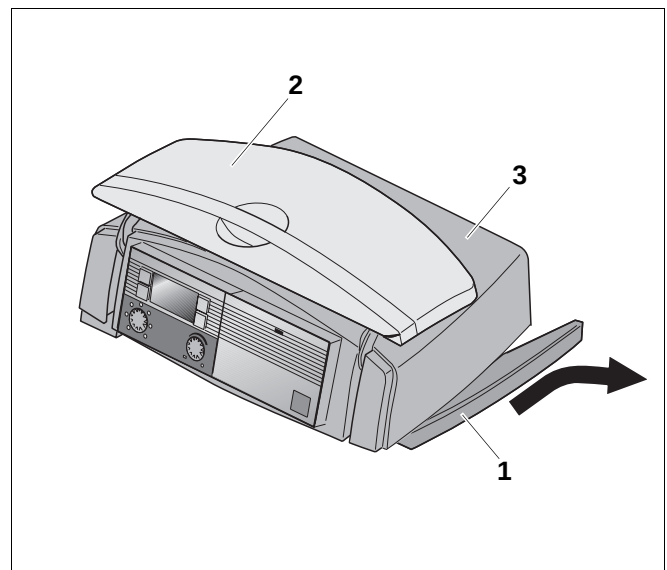


Abb. 62 Abdeckhaube des Schaltfeldes lösen

Pos. 1: Riegel zum Lösen/Arretieren der Abdeckhaube

Pos. 2: Deckel

Pos. 3: Abdeckhaube

- Die Rasthaken der Abdeckhaube dann beidseitig nach innen drücken und Abdeckhaube abnehmen.

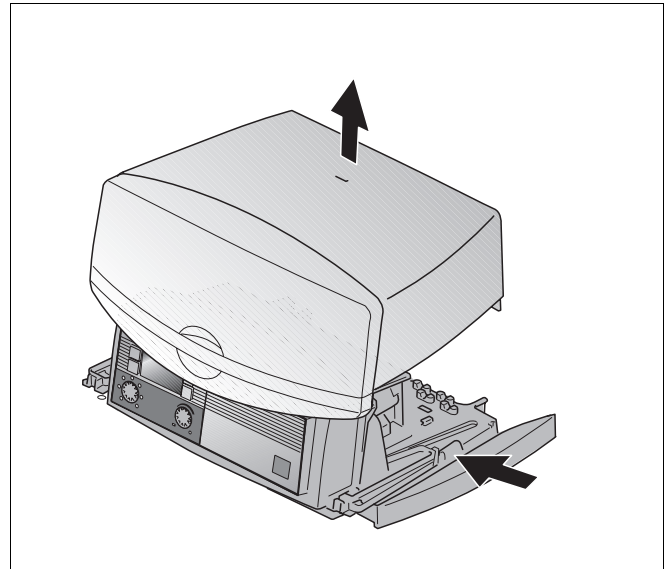


Abb. 63 Abdeckhaube abnehmen

- Einschiebehaken des Schaltfeldes in die ovalen Aussparungen setzen.
- Schaltfeld in Richtung Brenntür schieben.
- Elastische Haken des Schaltfeldes in die vorgesehenen Durchbrüche durch Drücken einrasten lassen.
- Sicherungsschrauben links und rechts neben dem Kabeldurchgang (nicht die der Brennerhaube) anschrauben.

10.2 Netzanschluss und Anschlüsse zusätzlicher Komponenten

- Entfernen der Abdeckhaube des Schaltfeldes wie unter Kapitel 10.1 „Schaltfeld montieren“, Seite 44 beschrieben.

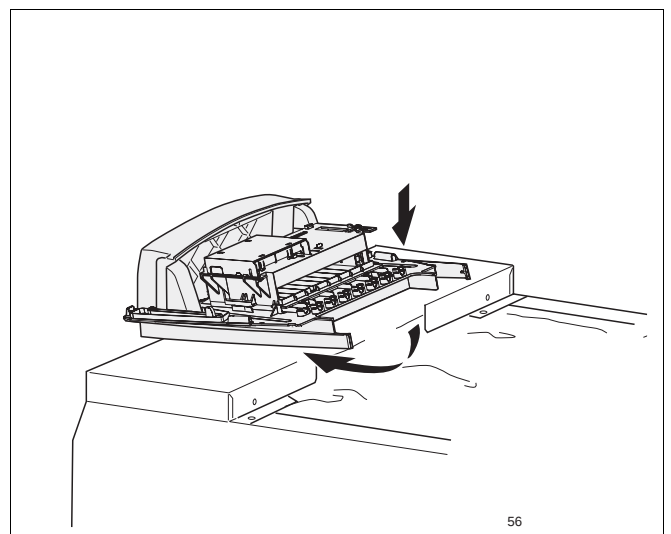


Abb. 64 Schaltfeld montieren

Stellen Sie einen festen Netzanschluss nach den örtlichen Vorschriften her.



WARNUNG!

BRANDGEFAHR

Durch heiße Kesselteile können die elektrischen Leitungen beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass alle Leitungen in vorgesehenen Kabelführungen bzw. auf dem Wärmeschutz des Heizkessels verlegt sind.
- Kapillarrohrleitung und Kesselfühler auf Bedarfslänge abrollen und durch den Kabeldurchgang führen.
- Alle Leitungen durch die Kabeldurchführung zum Schaltfeld führen und nach Schaltplan anschließen.

- Steckverbindungen am Schaltfeld nach der Beschriftung an der Klemmleiste herstellen.
- Alle Leitungen mit Zugentlastungen sichern.

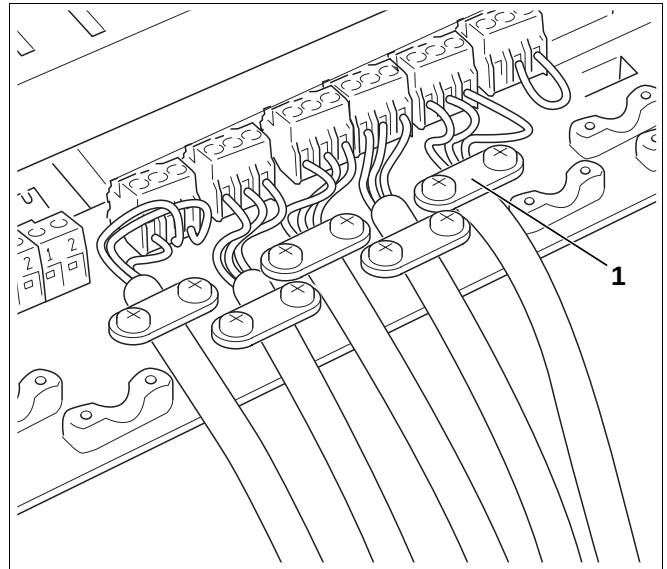


Abb. 65 Leitungen mit Zugentlastungen sichern

Pos. 1: Zugentlastung

- Abdeckhaube am Schaltfeld in den Führungsschienen nach unten führen, bis die Rasthaken einrasten.

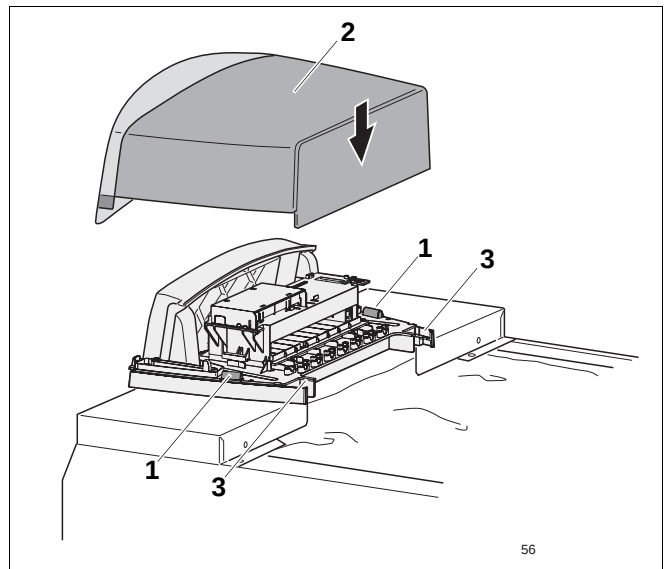


Abb. 66 Abdeckhaube montieren

Pos. 1: Rasthaken

Pos. 2: Abdeckhaube des Schaltfeldes

Pos. 3: Riegel zum Arretieren/Lösen der Abdeckhaube

10.3 Temperaturfühlerpaket und Brennerkabel montieren



ANWENDERHINWEIS

Beachten Sie beim Anschließen des Schaltfeldes folgende Punkte:

- Verlegen Sie Kabel- und Kapillarrohre sorgfältig.
 - Knicken Sie beim Verlegen nicht die Kapillarrohre.
 - Führen Sie elektrische Arbeiten innerhalb der Heizungsanlage nur dann aus, wenn Sie für diese Arbeiten eine entsprechende Qualifikation besitzen. Wenn Sie keine entsprechende Qualifikation besitzen, lassen Sie die elektrischen Anschlüsse von einer Fachfirma für Elektrik ausführen.
 - Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.
- Kapillarrohre und Fühlerleitung (Abb. 68, **Pos. 2**) in die Kabeldurchführung (Abb. 68, **Pos. 1**) der vorderen Kesselhaube legen.
 - Kapillarrohr vom Temperaturfühlerpaket auf Bedarfslänge aufrollen.
- Sie müssen alle Leitungen mit Kabelschellen (Lieferumfang Schaltfeld) sichern (siehe Abb. 65).
- Die Tauchhülse wurde bereits in den Vorlaufanschlussstutzen eingedichtet (siehe Kapitel 8.5 „Tauchhülse eindichten“, Seite 25).
- Das am Schaltfeld angeschlossene Temperaturfühlerpaket (drei Temperaturfühler, ein Fühlerblindstück Abb. 67, **Pos. 2**) mit dem Kapillarrohr zu der Messstelle des Heizkessels führen.
 - Ausgleichsfeder (Abb. 67, **Pos. 3**) mit dem Temperaturfühlerpaket (Abb. 67, **Pos. 2**) bis zum Anschlag in die Tauchhülse (Abb. 67, **Pos. 4**) einschieben.
- Beim Einschieben des Temperaturfühlerpakets in die Tauchhülse (Abb. 67, **Pos. 4**) schiebt sich die Kunststoffspirale (Abb. 67, **Pos. 1**) automatisch zurück.
- Fühlersicherung (Abb. 67, **Pos. 6**), Lieferumfang Schaltfeld) von oben auf den Tauchhülsenkopf (Abb. 67, **Pos. 5**) schieben.
 - Brennerkabel durch die Öffnung in der Brennertürverkleidung (Abb. 59, Seite 42) und durch den Kabeldurchgang in den Sockel des Schaltfeldes führen.
 - Steckverbindung nach Schaltplan herstellen.

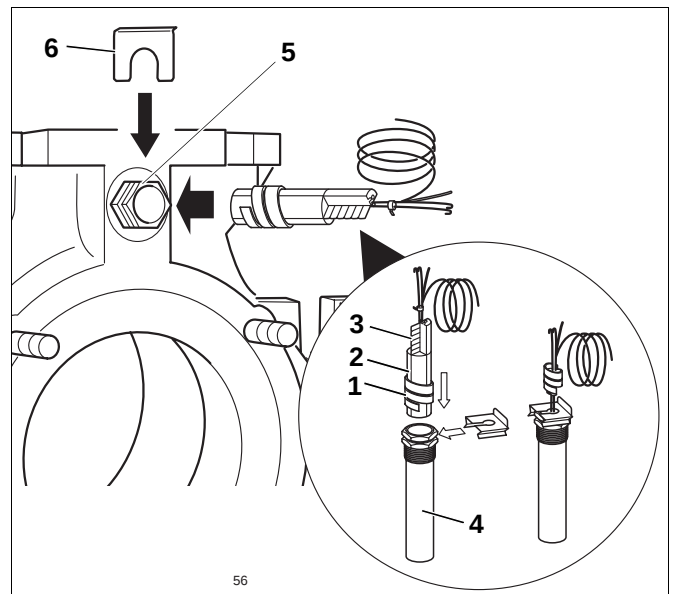


Abb. 67 Temperaturfühlerpaket montieren

Pos. 1: Kunststoffspirale

Pos. 2: Temperaturfühlerpaket

Pos. 3: Ausgleichsfeder

Pos. 4: Tauchhülse

Pos. 5: Tauchhülsenkopf

Pos. 6: Fühlersicherung

- Kabeldurchführung (Abb. 68, **Pos. 2** und **3**) links oder rechts an der Kesselrückwand anschrauben.
- Festen elektrischen Anschluss nach EN 50165 bzw. nach der jeweiligen nationalen Installationsnorm herstellen.
- Elektrischer Anschluss nach Schaltplan herstellen. Auf sorgfältige Kabel- und Kapillarrohrführung achten!



ANWENDERHINWEIS

- Sichern Sie alle Leitungen mit Kabelschellen.

- Abdeckhaube (Abb. 68, **Pos. 1**) des Schaltfeldes aufsetzen und sichern (siehe Abb. 66, Seite 46).



ANWENDERHINWEIS

Beachten Sie beim Einbau von Zubehör die zugehörigen Montageanweisungen.

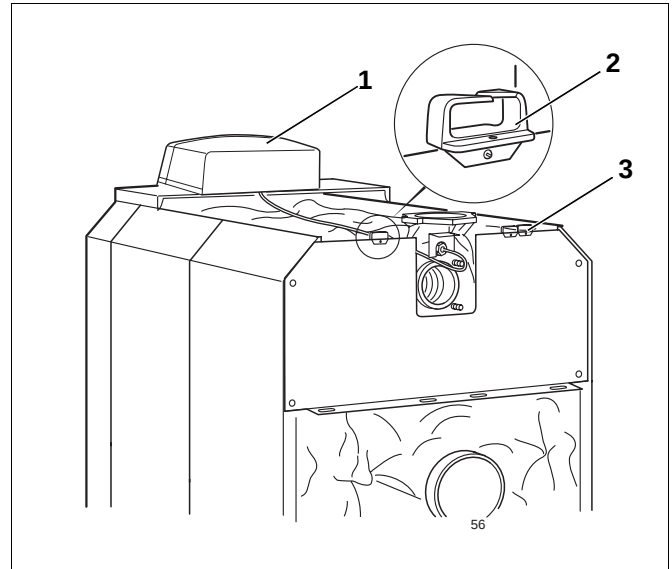


Abb. 68 Elektrischer Anschluss

Pos. 1: Kabeldurchführung

Pos. 2: Kabeldurchführung

Pos. 3: Abdeckhaube vom Schaltfeld

10.4 Hintere Kesselhaube montieren



ANWENDERHINWEIS

Montieren Sie die hintere Kesselhaube wie in Kapitel 8.10.4 „Seitenwände und Hauben montieren“, Seite 38 beschrieben.

11 Brenner montieren

Diese Kapitel erklärt Ihnen die prinzipielle Montage eines Brenners.



ANLAGENSCHADEN

durch falschen Brenner.

VORSICHT!

- Setzen Sie nur Brenner ein, die den technischen Voraussetzungen des TG 52 entsprechen (siehe Kapitel 4 „Technische Daten“, Seite 8).
- Brennertür schließen und mit 4 Maschinenschrauben (M16 × 140) verschließen (siehe Kapitel 8.9 „Beschlagteile und Brennertür montieren“, Abb. 34, **Pos. 3** bis **6**). Die Maschinenschrauben sind gleichmäßig über Kreuz anzuziehen.
- Stahleinlegeplatte (Abb. 69, **Pos. 1**) auf der Baustelle entsprechend dem benötigten Brennerrohrdurchmesser (Ø maximal 270 mm) bohren oder autogen ausschneiden. Löcher für die Brennerbefestigung nach dem Lochbild des Brenneranschlussflansches bohren.



ANWENDERHINWEIS

Sie können bei Sieger auf Anfrage vorgebohrte Brennerplatten beziehen (Zubehör).

- Brennerplatte an der Brennertür anschrauben (Abdichtung mit GP-Dichtschnur Ø 10 mm).
- Brenner an der Brennerplatte anschrauben.
- Isolierringe entsprechend dem Brennerrohrdurchmesser ausschneiden (Abb. 69, **Pos. 2**).
- Den verbleibenden Spalt zwischen Brennertürwärmeschutz und Brennerrohr (Abb. 69, **Pos. 4**) mit den angepassten Isolierringen (Abb. 69, **Pos. 3**) ausfüllen.
- Freiblasanschluss des Schau Loches mit dem Brenner verbinden, damit das Schauglas frei von Ablagerungen bleibt.

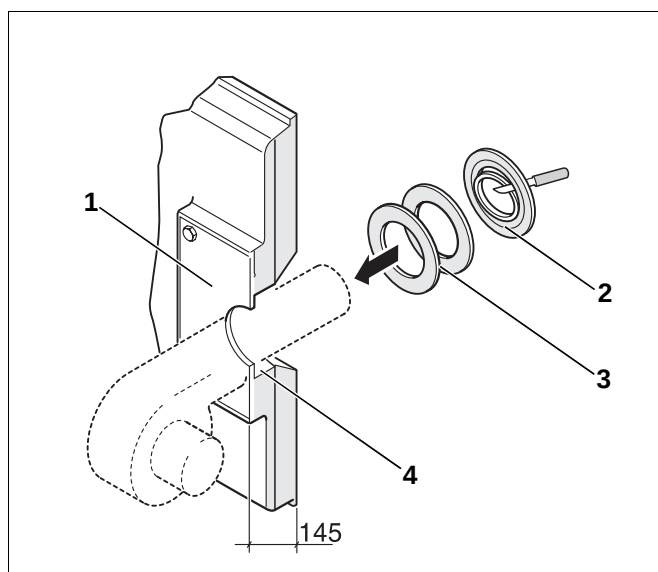


Abb. 69 Brenner montieren (Maß in mm)

12 Heizungsanlage in Betrieb nehmen

Während der Inbetriebnahme das Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (siehe Kapitel 12.5 „Inbetriebnahmeprotokoll“, Seite 54).



ANLAGENSCHADEN

durch verunreinigte Verbrennungsluft.

VORSICHT!

- Eine ausreichende Luftzufuhr sicherstellen.
 - Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und Halogen-Kohlenwasserstoffe (z. B. in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben, Klebern) im Aufstellraum benutzen oder lagern.
 - Den Wärmeerzeuger nicht bei starkem Staubanfall, z. B. durch Baumaßnahmen im Aufstellraum betreiben.
-
- Ein durch Baumaßnahmen verschmutzter Brenner muss vor der Inbetriebnahme gereinigt werden.

12.1 Heizungsanlage betriebsbereit stellen

- Zur Inbetriebnahme den erforderlichen normalen Betriebsdruck herstellen (geschlossene Heizungsanlagen) oder die erforderliche Füllmenge einstellen (offene Heizungsanlagen).
- Heizungsanlage vor Inbetriebnahme über die Heizkörper entlüften.
- Prüfen, ob die Heizgaslenkplatten richtig eingesetzt sind (siehe Kapitel 8.9.5 „Heizgaslenkplatten einlegen“, Seite 32).



ANWENDERHINWEIS

Angaben zur Qualität des Heizungswassers siehe Betriebsbuch.



ANLAGENSCHADEN

durch Temperaturspannungen. Wenn die Heizungsanlage im warmen Zustand befüllt wird, können Temperaturspannungen Spannungsrisse verursachen. Der Heizkessel wird undicht.

VORSICHT!

- Die Heizungsanlage nur im kalten Zustand (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen) befüllen. Heizungsanlage während des Betriebes ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage befüllen.

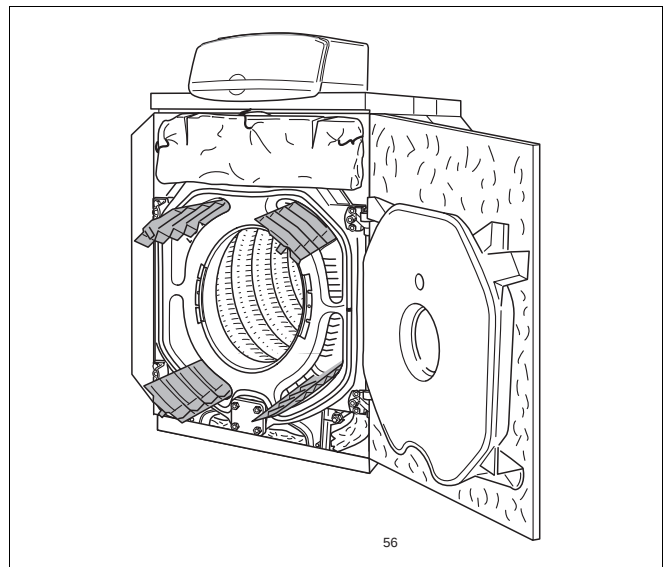


Abb. 70 Position der Heizgaslenkplatten prüfen

12.2 Schaltfeld in Betrieb nehmen

Mit dem Betriebsschalter am Schaltfeld schalten Sie die Heizungsanlage ein. Der Brenner geht in Betrieb, wenn eine Wärmeanforderung vorliegt.



ANWENDERHINWEIS

Informationen zur Bedienung, z. B. Einstellung der Temperaturen, finden Sie in den → Unterlagen des Schaltfeldes.

- Betriebsschalter in Stellung „I“ (EIN) stellen.

Mit dem Betriebsschalter am Schaltfeld schalten Sie die Heizungsanlage ein. Liegt eine Wärmeanforderung vor, geht der Brenner in Betrieb.



ANWENDERHINWEIS

Die mitgelieferte Bedienungsanleitung für die Kessel- und Heizkreisregelung ist zu beachten!



ANWENDERHINWEIS

Wenn Sie bei den Messungen für das Inbetriebnahmeprotokoll feststellen, dass die Abgastemperatur für den Schornstein zu niedrig ist (Gefahr der Kondensatbildung), besteht die Möglichkeit, die Abgastemperatur anzuheben (siehe Kapitel 12.4 „Abgastemperatur anheben“, Seite 51).

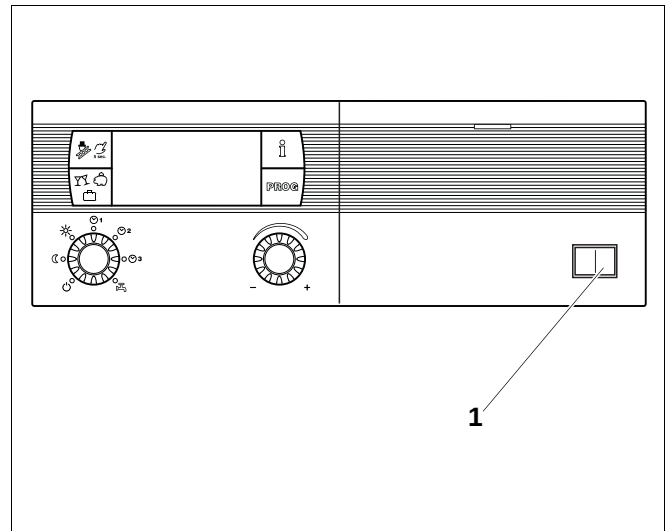


Abb. 71 Brenner in Betrieb nehmen

1 Betriebsschalter

12.3 Brenner in Betrieb nehmen

- Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Brenners nach der dem Brenner beiliegenden Montage- und Wartungsanweisung vor.
- Füllen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll in der Brennerunterlage aus.

Stellen Sie bei den Messungen für das Inbetriebnahmeprotokoll fest, dass die Abgastemperatur für den Schornstein zu niedrig ist (Gefahr der Kondensatbildung), besteht die Möglichkeit, die Abgastemperatur anzuheben (siehe Kapitel 12.4 „Abgastemperatur anheben“, Seite 51).

12.4 Abgastemperatur anheben

Die Abgastemperatur liegt bei einem neuen Heizkessel mit einer Kesselwassertemperatur von 80 °C und Einstellung (bezogen auf die Nennleistung) je nach Kesselgröße bei ca. 160–180 °C.

Im Zweistufenbetrieb ist die Abgastemperatur entsprechend niedriger.

Sie können durch vereinzelt oder kombiniertes Entfernen der Heizgassperr- und Heizgaslenkplatten eine zusätzliche Erhöhung der Abgastemperatur erzielen.



ANWENDERHINWEIS

Bei der Vorgehensweise sollten Sie Veränderungen an den Heizgassperrplatten als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen, da eine Verkleinerung der Heizgassperrplatten nicht mehr rückgängig zu machen ist.

- Heizkessel entsprechend der Bedienungsanleitung außer Betrieb nehmen.

Durch die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen lässt sich die Abgastemperatur erhöhen.

12.4.1 Heizgaslenkplatten entfernen

Bei den Kesselgrößen 7–11 (240–455 kW) kann durch **paarweises** Entfernen der oberen bzw. unteren Heizgaslenkplatten eine Erhöhung der Abgastemperatur erreicht werden.

12.4.2 Heizgassperrplatten entfernen

Sie können die Abgastemperatur deutlich erhöhen, indem Sie die Heizgassperrplatten demontieren.

- Jeweils die Innensechskantschraube in der Heizgassperrplatte lösen und die Heizgassperrplatten links und rechts entfernen (Abb. 72, **Pos. 1** und **2**).

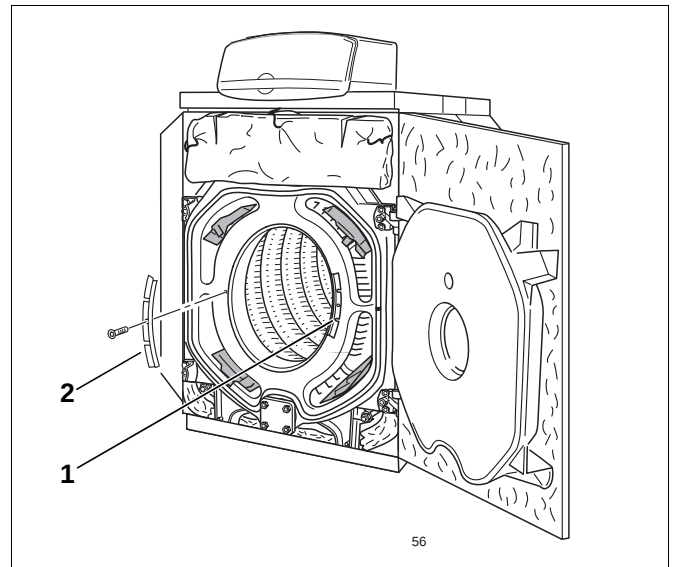


Abb. 72 Position der Heizgassperrplatten

12.4.3 Abgastemperatur gering erhöhen

- Jeweils die Innensechskantschraube (Abb. 73, **Pos. 3**) in der Heizgassperrplatte lösen und die Heizgassperrplatten links und rechts entnehmen (Abb. 72, **Pos. 1** und **2**).
- Heizgassperrplatte so auf eine Unterlage legen, dass die Einkerbungen (Abb. 73, **Pos. 1** und **2**) hohl liegen. Mit einem Hammer ein Segment der linken und rechten Heizgassperrplatte abschlagen.
- Heizgassperrplatte mit den Innensechskantschrauben wieder am Vorderglied anschrauben.
- Reicht die daraus resultierende Abgastemperaturerhöhung nicht aus, kann das zweite Segment an den Heizgassperrplatten auf gleiche Weise abgetrennt werden, bzw. können, wie bereits oben beschrieben, die kompletten Heizgassperrplatten entfernt werden.

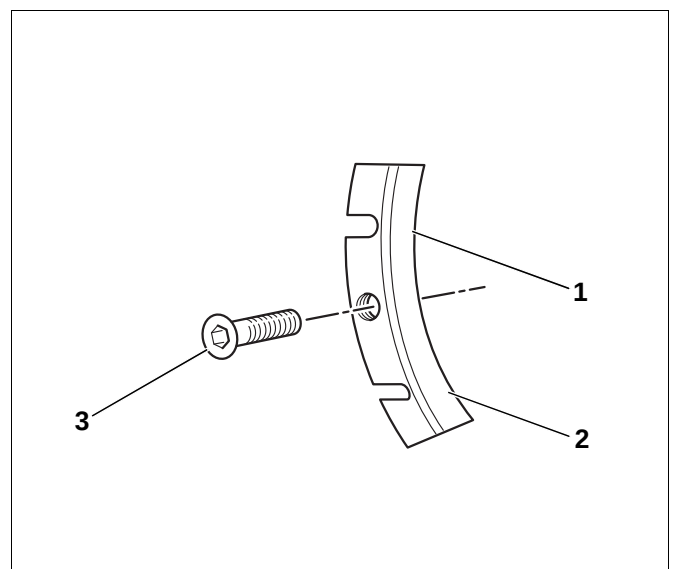


Abb. 73 Heizgassperrplatte

12.5 Inbetriebnahmeprotokoll

Der TG 52 kann mit einem Öl- oder Gasbrenner betrieben werden. Füllen Sie während der Inbetriebnahme für den jeweiligen Öl- oder Gasbrenner das Inbetriebnahmeprotokoll sorgfältig aus.

- Durchgeführte Inbetriebnahmearbeiten unterschreiben und Datum eintragen.

Inbetriebnahmearbeiten	Seite (einzelne Arbeitsschritte)	Bemerkungen (Unterschrift)
1. Druckprüfung für lose Lieferung durchführen	Seite 26	
2. Heizungsanlage befüllen	Seite 29	
3. Heizungsanlage über die Heizkörper entlüften		
4. Dichtheitskontrolle der Heizungsanlage durchführen – Füllwassermenge und -beschaffenheit im Betriebsbuch eintragen (liegt den technischen Unterlagen bei)	Seite 29	
5. Position der Heizgaslenkplatten prüfen	Seite 32 Seite 50	
6. Brennstoffleitung auf Dichtheit prüfen		
7. Schaltfeld in Betrieb nehmen	Seite 51	
8. Brenner in Betrieb nehmen	Siehe Unterlagen zum Brenner	
9. Abgastemperatur kontrollieren	Seite 51	
10. Abgasweg auf Dichtheit prüfen		
11. Betreiber informieren, technische Unterlagen übergeben		
12. Fachgerechte Inbetriebnahme bestätigen		
Firmenstempel/Unterschrift/Datum		



ANWENDERHINWEIS

- Tragen Sie den verwendeten Brennstoff in die dafür vorgesehene Tabelle der Bedienungsanleitung ein.

13 Heizungsanlage außer Betrieb nehmen



ANLAGENSCHADEN

durch Frost.

VORSICHT!

Die Heizungsanlage kann bei Frost einfrieren, wenn sie nicht in Betrieb ist, z. B. durch eine Störabschaltung.

- Schützen Sie bei Frostgefahr die Heizungsanlage vor dem Einfrieren. Lassen Sie dazu das Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage mithilfe des Entleerhahnes ab. Der Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage muss dabei geöffnet sein.

13.1 Heizungsanlage über das Regelgerät außer Betrieb nehmen

Nehmen Sie Ihren Heizkessel über das Regelgerät außer Betrieb. Mit der Außerbetriebnahme des Regelgerätes wird der Brenner automatisch abgeschaltet.

- Brennstoffzufuhr absperren.

13.2 Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen



ANWENDERHINWEIS

- Schalten Sie die Heizungsanlage nur bei einem Notfall über die Sicherung des Heizungsraums oder den Heizungsnotschalter ab.

In anderen Gefahrenfällen sofort Brennstoff-Hauptabsperreinrichtung schließen und Heizungsanlage über die Sicherung des Heizraumes oder über den Heizungsnotschalter stromlos schalten.

- Brennstoffzufuhr absperren.

14 Heizungsanlage inspizieren und warten

14.1 Allgemeine Hinweise

Bieten Sie Ihrem Kunden einen jährlichen Inspektions- und bedarfsorientierten Wartungsvertrag an. Was in einem jährlichen Inspektions- und bedarfsorientierten Wartungsvertrag enthalten sein muss, können Sie im Kapitel 14.7 „Inspektions- und Wartungsprotokolle“, Seite 65 nachlesen.



LEBENSGEFAHR

durch Explosion entzündlicher Gase.

WARNUNG!

- Führen Sie Arbeiten an Gas führenden Bauteilen nur dann aus, wenn Sie für diese Arbeiten eine Konzession besitzen.

Spezifische Abweichungen für Österreich:

Reinigung und Wartung:

Wird Heizöl L (Leichtöl „Schwechat 2000“) verwendet, so ist die Reinigung und Wartung zweimal jährlich durchzuführen.



ANWENDERHINWEIS

Ersatzteile können Sie über den Sieger Ersatzteilkatalog bestellen.

14.2 Warum ist eine regelmäßige Wartung wichtig?

Aus den folgenden Gründen sollten Sie die Heizungsanlage Ihres Kunden regelmäßig warten:

- um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen und die Heizungsanlage sparsam (niedriger Brennstoffverbrauch) zu betreiben,
- um eine hohe Betriebssicherheit zu erreichen,
- um die umweltfreundliche Verbrennung auf hohem Niveau zu halten.

14.3 Heizkessel mit Reinigungsbürsten reinigen

- Heizungsanlage stromlos machen (siehe Kapitel 13 „Heizungsanlage außer Betrieb nehmen“, Seite 55).
- Betriebsschalter (Abb. 74, **Pos. 1**) am Schaltfeld in die Stellung „0“ (AUS) schalten.
- Brennstoffzufuhr absperren.

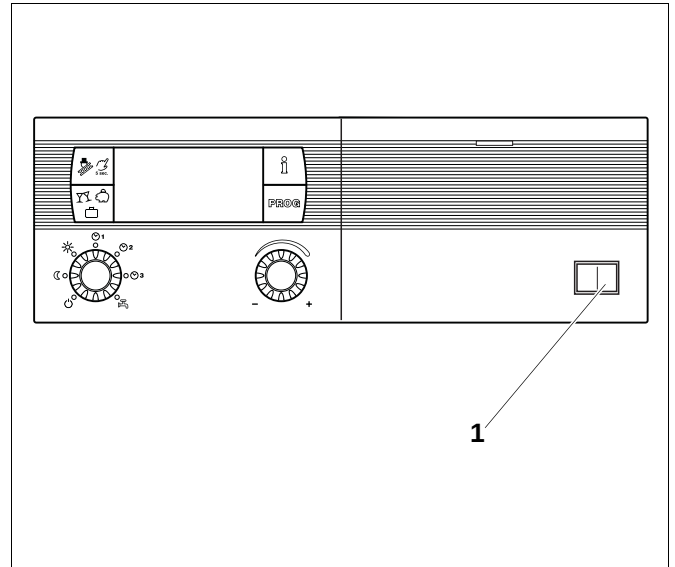


Abb. 74 Schaltfeld

- Die vier Maschinenschrauben lösen, die zur Befestigung der Brennergürtür am Vorderglied dienen (Abb. 75, **Pos. 1** bis **4**).
- Brennergürtür aufschwenken.

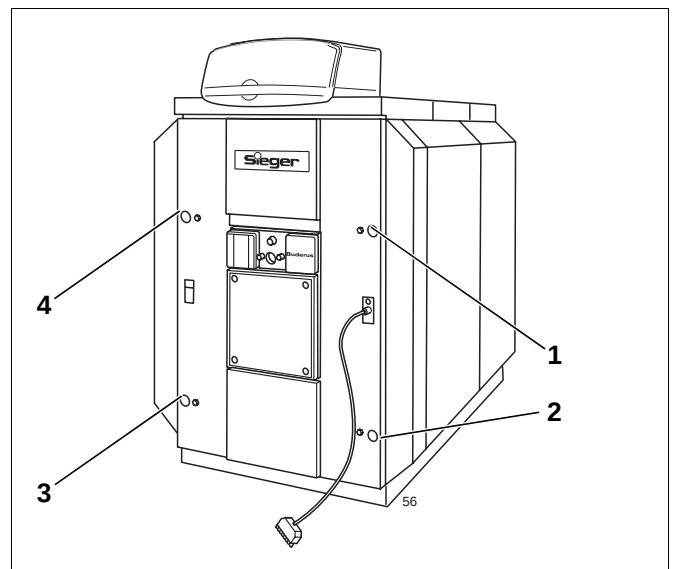


Abb. 75 Brennergürtürbefestigung

- Heizgaslenkplatten nach vorne aus den Heizgaszügen entnehmen (Abb. 76, **Pos. 1** bis **4**).



ANWENDERHINWEIS

Die Kesselgröße 510 mit 12 Kesselgliedern ist nicht mit Heizgaslenkplatten bestückt. Heizgaslenkplatten werden bei den Kesselgrößen 240–455 mit 7–11 Kesselgliedern eingesetzt.

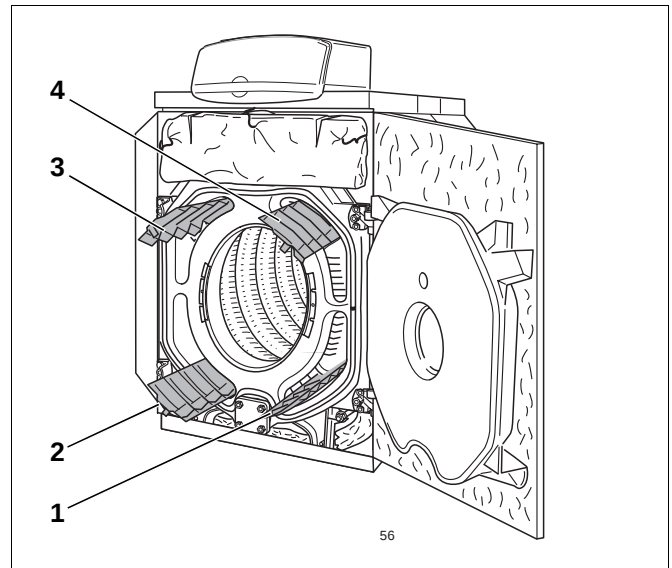


Abb. 76 Heizgaslenkplatten entnehmen

Eine Darstellung der verschiedenen von Sieger angebotenen Bürstentypen (Zubehör) zeigt Abb. 77.

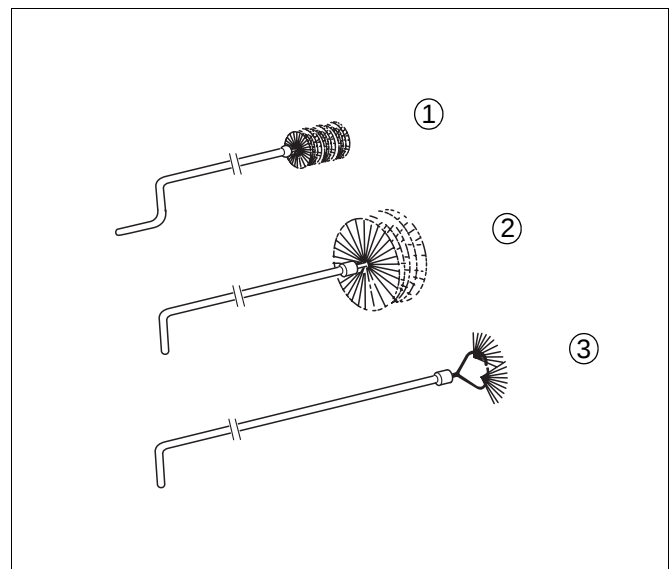


Abb. 77 Reinigungsbürsten

- Die Heizgaszüge sind mit den Reinigungsbürsten 1 und 2 von vorne nach hinten zu reinigen (Abb. 78, **Pos. 1** und **3**).
- Die Brennraumrückwand ist mit der Reinigungsbürste 3 zu reinigen.
- Der restliche Brennraum (Abb. 78, **Pos. 2**) ist mit der Reinigungsbürste 2 reinigen.

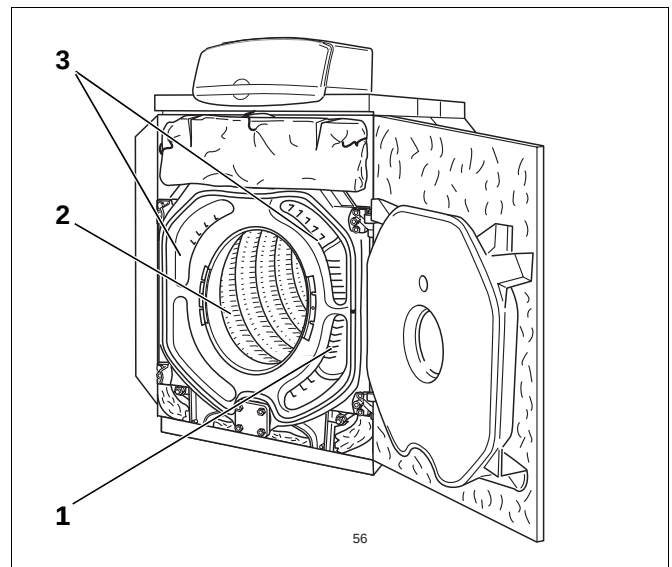


Abb. 78 Heizgaszüge reinigen

- Die beiden Blechschauben am Verbindungsblech lösen und das Verbindungsblech abnehmen.
- Die beiden Blechschauben links und rechts am unteren Kesselrückwandteil entfernen.
- Untere Kesselrückwandteile leicht anheben und nach hinten entfernen.
- Spannfeder unterhalb des Abgasstutzens lösen, den Wärmeschutz nach oben klappen und mit der Spannfeder einhängen (Abb. 79, **Pos. 1**).
- Die Reinigungsdeckel am Hinterglied (Abb. 79, **Pos. 2**) und am Abgassammler (Abb. 79, **Pos. 3**) entfernen.
- Die gelösten Verbrennungsrückstände aus dem Feuerraum, den Heizgaszügen sowie dem Abgassammler entfernen.
- Dichtschnüre an den Reinigungsöffnungen und der Brennertür prüfen. Beschädigte oder verhärtete Dichtschnüre erneuern.



ANWENDERHINWEIS

Sie können die entsprechenden Dichtschnüre über Sieger erhalten.

- Heizgaslenkplatten mit den Reinigungsbürsten reinigen.
- Heizgaslenkplatten in Heizgaszüge einlegen (siehe Kapitel 8.9.5 „Heizgaslenkplatten einlegen“, Seite 32).
- Reinigungsdeckel befestigen und Brennertür schließen. Schrauben gleichmäßig anziehen.
- Hintergliedwärmeschutz herunterklappen und mit der Spannfeder unterhalb des Abgasstutzens zusammenziehen (Abb. 80, **Pos. 1**).
- Die unteren Kesselrückwandteile links und rechts in die Schlitz der Abkantung der oberen Kesselrückwand und der Seitenwand einhängen und das Verbindungsblech unterhalb des Abgasstutzens auf die unteren Kesselrückwandteile aufschrauben.

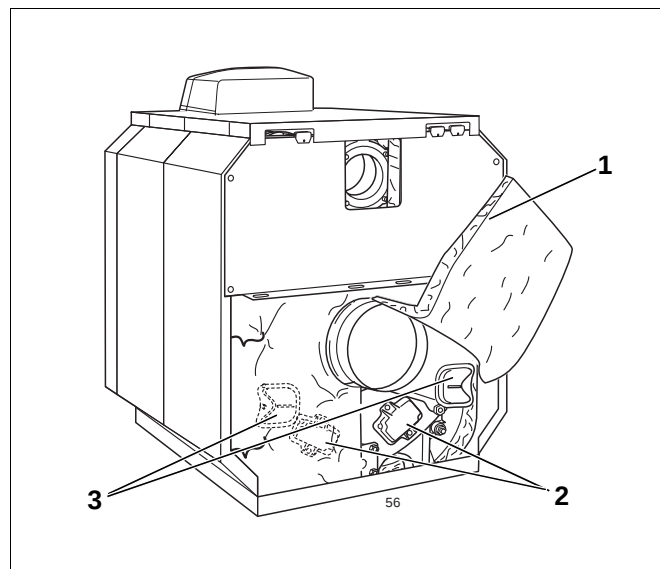


Abb. 79 Reinigungsdeckel demontieren

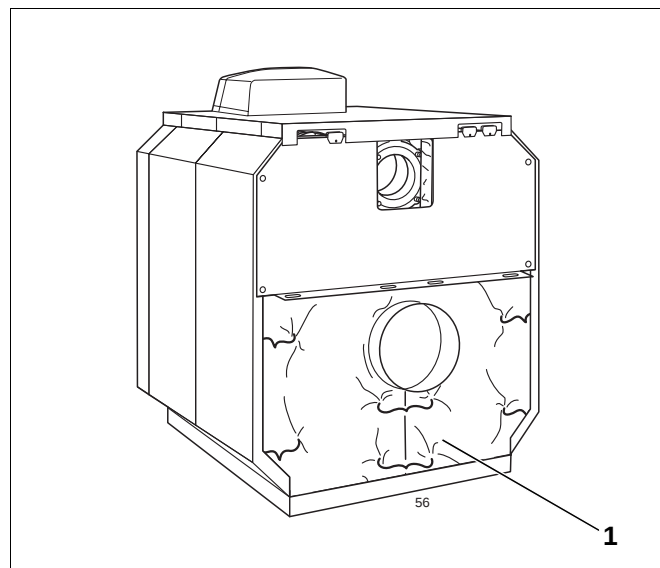


Abb. 80 Hintergliedwärmeschutz zusammenziehen

14.4 Heizkessel nass reinigen

Setzen Sie bei der Nassreinigung ein Reinigungsmittel entsprechend der Verschmutzung ein.

Gehen Sie bei einer Nassreinigung in der gleichen Reihenfolge vor wie für die Reinigung mit den Reinigungsbürsten beschrieben (siehe Kapitel 14.3 „Heizkessel mit Reinigungsbürsten reinigen“, Seite 57).



ANWENDERHINWEIS

- Beachten Sie für die Nassreinigung (chemische Reinigung) die Bedienungsanleitung des Reinigungsgerätes und des Reinigungsmittels. Unter Umständen muss die Nassreinigung abweichend vom hier beschriebenen Vorgehen durchgeführt werden.
- Reinigungsmittel entsprechend der Verschmutzungsart wählen (Verrußung oder Verkrustung).
- Schaltfeld mit Folie abdecken; es darf kein Sprühnebel in das Schaltfeld dringen.
- Heizgaszüge von oben gleichmäßig mit dem Reinigungsmittel einsprühen.
- Den Heizkessel auf eine Kesselwassertemperatur von mindestens 70 °C aufheizen.
- Heizgaszüge durchbürsten.

14.5 Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen und korrigieren

Im Allgemeinen wird zwischen offenen und geschlossenen Heizungsanlagen unterschieden. Offene Heizungsanlagen werden in der Praxis nur noch selten installiert. Deshalb wird Ihnen anhand der geschlossenen Heizungsanlage beispielhaft erklärt, wie Sie den Wasserdruck prüfen können.

Offene Heizungsanlagen

Bei offenen Heizungsanlagen muss der Hydrometerzeiger (Abb. 81, **Pos. 1**) innerhalb der roten Markierung (Abb. 81, **Pos. 3**) stehen.

Geschlossene Heizungsanlagen

Bei geschlossenen Heizungsanlagen muss der Manometerzeiger (Abb. 82, **Pos. 2**) innerhalb der grünen Markierung (Abb. 82, **Pos. 3**) stehen. Der rote Zeiger (Abb. 82, **Pos. 1**) des Manometers muss auf den für die Heizungsanlage erforderlichen Druck eingestellt sein.



ANWENDERHINWEIS

- Stellen Sie den für die Heizungsanlage erforderlichen Betriebsdruck her.

- Stellen Sie den Manometerzeiger entsprechend ein.
- Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen.



GESUNDHEITSGEFAHR

durch Verunreinigung des Trinkwassers.

VORSICHT!

- Beachten Sie unbedingt die landesspezifischen Vorschriften und Normen zur Vermeidung von Verunreinigung des Trinkwassers (z. B. durch Wasser aus Heizungsanlagen). Beachten Sie für Europa die EN1717.



ANLAGENSCHADEN

durch häufiges Nachfüllen.

VORSICHT!

Wenn Sie die Heizungsanlage häufig mit Ergänzungswasser auffüllen müssen, dann kann die Heizungsanlage je nach Wasserbeschaffenheit durch Korrosion und Steinbildung beschädigt werden.

- Sorgen Sie dafür, dass die Heizungsanlage entlüftet ist.
- Prüfen Sie die Heizungsanlage auf Dichtheit und das Ausdehnungsgefäß auf Funktion.

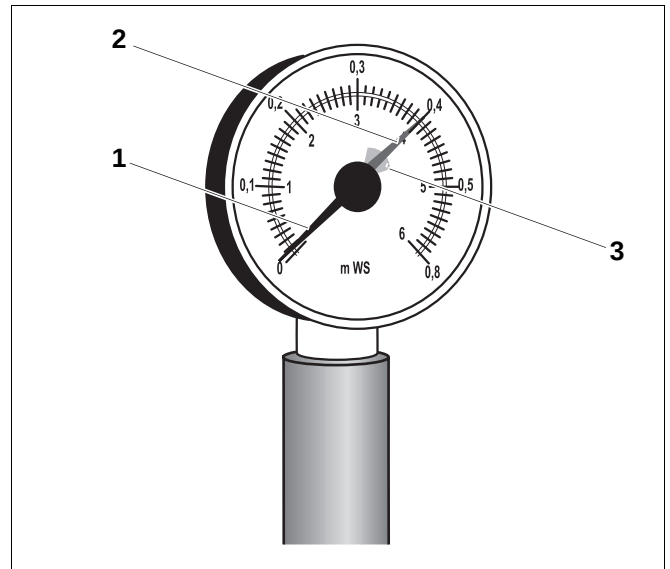


Abb. 81 Hydrometer für offene Heizungsanlagen

Pos. 1: Hydrometerzeiger

Pos. 2: Grüner Zeiger

Pos. 3: Rote Markierung

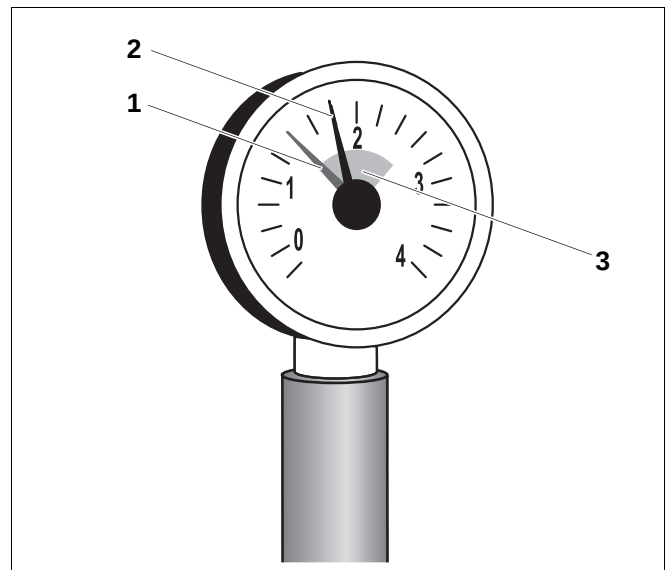


Abb. 82 Manometer für geschlossene Heizungsanlagen

Pos. 1: Roter Zeiger

Pos. 2: Manometerzeiger

Pos. 3: Grüne Markierung

Wenn der Manometerzeiger (Abb. 82, **Pos. 2**, Seite 61) die grüne Markierung (Abb. 82, **Pos. 3**, Seite 61) unterschreitet, dann ist der Wasserdruck der Heizungsanlage zu gering. Sie müssen die Heizungsanlage mit Ergänzungswasser auffüllen (siehe Kapitel 8.8 „Heizungsanlage befüllen und Dichtheit prüfen“, Seite 29).



ANLAGENSCHADEN

Angaben zur Qualität des Heizungswassers siehe Betriebsbuch.



ANLAGENSCHADEN

durch Temperaturspannungen.

VORSICHT!

- Die Heizungsanlage nur im kalten Zustand (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen) befüllen. Heizungsanlage während des Betriebes ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage befüllen.
- Befüllen Sie die Heizungsanlage während des Betriebes nicht über den KFE-Hahn des Heizkessels, sondern ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage.
- Ergänzungswasser über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage einfüllen.
- Heizungsanlage entlüften.
- Wasserdruck erneut prüfen.

14.6 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) prüfen und entriegeln

Bei Überschreiten der maximal zulässigen Vorlauftemperatur unterbricht der STB die Energiezufuhr. Zur Entriegelung und Wiederinbetriebnahme muss die Störung beseitigt und der Grenzwert unterschritten sein.

STB über das Schaltfeld prüfen

- Taste „Emissionsmessung/Hand“ (oben links) am Schaltfeld drücken, um Emissionsmessung zu starten.
- Im Display erscheint Emissionsmessung.
- Taste „Prog“ (unten rechts) am Schaltfeld drücken und so lange gedrückt halten, bis die Prüfung STB durchgeführt und beendet ist. Im Display erscheint dann „Prüfung STB“.
- STB löst aus und unterbricht die Energiezufuhr.

Um den STB wieder zu entriegeln, müssen Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

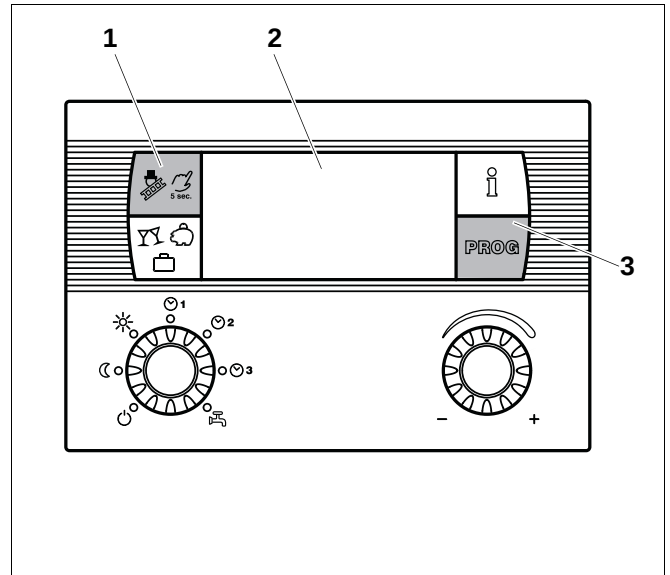


Abb. 83 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) prüfen

Pos. 1: Taste „Emissionsmessung / Hand“

Pos. 2: Display

Pos. 3: Taste „PROG“

STB entriegeln

- Heizkessel abkühlen lassen.
- Abdeckklappe des STB mit Schraubendreher öffnen.
- Ggf. Schutzkappe des STB abnehmen.
- Entriegelungsknopf des STB eindrücken.
- Ggf. Schutzkappe festdrehen.
- Abdeckklappe schließen.

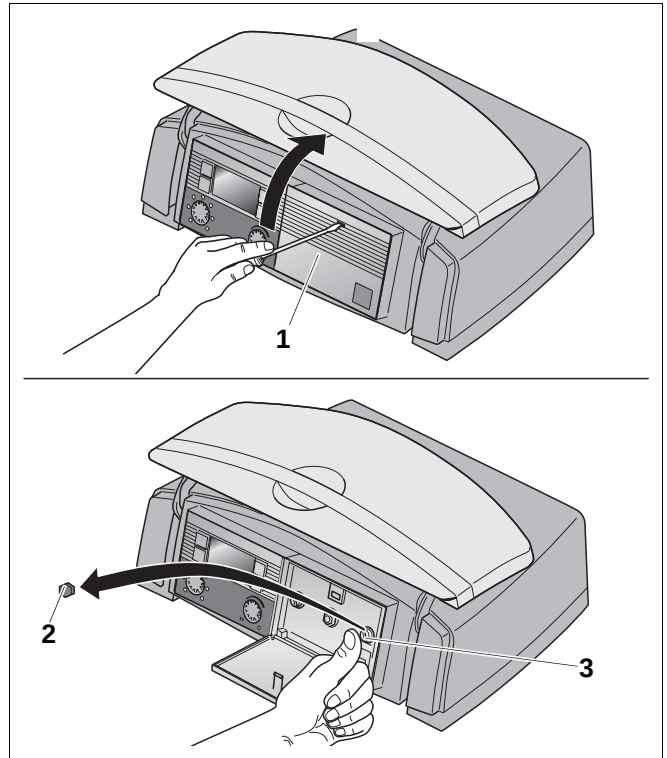


Abb. 84 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) entriegeln

Pos. 1: Abdeckklappe des STB

Pos. 2: Schutzkappe des STB (falls vorhanden)

Pos. 3: Entriegelungsknopf des STB

14.7 Inspektions- und Wartungsprotokolle

Mit den Inspektions- und Wartungsprotokollen erhalten Sie eine Übersicht über die anfallenden Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Füllen Sie die Protokolle bei der Inspektion und Wartung aus.

- Durchgeführte Inspektionsarbeiten unterschreiben und Datum eintragen.

Inspektionsarbeiten	Seite (einzelne Arbeitsschritte)	Bemerkungen
1. Allgemeinen Zustand der Heizungsanlage prüfen		
2. Sicht- und Funktionskontrolle der Heizungsanlage		
3. Brennstoff und Wasser führende Teile der Heizungsanlage prüfen auf: – Dichtheit – sichtbare Korrosion – Alterserscheinungen		
4. Feuerraum und Heizfläche auf Verschmutzung prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen	Seite 57	
5. Brenner auf Funktion prüfen	Siehe Unterlagen zum Brenner	
6. Abgasführung auf Funktion und Sicherheit prüfen	Siehe Unterlagen zum Brenner	
7. Wasserdruck und Vordruck des Membrandruck-Ausdehnungsgefäßes bei geschlossenen Heizungsanlagen prüfen	Seite 61	
8. Wasserdruck und Vordruck bei offener Heizungsanlage prüfen	Seite 61	
9. Warmwasser-Speicher und Korrosionsschutzanode auf Funktion prüfen	Siehe Unterlagen zum Warmwasser-Speicher	
10. Bedarfsgerechte Einstellungen des Schaltfeldes prüfen	Siehe Unterlagen zum Schaltfeld	
11. Endkontrolle der Inspektionsarbeiten, dazu messen und die Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren		
Fachgerechte Inspektion mit Unterschrift, Datum und Stempel bestätigen		

Bedarfsabhängige Wartungsarbeiten		Seite (einzelne Arbeitsschritte)	Bemerkungen
1.	Heizungsanlage außer Betrieb nehmen	Seite 55	
2.	Heizgaslenkplatten ausbauen und reinigen	Seite 58	
3.	Heizgaszüge (Heizflächen) reinigen	Seite 58	
4.	Feuerraum reinigen	Seite 58	
5.	Abgassammler reinigen	Seite 58	
6.	Heizgaslenkplatten einbauen	Seite 32	
7.	Dichtungen/Dichtschnüre an Brenner und Brennertür prüfen und ggf. erneuern	Seite 31	
8.	Heizungsanlage in Betrieb nehmen	Seite 50	
9.	Endkontrolle der Wartungsarbeiten, dazu messen und die Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren	Siehe Unterlagen zum Brenner	
10.	Funktion und Sicherheit im Betrieb prüfen		
Fachgerechte Wartung mit Unterschrift, Datum und Stempel bestätigen			

15 Brennerstörungen beheben

Brennerstörungen werden über die Störlampe des Brenners angezeigt bzw. über das Schaltfeld signalisiert.



VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch zu häufiges Drücken des Entstörtasters.

Wenn Sie den Entstörtaster bei Nichtanspringen des Brenners mehr als dreimal direkt hintereinander drücken, dann kann der Zündtrafo des Brenners beschädigt werden.

- Versuchen Sie die Störungen nicht mehr als dreimal direkt hintereinander über den Entstörtaster zu beheben.
- Drücken Sie den Entstörtaster des Brenners (siehe Bedienungsanleitung des Brenners).

Wenn auch nach drei Versuchen der Brenner nicht startet, können Sie die notwendigen Informationen für die Entstörung des Brenners der jeweiligen technischen Unterlage des Brenners entnehmen.

16 Stichwortverzeichnis

A

Abgasmassenstrom	9
Abgasrohr	43
Abgassammler	30
Abgastemperatur	9
Anschlussflansche	28

B

Betriebsdruck	9
Betriebsdruck maximal	3
Brenner	49
Brennertürtiefe	8

C

CO ₂ -Gehalt	9
-----------------------------------	---

E

Einbringung	8
-----------------------	---

F

Feuerraumdurchmesser	8
Feuerraumlänge	8
Feuerungswärmeleistung	8
Förderdruck	9
Fühlerleitung	44

G

Gasinhalt	8
Gewicht	8

H

Heizgaslenkplatten	32
Heizgasseitiger Widerstand	9
Heizgassperrplatten	32
Hintere Kesselhaube	48
Hinterglied	17
Hintergliedwärmeschutz	37

I

Inspektionsvertrag	56
------------------------------	----

K

Kesselblock	24, 26
Kesselblocklänge	8
Kesselgesamtlänge	8
Kesselglieder	8
Kesselgröße	8, 9
Kesselpresswerkzeug	13
Kesselrückwandteile	41
Kesselwasserinhalt	8
Klemmleiste	46

M

Mittelglied	20
-----------------------	----

Montagehilfe	17
------------------------	----

N

Nennwärmeleistung	8
Netzanschluss herstellen	45

P

Presswerkzeug	13
Produktbeschreibung	7

R

Reinigungsbürsten	58
Reinigungsdeckel	17

S

Schaltfeld	7
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) prüfen . . .	63

T

Tauchhülse	25, 47
Technische Daten	8
Temperaturregler	3
Transport	11

V

Verkleidung	38
Vorlauftemperatur	3, 9

W

Wärmeschutz	7, 35
Wartungsvertrag (bedarfsorientiert)	56

So erreichen Sie uns...

Sieger Heizsysteme GmbH
Eiserfelder Straße 98
D-57072 Siegen
www.sieger.net

Technische Beratung
Telefon (0 18 03) 355 022*
Telefax (0 18 03) 355 033*

Kundendienstannahme
(24-Stunden-Service)
Telefon (0 18 03) 151 315*
Telefax (0 89) 62 90 285 484

Innendienst Handwerk/
Ersatzteilbestellung
Telefon (0 18 03) 355 040*
Telefax (0 18 03) 350 603*
e-mail: ersatzteil@sieger.net

Schulungsannahme
Telefon (0 18 03) 003 250*
Telefax (0 18 03) 003 260*
e-mail: schulung@sieger.net

* Alle Anrufe aus dem deutschen Festnetz
0,09 EUR/Minute.
Höchstens 0,42 €/Min. aus Mobilfunknetzen



Bitte aufbewahren.